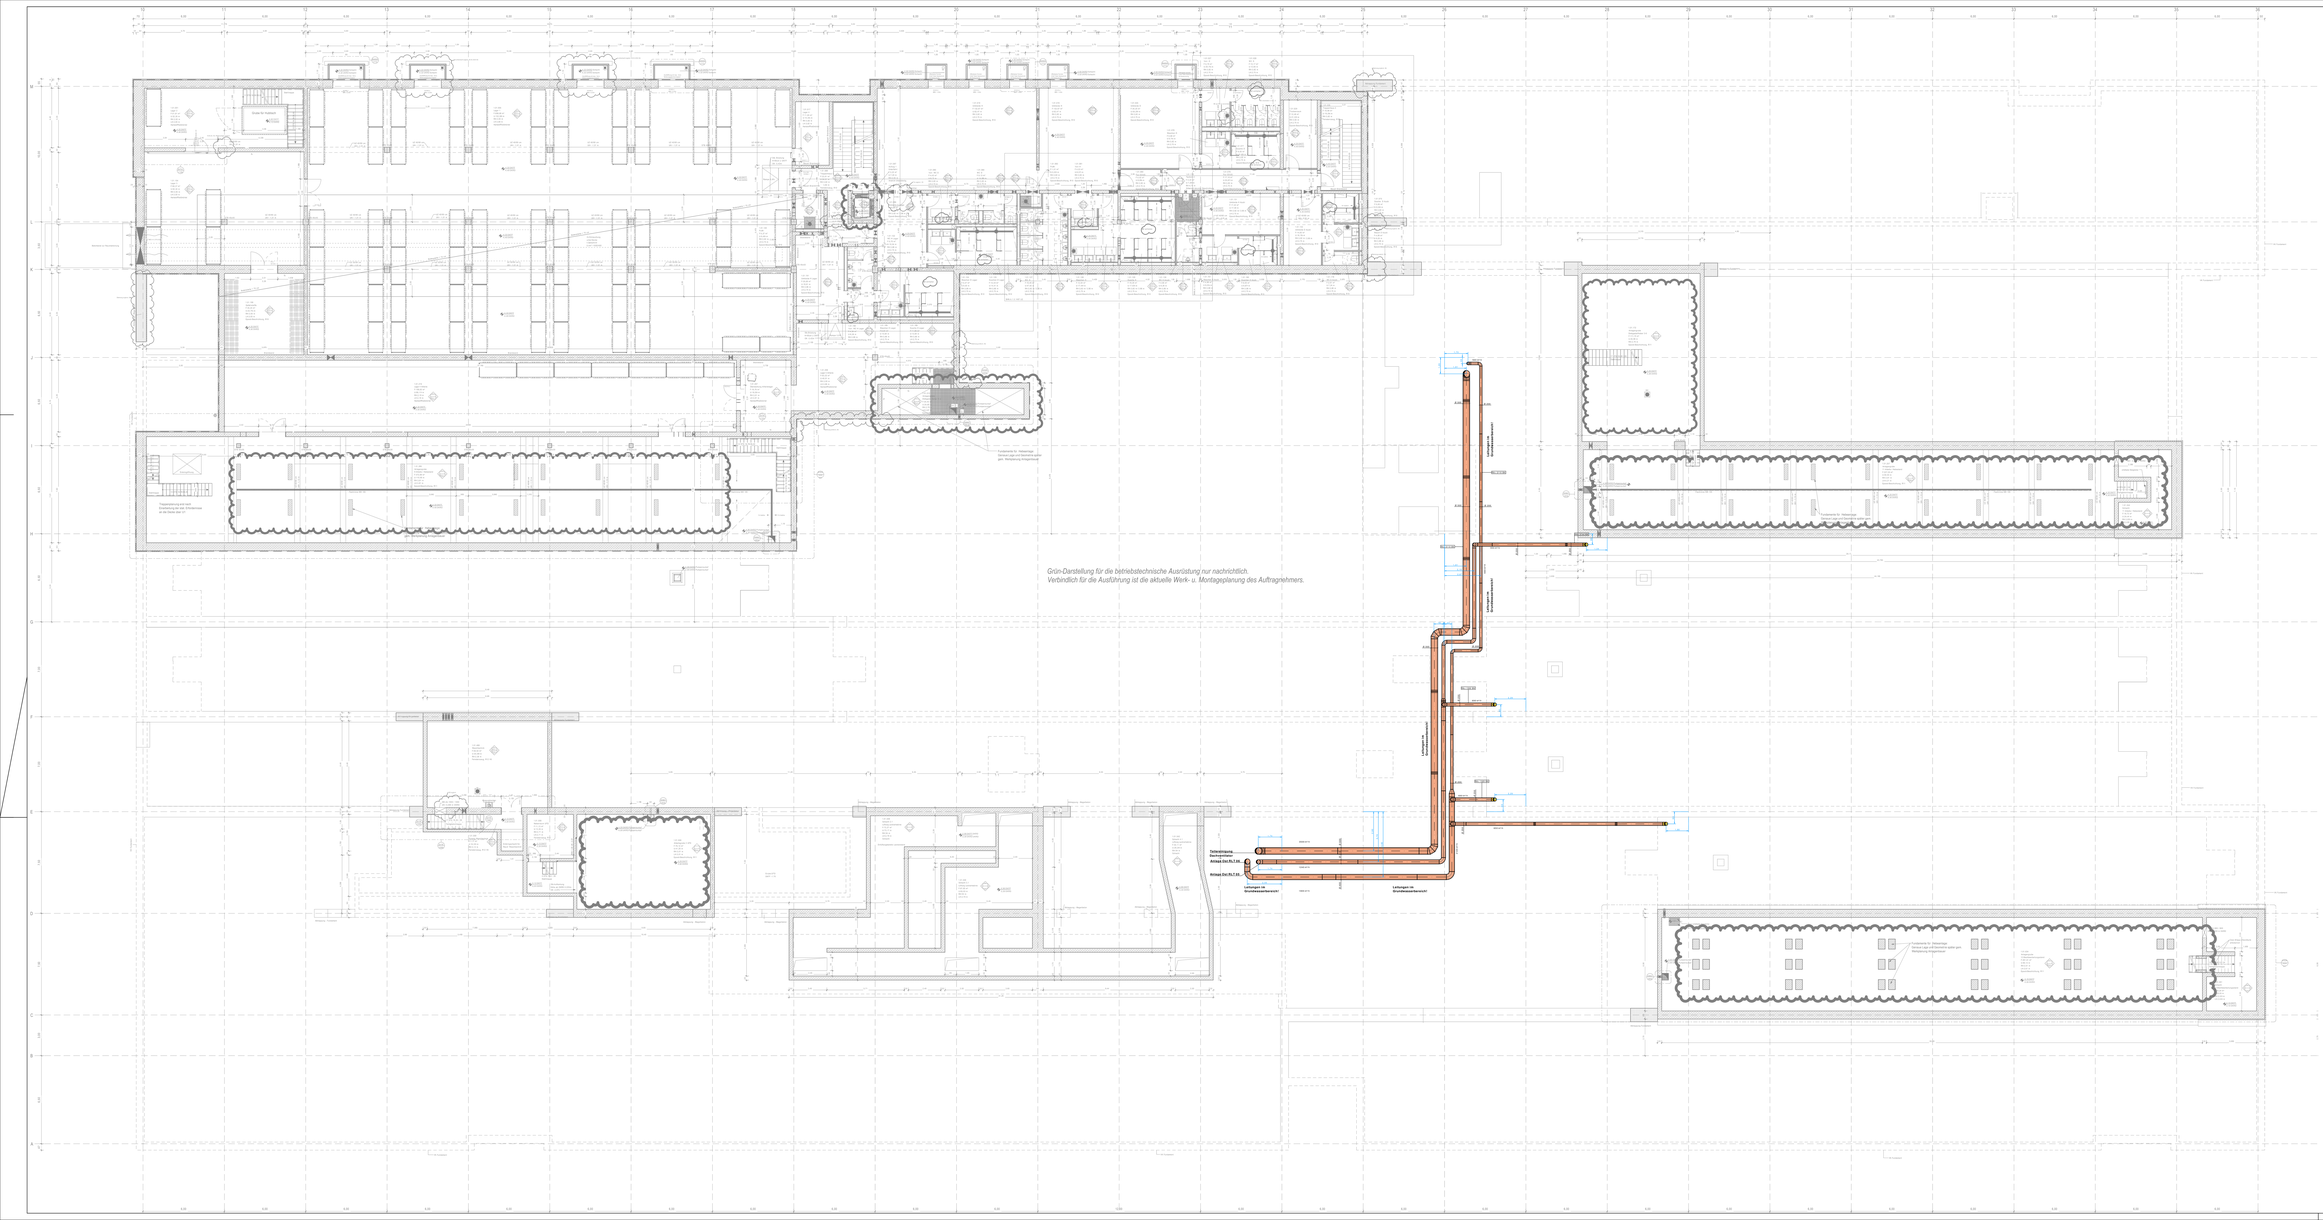
Legende Lüftung
Zuluft / ZUL
Abluft / ABL
Abluft Rohrmaterial HDPE
Außenluft / AUL
Fortluft / FOL
L90 ummantelt
Zuluft Lw / Luftmenge - m³/h
Abluft Lw / Luftmenge - m³/h
Zu- bzw. Abluft Tellerventil
Zu- bzw. Abluft Drallauslass eckig / rund
Kanal- bzw. Rohr-Lüftungsgitter mit Größenangabe
Volumenstromregler konstant
Volumenstromregler variabel
Überströmung
Brandschutzklappe F90 mit Angabe der Bedienungsseite
Brandschutzklappe F90 Bedienung von unten
Grün-Darstellung für die betriebstechnische Ausrüstung nur nachrichtlich.
Verbindlich für die Ausführung ist die aktuelle Werk- u. Montageplanung des Auftragnehmers.
Lüftungszentrale Werkstatthalle
Lüftungszentrale Waschhalle
Lüftungszentrale Verwaltungsgebäude
Lüftungszentrale Verwaltungsgebäude
Lüftungszentrale Verwaltungsgebäude