

### LEGENDE AUSFÜHRUNG

- |  |   |      |  |
|--|---|------|--|
|  | Stahlbeton C 25/30  | UZ   | Unterzug                                     |
|  | Beton, unbewehrt<br>≥ C16/20  | ÜZ   | Überzug                                      |
|  | Mauerwerk, tragend<br>Kalksandstein-Plansteine<br>SFK 20, RDK 2,0, f_k ≥ 10,5 MN/m² | ST   | Stütze                                       |
|  | Mauerwerk, nicht tragend<br>Kalksandstein-Plansteine<br>RDK 2,0                     | STR  | Sturz  |
|  | Leichtwände<br>max. Wandeigengewicht 500kg/m<br>(inkl. Putz)                        | FT   | Fertigteil                                   |
|  | Trockenbau Ständerwand  | WA   | Wand   |
|  | Installationsvorwand  | DE   | Decke  |
|  | Wärmedämmverbundsystem  | FU   | Fundament                                    |
|  | Perimeterdämmung  | BP   | Bodenplatte                                  |
|  | Notwendiger Flur  | UD   | Unterdecke                                   |
|  | feuerhemmend (fh)   | VG   | Verglasung                                   |
|  | feuerbeständig (fb)   | RR   | Regenfallrohr                                |
|  | Gebäudezugänge  | EAP  | Einzelanschlagpunkt                          |
|  | Fluchtwege  | HA   | Handlauf                                     |
|  | Pos.1 Positionsbezeichnung Statik   | RA   | Rammschutz                                   |
|  | OKFF ± 0.00 Oberkante Fertigfußboden  | HK   | Heizkörper                                   |
|  | OKFF - 0.20 Oberkante Rohfußboden   | HO   | Holz   |
|  | Planänderung / Index  | STB  | Stahlbeton                                   |
|  |   | MW   | Mauerwerk                                    |
|  |   | PB   | Porenbeton                                   |
|  |   | STA  | Stahl  |
|  |   | KS   | Kalksandstein                                |
|  |   | NRG  | Nassraumgeeignet                             |
|  |   | BRH  | Brüstungshöhe                                |
|  |   | GF   | Gebäudefuge                                  |
|  |   | RH   | Raumhöhe                                     |
|  |   | VK   | Vorderkante                                  |
|  |   | ①    | Fensterposition                              |
|  |   | SO   | Sonnenschutz<br>(Fenstermarkise)             |
|  |   | SO/S | Sonnenschutz<br>(Fenstermarkise mit Securit) |
|  |   | ☒    | Wanddurchbruch                               |
|  |   | ☐    | Deckendurchbruch                             |
|  |   | ☐    | Bodendurchbruch                              |
|  |   | ☐    | Wandschlitz                                  |


**HINWEIS:**  
Tür-, Fenster- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFF!  
BRH = OK Mauerwerk

Höhenangaben der Unter-, bzw. Überzüge incl. Deckenstärke!

Sämtliche Maße und Höhenangaben sind am Bau zu prüfen.  
Abweichungen sind der Bauleitung sofort mitzuteilen!

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den aktuellen  
Schal- und Bewehrungsplänen des Ingenieurbüros EFG  
sowie den aktuellen Schlitz- und Durchbruchplänen!

### Übersichtslageplan M 1:500

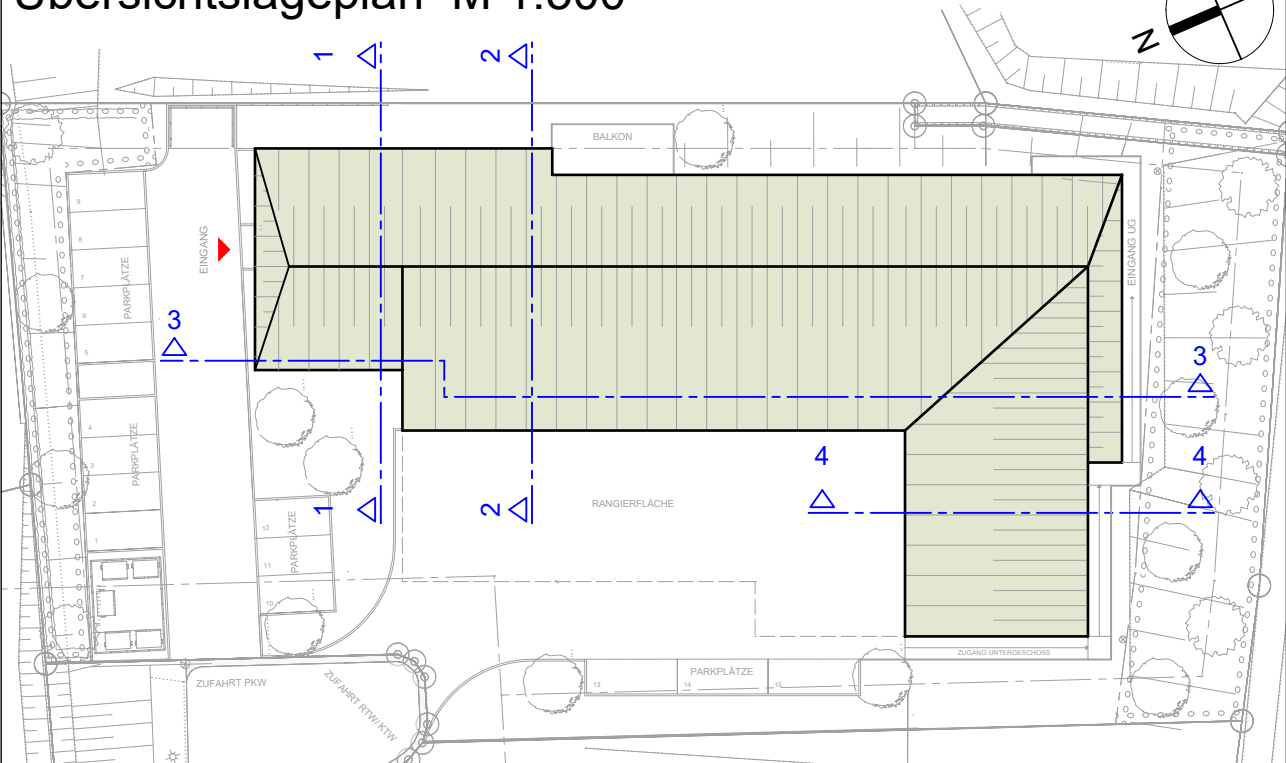

PLANÄNDERUNG			
INDEX	ÄNDERUNGEN/ERGÄNZUNG	DATUM	NAME
02	Anpassung Dachanschlüsse	1.11.2024	ZH
01	Anpassung an aktuelle Planung (Perimeterdämmung)		
	Änderung Winkelsteine	24.09.2024	df

**BAUVORHABEN**  
**NEUBAU EINER RETTUNGSWACHE**  
GEMEINDE HEILBAD HEILIGENSTADT - GEMARKUNG HEILIGENSTADT - FLUR 5 - FLURSTÜCK 40/97  
IM AREAL GEWERBEGEBIET AN DER A38 IN 37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

**BAUHERR**  
LANDKREIS EICHSFELD  
FRIEDENSPLATZ 8  
37308 HEILBAD HEILIGENSTADT

**HÖHENBEZUG**  
±0,00 = OK FFB EG = 315,49 m ü.NHN

BASISPLAN/BAUTEIL	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	DATEI	1311-AA-06-S2-00
-------------------	--------------------	-------	------------------

### SCHNITT 2

PROJEKT-NR.	CODE	LFD.-NR.	GESCHOSS	INDEX	DATUM	MASSTAB
1311	AA	06	S2	02	01.11.2024	1:50
					GEZ.	GEPR.
					FD/DF	--

--	--	--	--	--	--	--