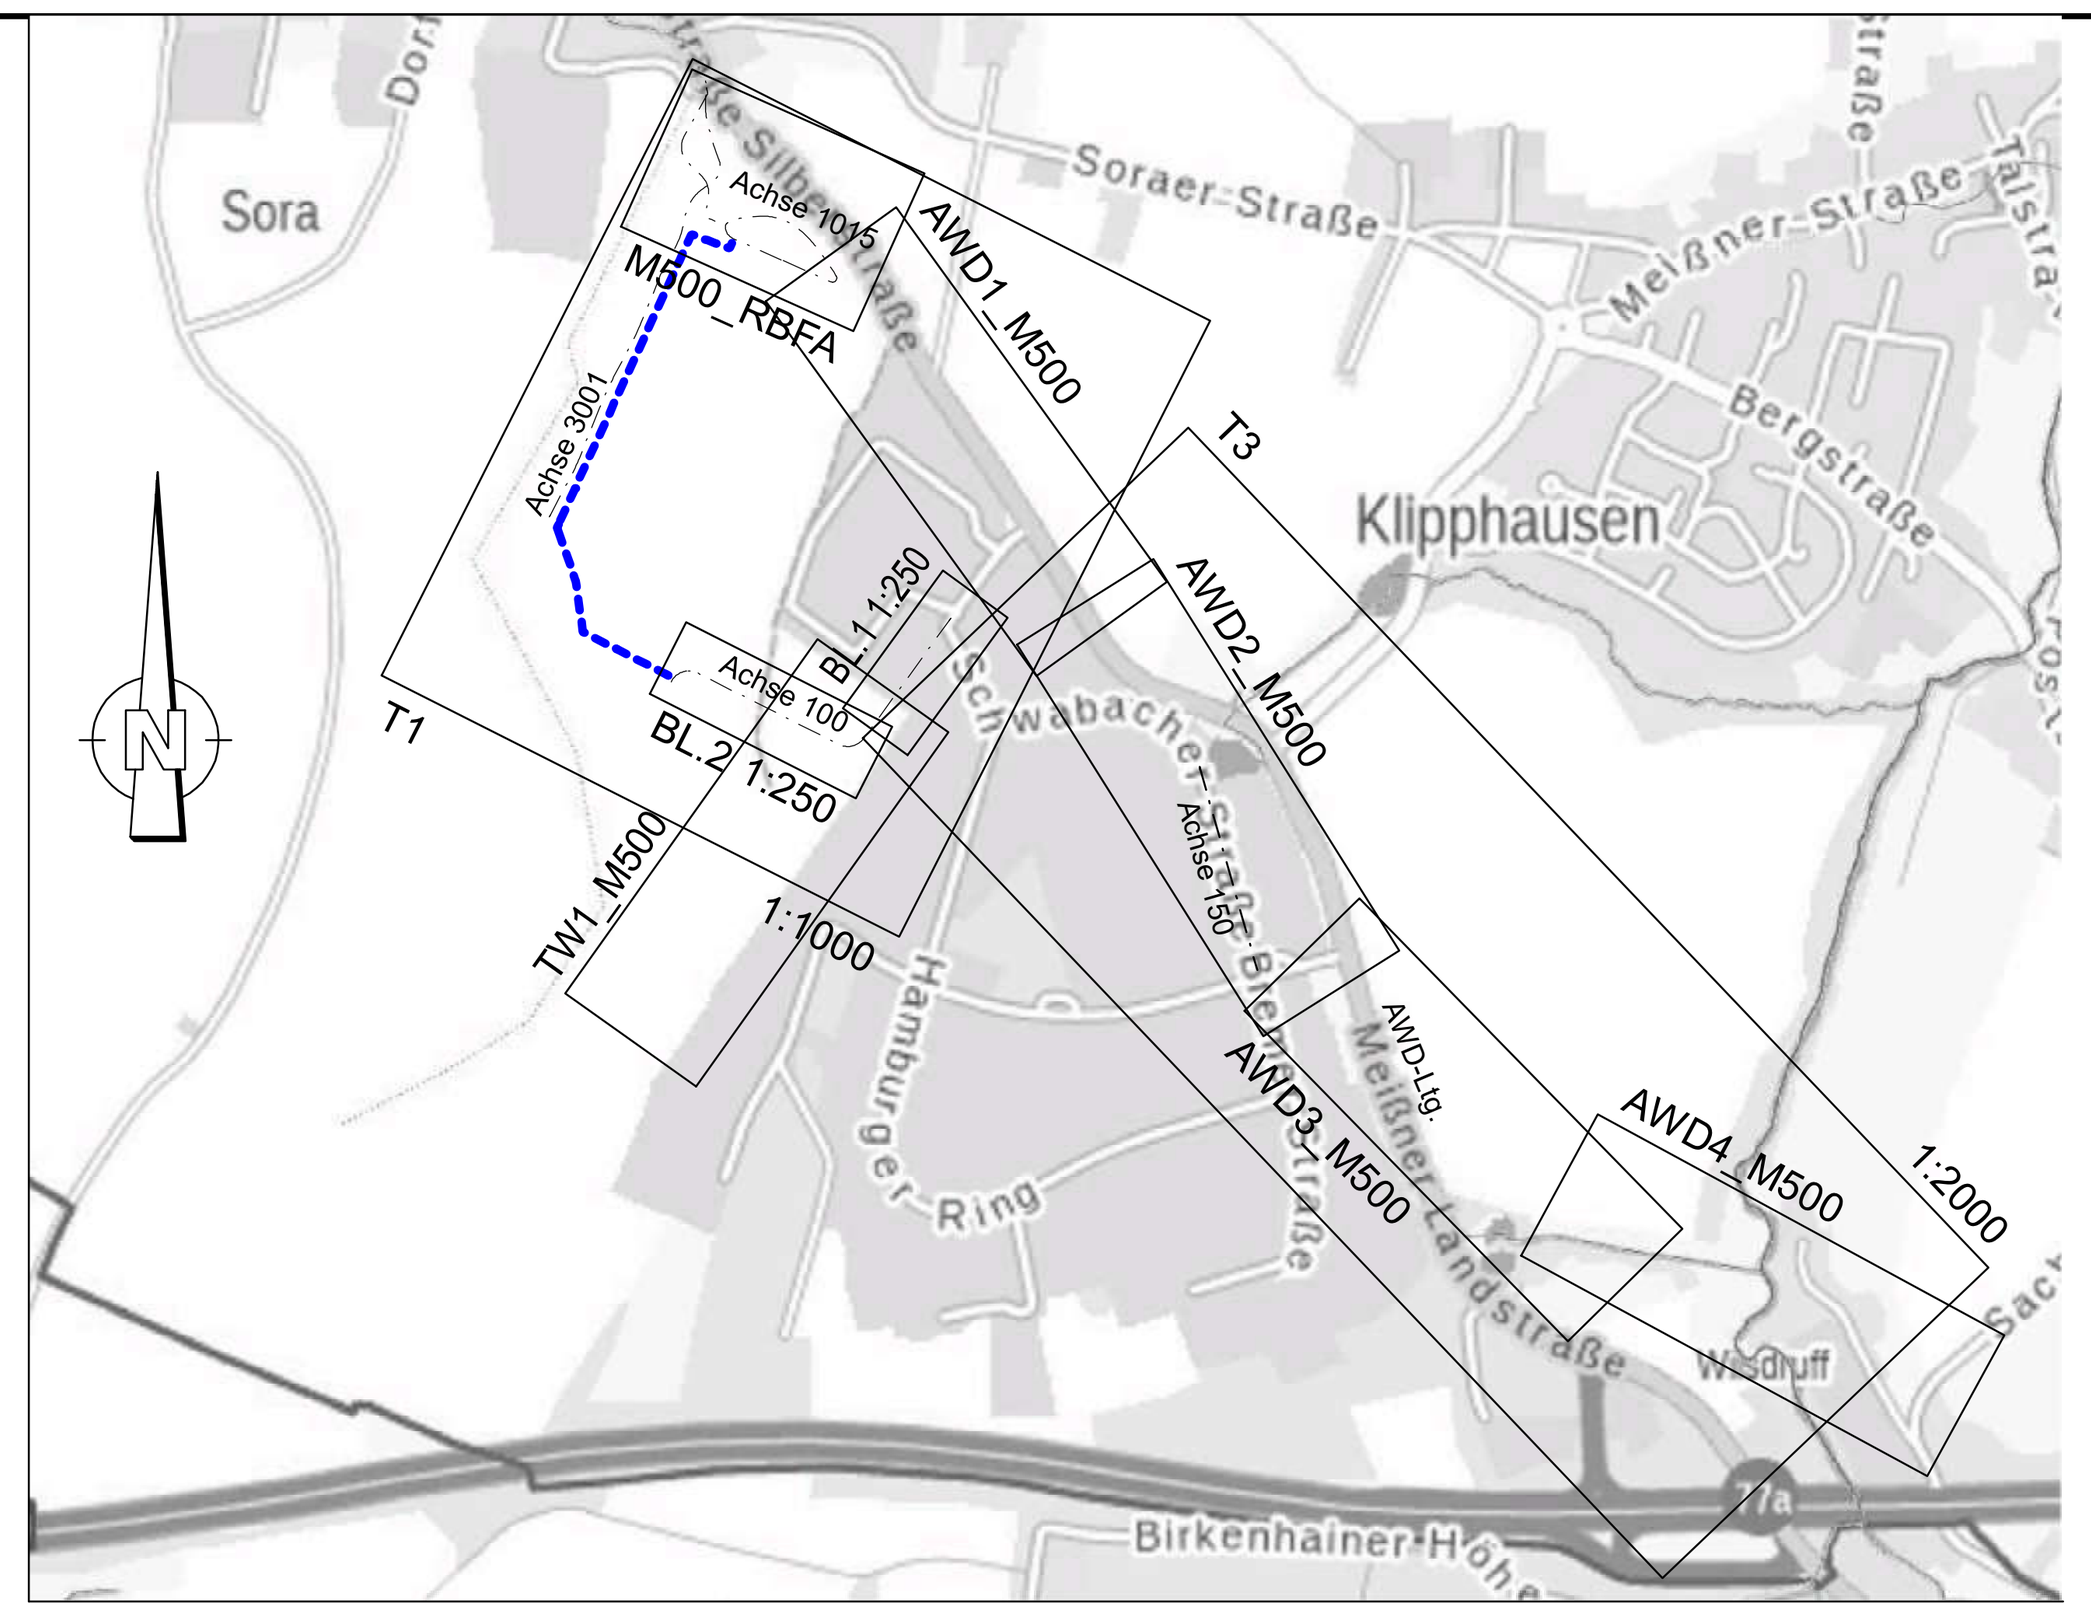

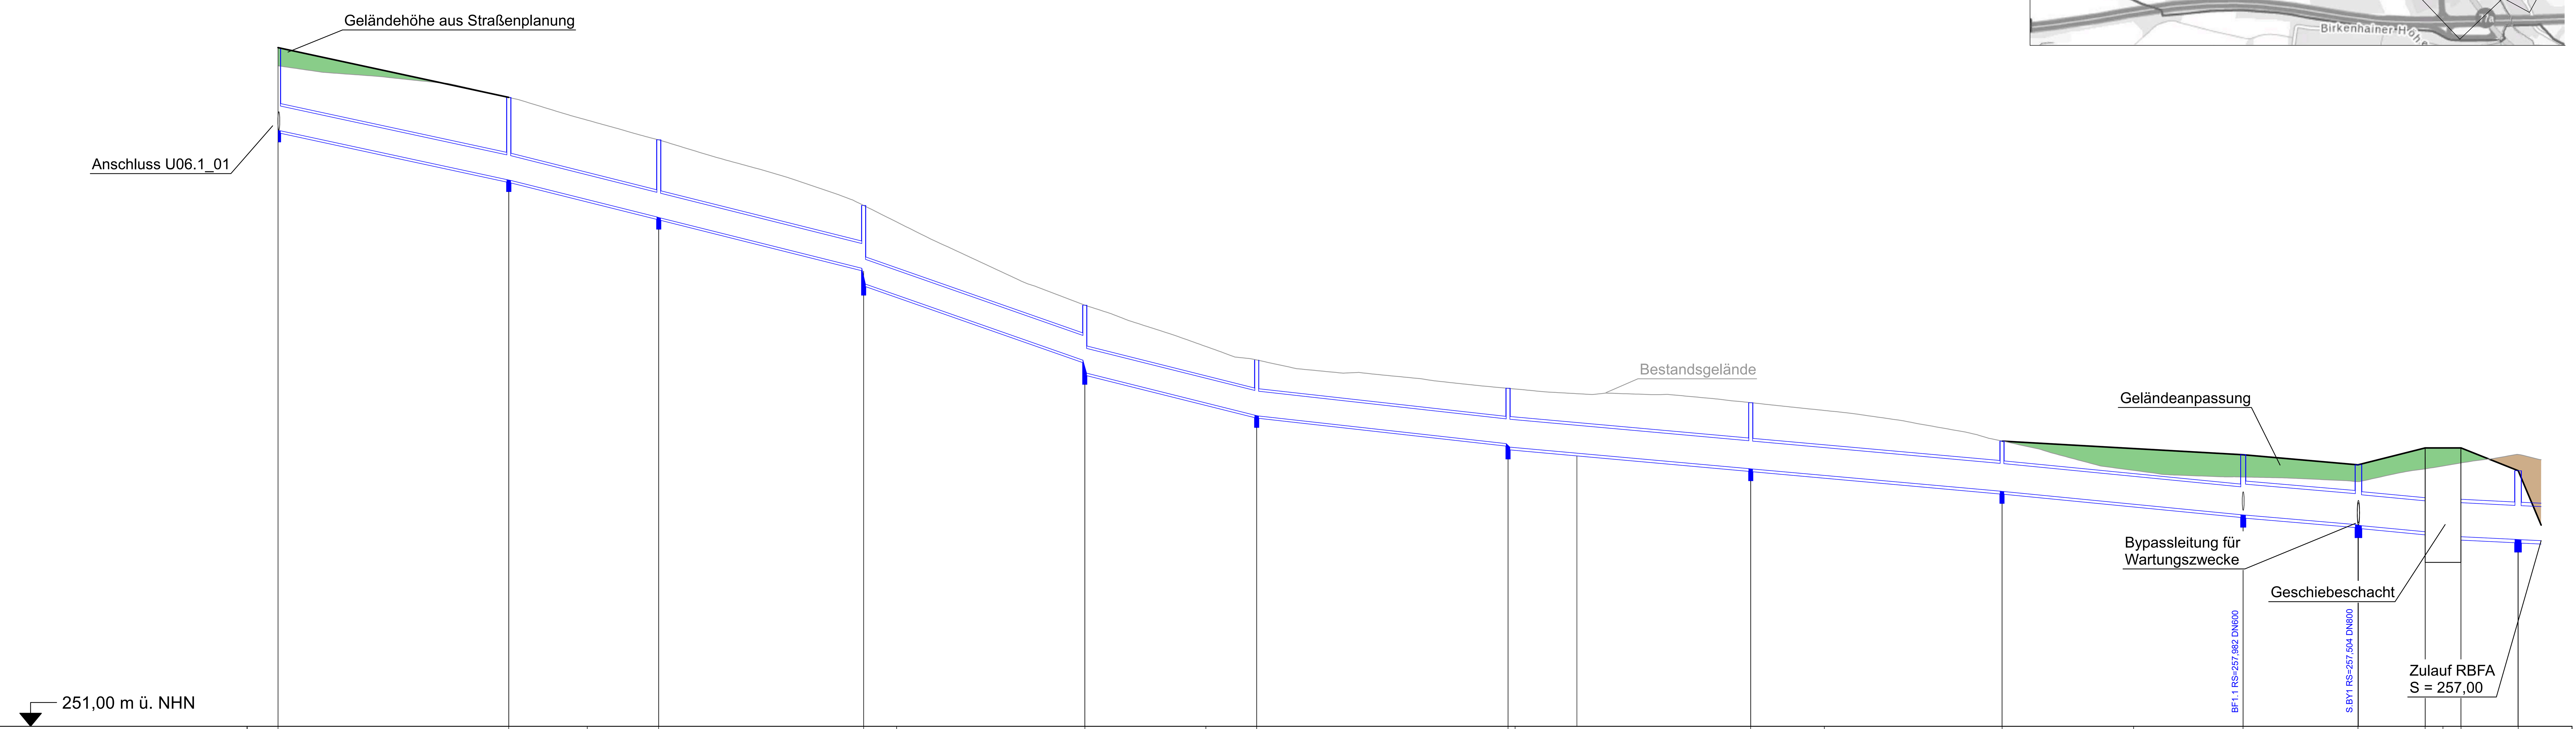

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: H = 20000 m Ausrundungshalbmesser; T = 362,155 m Tangentenlänge; f = 4,372 m Stichhöhe; km 0+601,335 Bau-km; hTS = 415,868 m Höhe Tangentenschnittpunkt
- -2,0% / 432,50 m — 1,821% / 789,22 m: Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
- Damm
- Einschnitt
- Rohrleitung Regenwasser
- Rohrleitung Schmutzwasser
- Rohrleitung Trinkwasser

Station Gradiente	Gradientenhöhe	Geländehöhe
0,00	272,94	272,35
74,60	271,33	271,33
100,00		270,59
123,05	269,96	269,96
189,34	267,84	267,84
200,00		267,30
260,89	264,61	264,61
300,00		263,28
316,42	262,84	262,84
397,71	261,93	261,93
400,00		261,90
476,16	261,46	261,46
500,00		261,21
557,46	260,22	260,22
600,00		259,27
635,36	259,78	259,06
672,54	259,45	258,91
694,28	260,00	259,32
700,00		259,42
705,86	260,00	259,51
724,35	259,26	259,79

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700

Entwässerung / Schacht-Nr.	OK Schacht [mNN]	Rohrsohle [mNN]	Schachthöhe [m]	lichte Schachtweite [mm]	Material Schacht	Schachtabdeckung	Abstand Schacht-Achse [m]	Schachtstation
S.145	272,937	270,268	2,67	1500	B	C ME	0,00	0,000
S.150	271,330	268,661 / 268,661	2,67	1200	B	D	-0,00	74,607
S.151	269,960	267,449 / 267,449	2,51	1200	B	D	-0,00	123,105
S.152	267,840	265,792 / 265,316	2,52	1200	B	D	0,00	189,363
S.153	264,613	262,813 / 262,430	2,18	1200	B	D	-0,00	260,866
S.154	262,840	261,040 / 261,040	1,80	1200	B	D	0,00	316,455
S.155	261,930	260,130 / 260,029	1,90	1200	B	D	0,00	397,706
S.156	261,460	259,324 / 259,324	2,14	1200	B	D	-0,00	476,188
S.157	260,220	258,595 / 258,595	1,63	1200	B	D	-0,00	557,449
S.158	259,782	257,832 / 257,832	1,95	1500	B	D	-0,00	635,425
S.159	259,454	257,514 / 257,494	1,96	2000	B	D	-0,00	672,678
S.160	260,000	257,288		Geschiebeschacht			0,00	694,324
S.161	260,000	257,130					0,00	705,824
S.162	259,260	257,037 / 257,037	2,22	2000	B	D	0,00	724,290

Haltung	Material/Nennweite	Gefälle [%]	Haltungslänge [m]	Bemerkung
S.145 – S.150	Sb/800	2,15	74,61	
S.150 – S.151	Sb/800	2,50	48,50	
S.151 – S.152	Sb/800	2,50	66,26	
S.152 – S.153	Sb/800	3,50	71,50	
S.153 – S.154	Sb/800	2,50	55,59	
S.154 – S.155	Sb/800	1,12	81,25	
S.155 – S.156	Sb/900	0,90	78,48	
S.156 – S.157	Sb/900	0,90	81,26	
S.157 – S.158	Sb/900	0,98	77,98	
S.158 – S.159	Sb/1000	0,85	37,25	
S.159 – S.160	Sb/1000	0,95	21,65	
S.160 – S.161				
S.161 – S.162	Sb/1100	0,50	18,47	
nach S.162	Sb/1100	0,49	7,48	

Format: 105,2 x 54,7

Lagebezug: ETRS89 UTM33N	Vermessung: 2022/2023
Höhenbezug: DHHN2016	Kataster: 2022/2023

Index	Änderung	Datum	Gez.

Bauherr

Gemeinde Klipphausen
Talstraße 3, 01665 Klipphausen
Tel. 035204-2170, Fax 035204-21729
Email gemeindeverwaltung@klipphausen.de

Planfreigabe — Datum — Stempel/Unterschrift

Projekt

Erschließung 5. Erweiterung Gewerbegebiet Klipphausen

Los 1 - Retentionsbodenfilter

Leistungsphase

Nur für die Ausschreibung

Planung

Datum — Stempel/Unterschrift

Planbezeichnung

Leitungsschnitt

Ingenieurbauwerke

Dateiname	06.3_01.PLT
Maßstab 1 : 1.000 / 100	Datum 17.10.24
Format 105,2 x 54,7	Projektnummer
Gezeichnet	FB / LPH / Plannummer I / 6 / 04.2 / 01

CARD/1