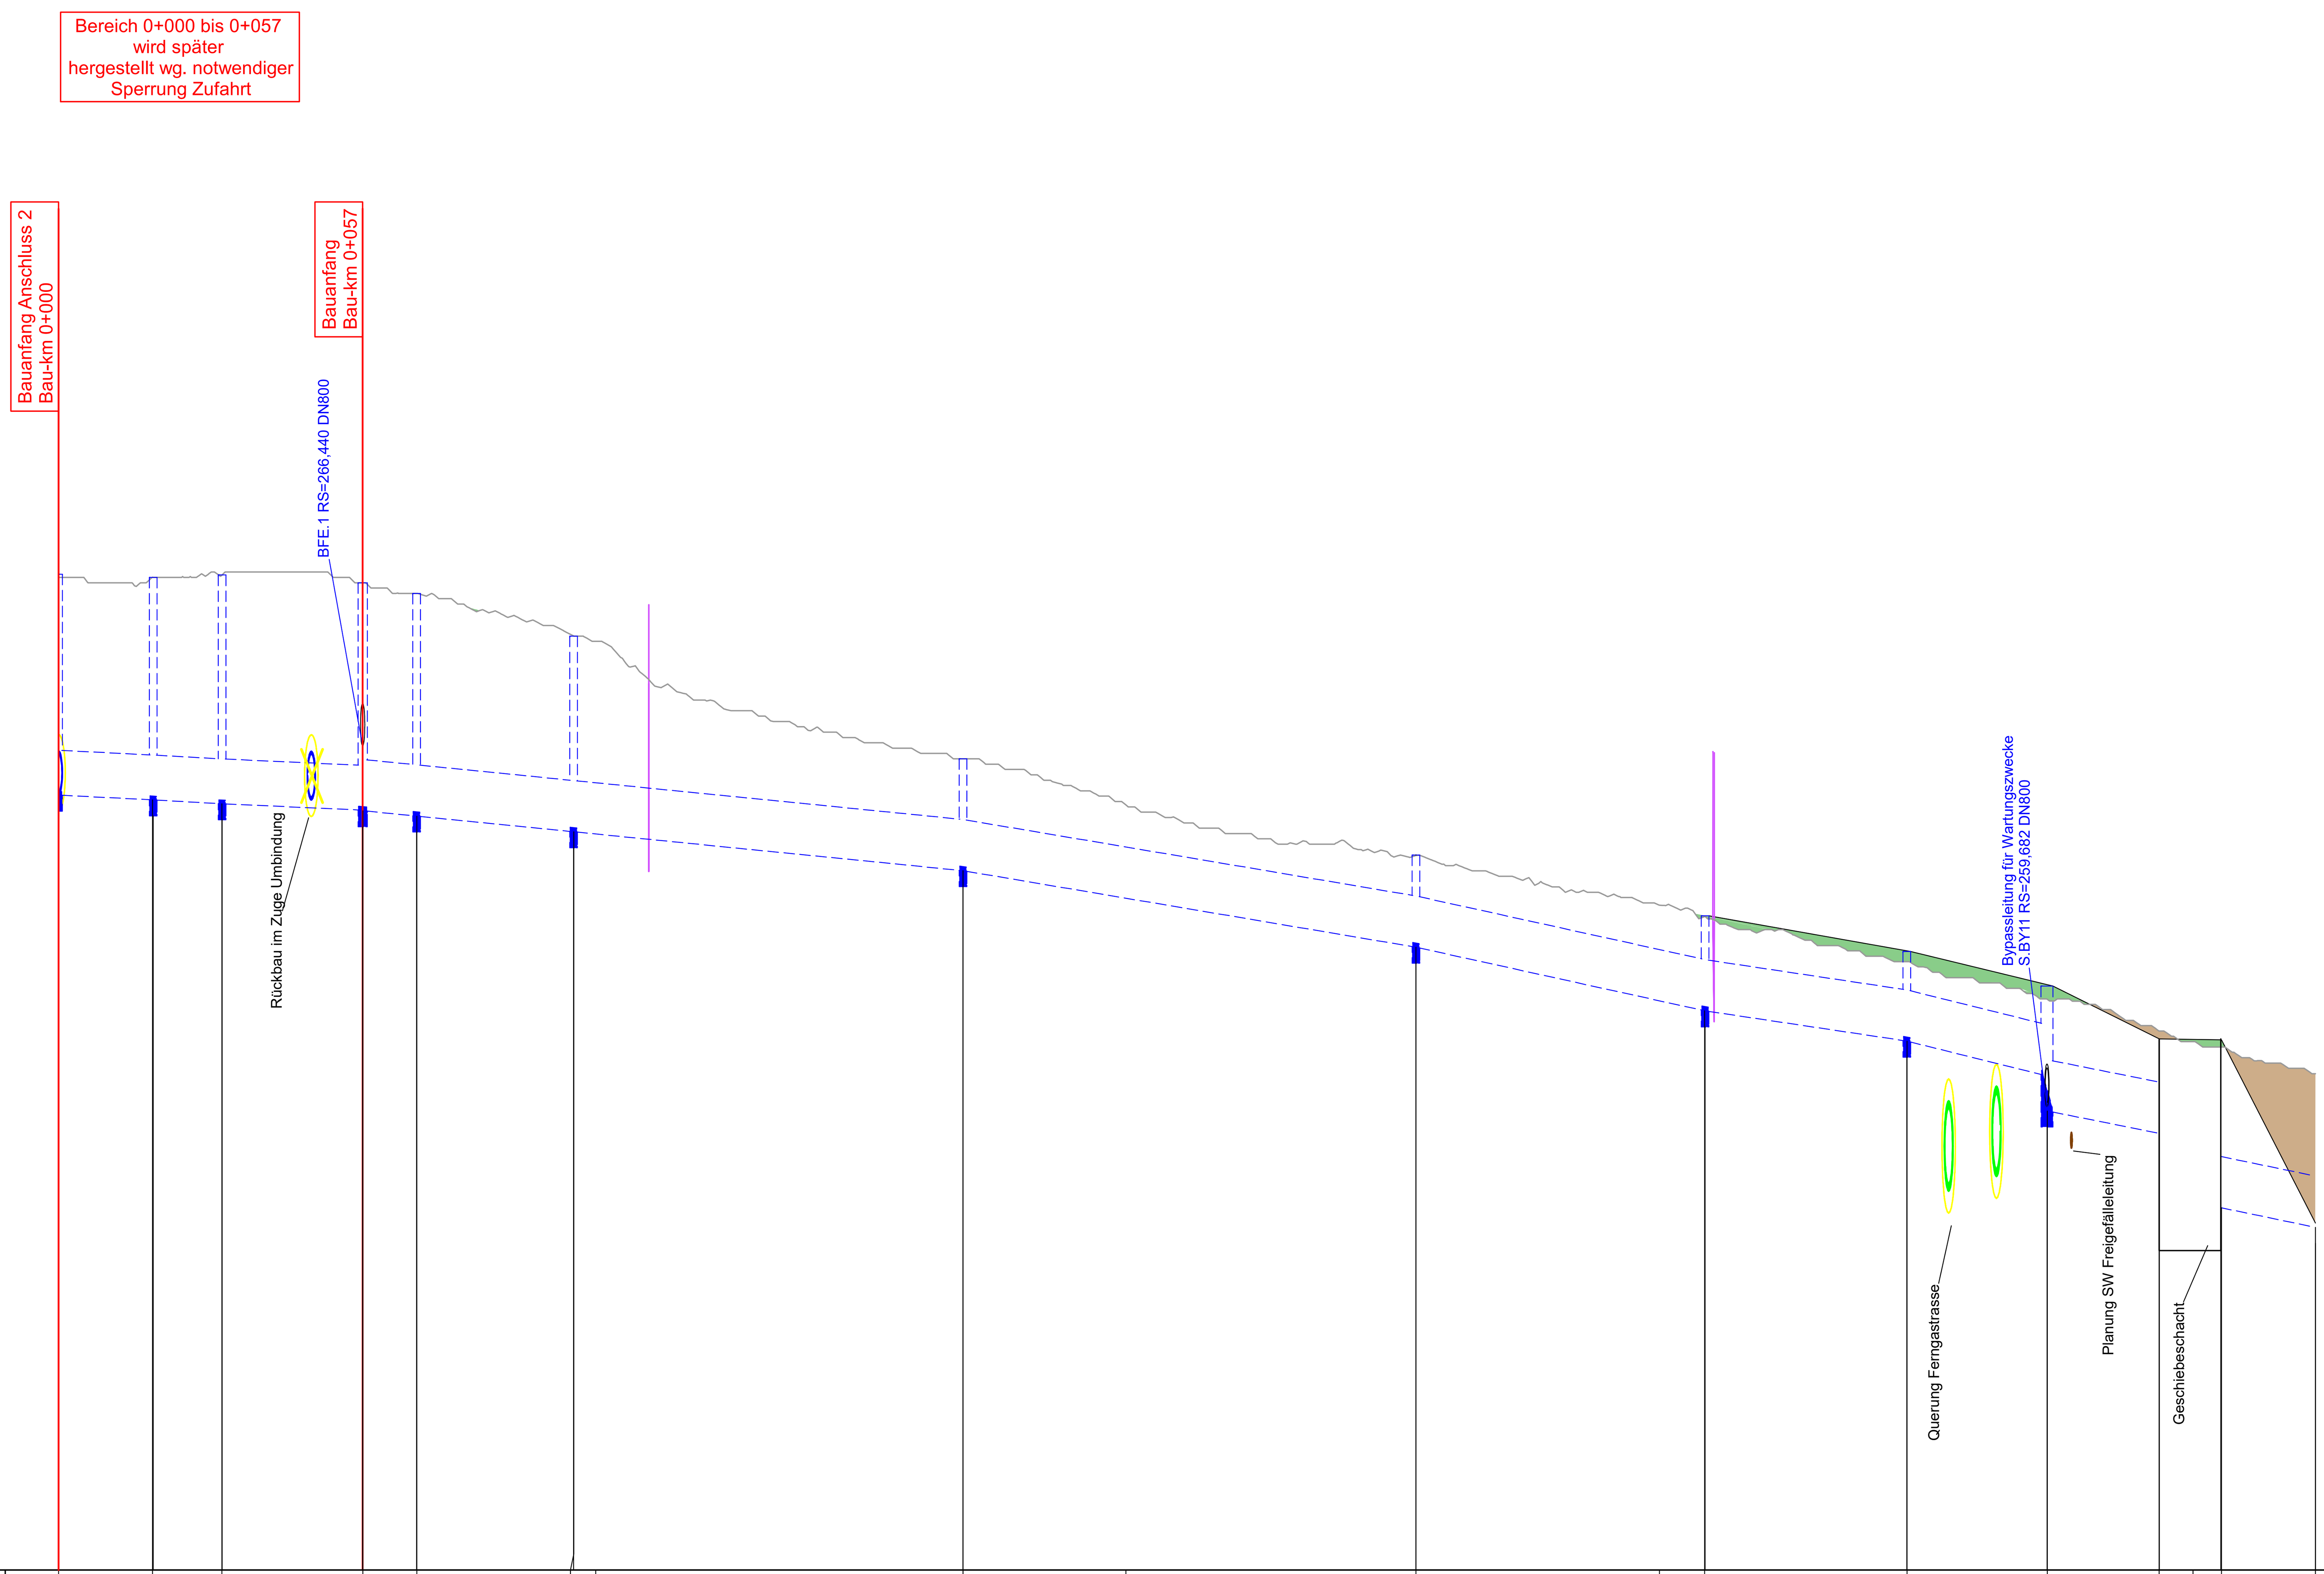

M = 1:1000/100
NHN 251,00

Gradientenhöhe												263,26	262,59	261,94	260,95	260,95	260,95	257,50
Geländehöhe	269,60	269,60	269,64	269,50	269,30	268,50	268,40	266,20	265,34	264,39	263,46	263,24	262,40	261,69	261,10	260,90	260,80	260,70
Station Gradiente	0,00	17,63	30,61	57,00	67,15	96,56	100,00	169,48	200,00	254,36	300,00	308,47	346,39	372,69	393,64	400,00	405,32	422,94

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400

Entwässerung / Schacht-Nr.	S.B11	S.168	S.169	S.170	S.171	S.172	S.173	S.174	S.174A	S.175	S.176	S.177	S.178	S.102
OK Schacht [mNN]	269,660	269,600	269,645	269,500	269,300	268,500	266,200	264,399	263,260	262,590	261,940	260,951	260,951	257,500
Rohrsohle [mNN]	265,590	265,501 / 265,501	265,428 / 265,428	265,308 / 265,308	265,207 / 265,207	264,913 / 264,913	264,183 / 264,183	262,750 / 262,750	261,557 / 261,557	260,990 / 260,990	260,337 / 259,682	259,261	257,869	257,500
Schachthöhe [m]	4,07	4,10	4,22	4,19	4,09	3,59	2,02	1,65	1,70	1,60	2,26			0,00
lichte Schachtweite [mm]	1200	1200	1200	1500	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2000	Geschiebeschacht		1000
Material Schacht	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B			B
Schachtabdeckung	D	D	D	D	D	D	B	B	B	B	B			
Abstand Schacht-Achse 25002 [m]	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Schachtstation	0,000	17,727	30,656	56,981	67,072	96,499	169,490	254,363	308,561	346,379	372,636	393,698	405,198	422,941

Haltung	Material/Nennweite	Gefälle [%]	Haltungslänge [m]	Bemerkung
S.B11 – S.168	Sb/700	0,50	17,73	
S.168 – S.169	Sb/700	0,56	12,93	
S.169 – S.170	Sb/700	0,46	26,33	
S.170 – S.171	Sb/800	1,00	10,09	
S.171 – S.172	Sb/800	1,00	29,43	
S.172 – S.173	Sb/800	1,00	72,99	
S.173 – S.174	Sb/800	1,69	84,87	
S.174 – S.174A	Sb/800	2,20	54,20	
S.174A – S.175	Sb/800	1,50	37,82	
S.175 – S.176	Sb/800	2,49	26,26	
S.176 – S.177	Sb/800	2,00	21,06	
S.177 – S.178				
S.178 – S.102	Sb/800	2,08	17,74	

Format: 75,0 x 54,7

Zeichenerklärung

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Ausrundungsbeginn Kuppe / Ausrundungsende Wanne
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von: Ausrundungshalbmesser (H = 20000 m), Tangentenlänge (T = 362,155 m), Stichhöhe (f = 4,372 m), Bau-km (km 0+601,335), Höhe Tangentenschnittpunkt (hTS = 415,868 m)
- Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt (-2,0% 432,50 m; 1,821% 789,22 m)
- Damm
- Einschnitt
- Rohrleitung Regenwasser
- Rohrleitung Schmutzwasser
- Rohrleitung Trinkwasser

Lagebezug: ETRS89 UTM33N | Vermessung: 2022/2023
Höhenbezug: DHHN2016 | Kataster: 2022/2023

Index	Änderung	Datum	Gez.

Bauherr

Gemeinde Klipphausen
Talstraße 3, 01665 Klipphausen
Tel. 035204-2170, Fax 035204-21729
Email gemeindeverwaltung@klipphausen.de

Planfreigabe
Datum Stempel/Unterschrift

Projekt

Erschließung 5. Erweiterung Gewerbegebiet Klipphausen

Los 1 - Retentionsbodenfilter

Leistungsphase
Nur für die Ausschreibung

Planung
Datum Stempel/Unterschrift

Planbezeichnung
Leitungsschnitt Zulauf Eickhoff A25002
Ingenieurbauwerke

Dateiname	06.4_01.PLT
Maßstab	1 : 1.000 / 100
Datum	17.10.24
Format	75,0 x 54,7
Projektnummer	
Gezeichnet	
FB / LPH / Plannummer	I / 6 / 04.2 / 02

CARD/1