


- Legende Erdungs-/Blitzschutzanlage**
- Punktanschlüsse
 - Ringleiter V4A D=10 mm
 - Blitzschutzleitung für isolierten Blitzschutz (HVI)
 - Rückbau Blitzschutzabteilung für isolierten Blitzschutz (HVI)
 - Ableitung mit Trennstelle und Anschluss an Ringleitung (HVI)
 - Ableitung bestehend aus Trennstelle und Anschluss an Ringleiter
 - Ableitung neu mit Trennstelle und Anschluss an Ringleiter
 - Fangstange HVI mit Blitzrohr und Dachdurchführung
 - Fangstange - Verbindungslänge Kupfer Ø 8mm
 - Anschluss metallische Elemente wie z.B. Regenföhrer, Schweißergitter o.ä. (Kupfer)
 - Anschluss Kronenverbleibungsgerüst, HVI-Leitung
- Metalle, ins. Erreich Schenke (Rühr-Leitungen, sind in den Potentialausgleich einzubeziehen).
- Baubauabschnitte:
1. Bauabschnitt - 10/2020 - 10/2021
 2. Bauabschnitt - 11/2021 - 10/2022
 3. Bauabschnitt - 11/2022 - 12/2023

Höhe Null: ±0,00 ü. OFF = 116,50m ü. NHN

02	Angabe Änderungen Blitzschutz 1 RA	15.02.2021	Fa/Fa
01	Änderung / Korrektur Blitzschutzanlage, Korrektur Stampel/Übersichtplan M1+2	08.10.22	Fa/Fa
Index	Änderung	Datum	Gez.

Zeichnungscode: 1000_001_5_E_GDA_446_41_B

Landeshauptstadt Dresden
Dresden. Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
 PF 120020 01001 Dresden Tel. 488 38 20, Fax 488 38 17

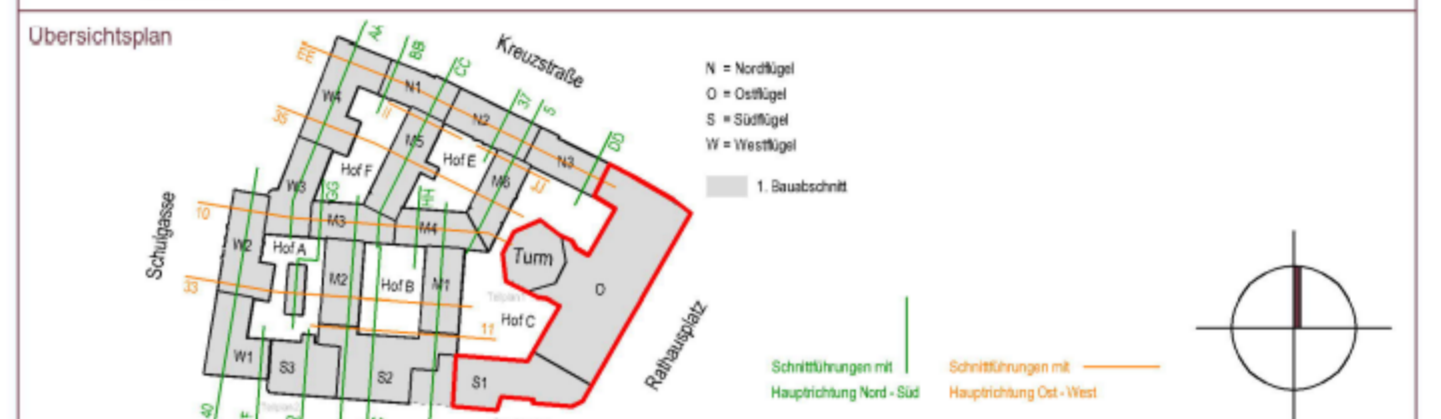

Projekt: 1000 - Neues Rathaus Dresden
 Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
 Vorgezogene Sanierungsmaßnahme - MB II

Standortverweis: Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung

Planungsphase: 5 - Ausführungsplanung

Architekten	Fachplaner	Datum	Unterschrift

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Fachplaner	Fachplaner	Fachplaner	Architekt

Darstellung: Vorgezogene Maßnahmen - MB II Blitzschutzplan Dachaufsicht 4. Bauabschnitt Ostflügel - 1.RA		DWG-Dateiname: GDA_146_00_B	Multiblob: 1:100	Datum: 15.02.2024
Bl.-Größe: 1200 x 900	Bl.-Nr.: 446_41	Projekt-Nr.: H2710018		