Einfügepunkt

AN N/O

AN N/W

AN S/O

AN S/W

Kiesstreifen 50cm

Abluft

Zuluft

S4 DN100

S3 DN100

S2 DN100

S1 DN100

Notentwässerung NE **01.01a** Q_{DN100} = 6,93 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Notentwässerung NE **01.01b** Q_{DN100} = 6,93 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Notentwässerung NE **01.02a** Q_{DN100} = 5,25 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Notentwässerung NE **01.02b** Q_{DN100} = 5,25 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Notentwässerung NE **01.04** Q_{DN100} = 6,09 l/s **Gully-Speier 50/120 mm**

Notentwässerung NE **01.03a** Q_{DN100} = 5,54 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Notentwässerung NE **01.03b** Q_{DN100} = 5,54 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Dachablauf DA **01.01** Q_{DS} = 3,29 l/s **DN 100**

Dachablauf DA **01.02** Q_{DS} = 3,13 l/s **DN 100**

Dachablauf DA **01.03** Q_{DS} = 3,51 l/s **DN 100**

Dachablauf DA **01.04** Q_{DS} = 4,81 l/s **DN 100**

Dachablauf DA **01.05** Q_{DS} = 2,12 l/s **DN 100**

Notentwässerung NE **02.01** Q_{DN100} = 5,84 l/s **Speier 500/100 mm**

Notentwässerung NE **02.02** Q_{DN100} = 5,84 l/s **Speier 500/100 mm**

Notentwässerung NE **02.03** Q_{DN100} = 5,84 l/s **Speier 500/100 mm**

Notentwässerung NE **02.04** Q_{DN100} = 5,84 l/s **Speier 500/100 mm**

Attikaablauf DA **02.01** Q_{DS} = 6,22 l/s **Fallrohr DN 100**

Attikaablauf DA **02.02** Q_{DS} = 6,22 l/s **Fallrohr DN 100**

Notentwässerung NE **01.05** Q_{DN100} = 5,96 l/s **Gully-Speier 60/120 mm**

Dachfläche 01.01: (inkl. Attika) **220,65 m²**

Dachfläche 01.02: (inkl. Attika) **167,30 m²**

Dachfläche 01.03: (inkl. Attika) **180,57m²**

Dachfläche 01.04: (inkl. Attika) **108,09m²**

Dachfläche 01.05: (inkl. Attika) **70,97 m²**

Dachfläche Halle: (inkl. Attika) **469,04 m²**

aufgehende Wandfläche **50,01 m²**

aufgehende Wandfläche **38,21 m²**

aufgehende Wandfläche **32,42 m²**

aufgehende Wandfläche **69,65 m²**

Wartungsweg Gehwegplatten 40 x40

Wartungsweg Gehwegplatten 40 x40

Verflüssiger 2,0kW 40 x 95 x 60

2% Gefälle

3,3%

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.	GEPR.

BEZUGSHÖHE OKFFB ERDGESCHOSS BESTAND ±0,00 = 185,50 m ü. NHN

Alle Maße und Verhältnisse sind vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen!
Bei Unstimmigkeiten, Plan- bzw. Maßabweichungen ist, über die Bauleitung, sofort der Architekt zu informieren! Sämtliche Tür- bzw. Brüstungsmaße beziehen sich auf OKFFB. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem entsprechenden Statikplan, den Gutachten, mit den mitgelieferten Raumbüchern, Türlisten, Fußbodenlisten, Wand-, Unterdeckenlisten und Ausbaudetails!
Das ausführende Gewerk ist mit anderen Gewerken zu koordinieren!

±0,00 = ... m ü. NHN = HÖHENNOTEN

OK FFB = OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OK RD = OBERKANTE ROHDECKE
UK = UNTERKANTE FERTIGBAUTEIL
UK RD = UNTERKANTE ROHDECKE

LEGENDE

BESTAND
NEUBAU
ABBRUCH
STB STAHLBETON
BETON UNBEWEHRT
MW MAUERWERK
MW HLZ
MW KS
MW PORENBETON
HFT HALBFERTIGTEIL
FT FERTIGTEIL
HOLZ
IKKS
SCHÜTTER
ABGEH. DECKE

TROCKENBAU
WAND KATEGORIE
WÄRMEDÄMMUNG
PERIMETERDÄMMUNG
ERDREICH
BD BODENDURCHBRUCH
DD DECKENDURCHBRUCH
WD WANDDURCHBRUCH
WS WANDSCHUTZ
STATIK-PLANUNG
HLS-PLANUNG
ELT-PLANUNG
BRANDSCHUTZ PLANUNG
FLUKTUCKSGRENZE
BAUGRENZE

ÄNDERUNGSINDEX
F 0.01 POSITION FENSTERLISTE
T 0.01 POSITION TÜRLISTE
Pos. 1.01 STATIK-POSITIONEN
DP 01-01 SIEHE AUCH DETAIL

ALLGEMEIN
AK AUSSENKANTE
OK OBERKANTE
UK UNTERKANTE
BRH BRÜSTUNGSHÖHE
RFB ROHFUSSBODEN
UK ST UNTERKANTE STURZ ROH
HL HINDERNISLAMPE
LL RH LICHTE RAUMHÖHE
M ü.NHN METER ÜBER NORMAL-HÖHE NULL
TH TRAUFHÖHE
FH FIRSTHÖHE
NRF NETTORAUMFLÄCHE
NRU NETTORAUMUMFANG
BTH BRÜSTUNGSHÖHE
KB KERNBOHRUNG

AUSBAU
WF WANDFLIESE
BF BODENFLIESE
FB FUSSBODENBELAG
FS FLIESSLEISTE
WB WANDBELAG
HL HINDERLAUF
AHD ABHANGDECKE
VD VORSATZ

FENSTER UND TÜREN
AF AUSSENFENSTER
IF INNENFENSTER
ROL ROLLADEN
A AUSRÜSTUNG
DF DACHFENSTER
AT AUSSENTÜR
IT INNENTÜR
NA NOTAUSGANG
RS RAUCHSCHUTZ
SS SELBSTSCHLIESSEND
DS DICHTSCHLIESSEND

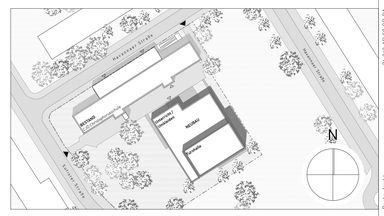

BAUVORHABEN	Christophorusschule Erfurt **Neubau Einfeld-Sporthalle mit 2 Klasseneinheiten** Havannaer Straße 29	DE 99091 Erfurt GEMARKUNG **Dispersleben-Kiliani** FLUR 4 FLURSTÜCK 47/23
BAUHERR	**CJD Berufsbildungswerk Gera gGmbH** Am Ferberturm 72	DE 07546 Gera T +49 (0) 365 4354 - 500 cjd.gera@cjd.de **www.cjd.de**
ARCHITEKT	**VITAMINOFFICE ARCHITEKTEN BDA** Bastam Enenkel Partnerschaft mbB Weimarische Strasse 32 | DE 99099 Erfurt T +49 (0) 361 430 293 60 F +49 (0) 361 430 293 89 mail@vitaminoffice.com **www.vitaminoffice.com**	
FACHPLANER	STATIK **Statikbüro LOCHAS - FORNER GmbH** | Hr. Nörenberg Robert-Schumann-Straße 13 | 04107 Leipzig HLS/ELT **Ingenieurbüro HIRSCH GmbH** | Hr. Siebensohn Heckerstieg 3 | 99085 Erfurt BSK **BRANDRAT Ingenieure für Brandschutz** | Hr. Graf Petersteinweg 10 | 04107 Leipzig	
LEISTUNGSPHASE	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	MASSSTAB 1:50 PLANNUMMER **24-242-AP-50-GR-DA** BLATTFORMAT 118,9 x 84,1 cm
PLANINHALT	**Dachaufsicht**	PLANDATUM **30.10.2024** INDEX

VORABZUG