
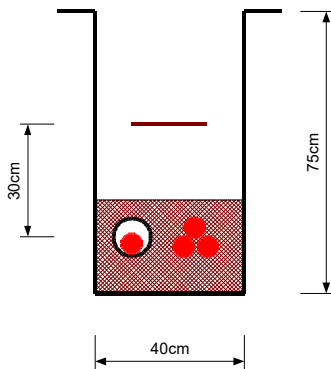
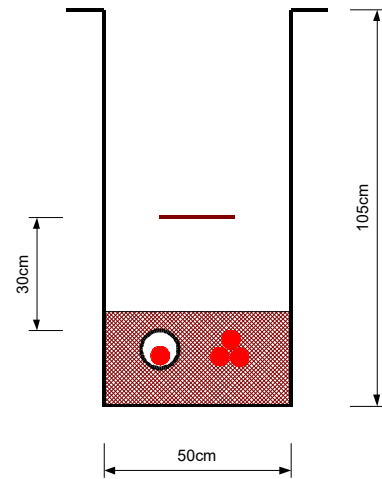


Regelgrabenprofile für Hoch-, Mittel-, und Niederspannungskabelverlegung


Die Regelprofile gelten für alle Kombinationen von 1 oder 2 Systemen / Rohren für Mittel- und Niederspannungskabel

in unbefestigten Flächen, Verkehrsflächen mit geringer Belastung, in Wegen oder Einfahrten in Rohrverlegung


in land- oder forstwirtschaftlich genutzten Flächen, Rohrverlegung bei starker Verwurzelung

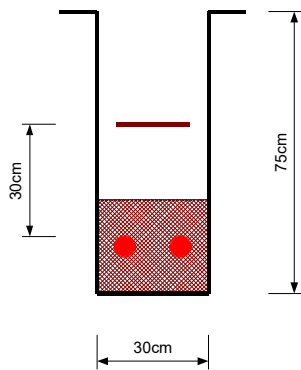

in Straßen höherer Ordnung, Kreis-, Land-, Bundesstraßen, Rohrverlegung

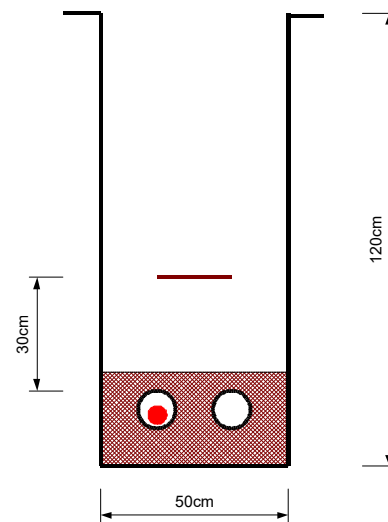

Straßen niedriger Ordnung, Rohrverlegung

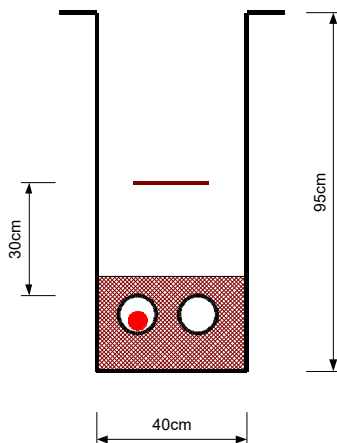


Regelgrabenprofile für Hoch-, Mittel-, und Niederspannungskabelverlegung

Regelprofile für mehrlagige Legungen von Mittel- und Niederspannungskabel

Die Verlegeart findet häufig Anwendung bei Straßenquerungen, seltener auch bei starker Häufung zu legenden Systemen oder Platzproblemen in Gehwegen oder ähnlichen Oberflächen. Bei der Längsverlegung sollte sich vorrangig auf die 2-lagige Verlegung orientiert werden. Verrohrungen sind grundsätzlich erlaubt und sinnvoll. Bei Rohren in Lagen sind dabei zwingend Rohrabstandhalter im Meterabstand einzusetzen.

4-er Bündel
bei Längsverlegung in unbefestigter Oberfläche
oder Flächen mit geringer Verkehrsbelastung
(Gehwege) incl. Wege und Einfahrten


4-er Bündel
bei Verlegung / Querung von Straßen

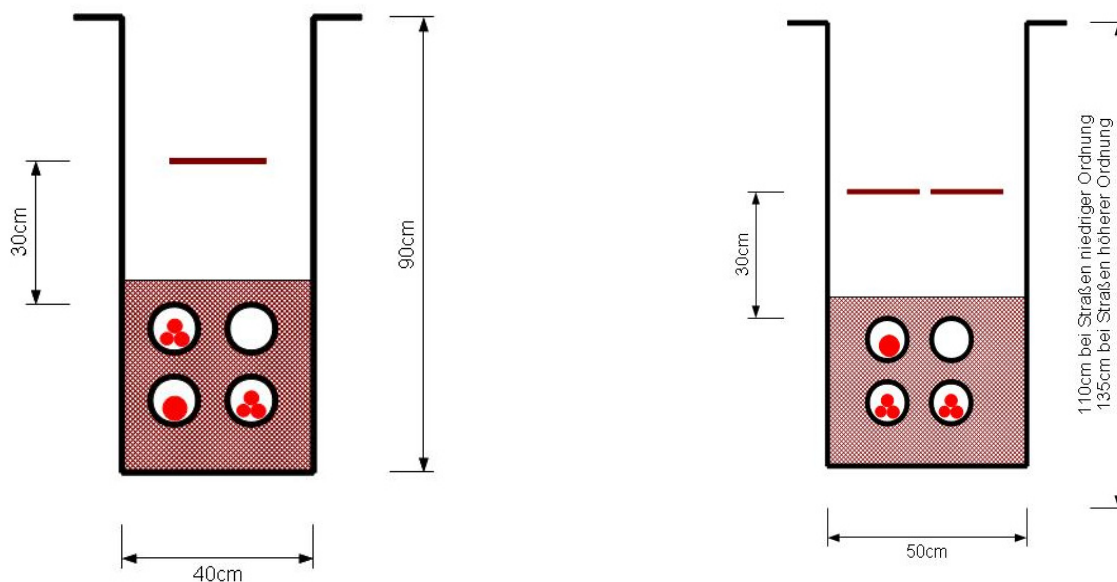


Verlegeart	Grabenbreite
4-er Bündel 2 x 2	50cm/40cm
6-er Bündel 2 x 3	60cm/55cm
8-er Bündel 2 x 4	70cm
10-er Bündel 2 x 5	90cm
12-er Bündel 2 x 6	100cm
12-er Bündel 3 x 4	70cm +Verbau (Tiefe bei Straßenquerung 155cm)
15-er Bündel 3 x 5	90cm +Verbau (Tiefe bei Straßenquerung 155cm)

Grabenprofil für 110-kV-Kabel und Kabelschutzrohr


Regelgrabenprofile für Hoch-, Mittel-, und Niederspannungskabelverlegung

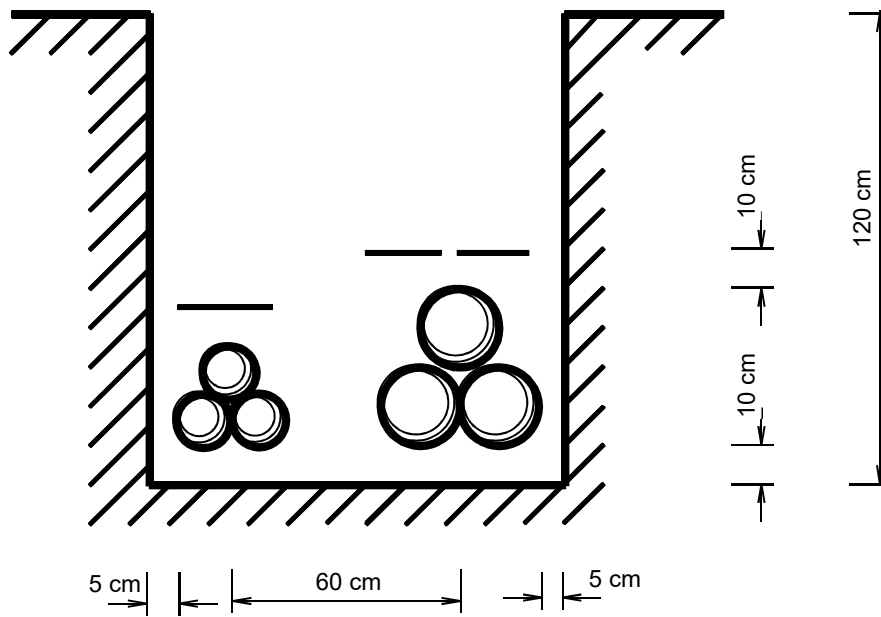

Grabenprofil für 110-kV-Kabel und Kabelschutzrohr und 10-kV-Kabel

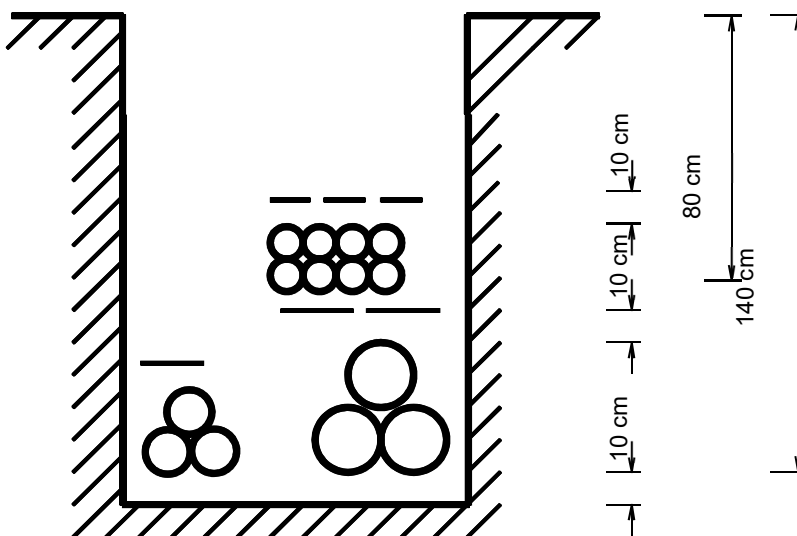

Grabenprofil für 110-kV-Kabel und Kabelschutzrohr und 10-kV-Kabel und LWL-Schutzrohr

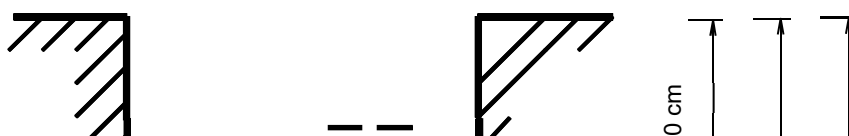

Regelgrabenprofile für Hoch-, Mittel-, und Niederspannungskabelverlegung