Ansicht Prallwand Achse G'
M 1:50

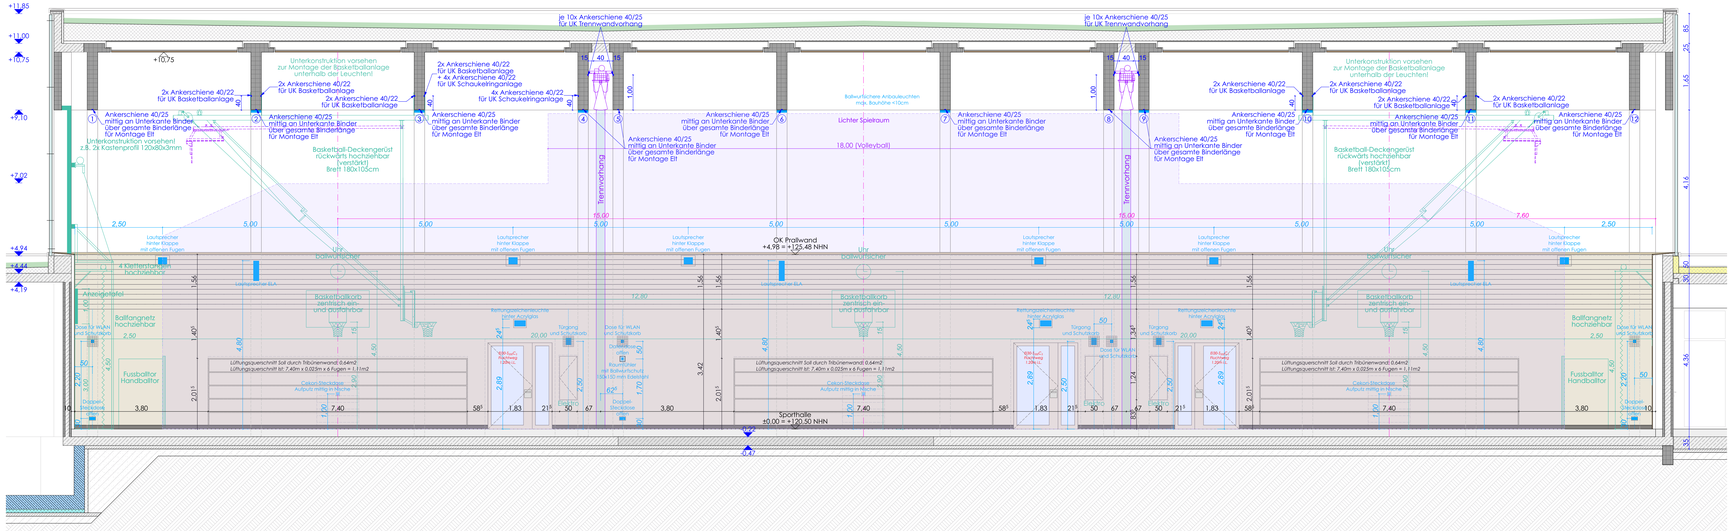

Ansicht Prallwand Achse J'
M 1:50

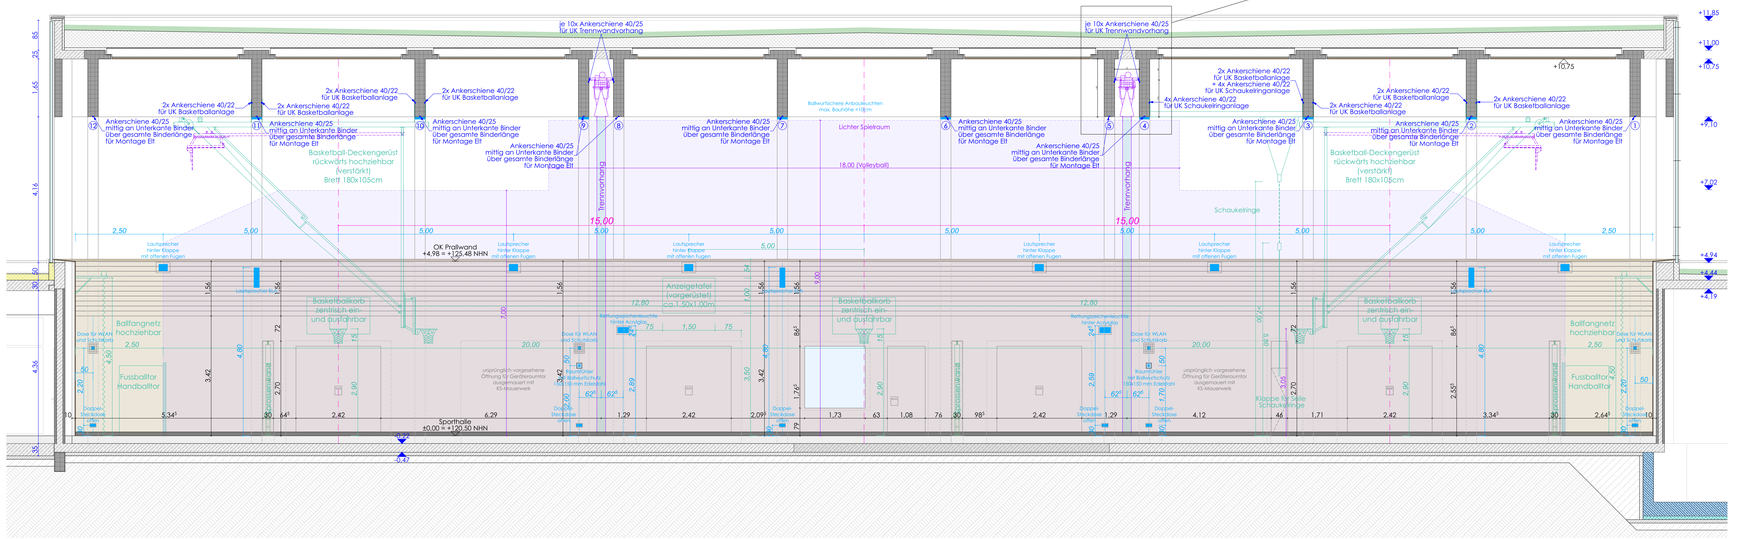

Trennwandvorhang, 2-schalig

Höhe OK Sportboden bis UK Binder = Behanghöhe: 9,10 m

Behangmaterial:
PVC-freies Kunstleder mit schallabsorbierender Oberfläche, Flächengewicht ca. 1200 g/m2, Kunstleder schwer entflammbar, ballwurffest,
Bahnen horizontal vernäht
Farbe: hellgrau oder beige

Schlüpftür: ja,
Breite mind. 1,00 m, Fluchtweg
Einstiegvorrichtung: ja, je Seite

Präzisions-Stahlwelle
mit Getriebemotor und Fangvorrichtung
Unterkonstruktion: grundiert und lackiert
Farbe: Standard-RAL-Ton gemäß Hersteller

Groben Einbauten Elektro (o.a.-Angaben):
Lautsprecher Deckeneinbau: 145x297x130mm
Lautsprecher Wandeinbau Profil: bxh=210x352x82mm
Rettungsgeschirrschlaufe: bxh: 220x170mm
Türgong: bxh: 150x200mm
Optischer Signalgeber: bxh: 100x100mm

Plan gilt für folgende Lose:
Los 031 Sportboden Parkett
Los 032 Prallwand und Geräteraumtore Glasprallwand
Los 035 Trennwandvorhänge

Detail Trennwandvorhang
M 1:10

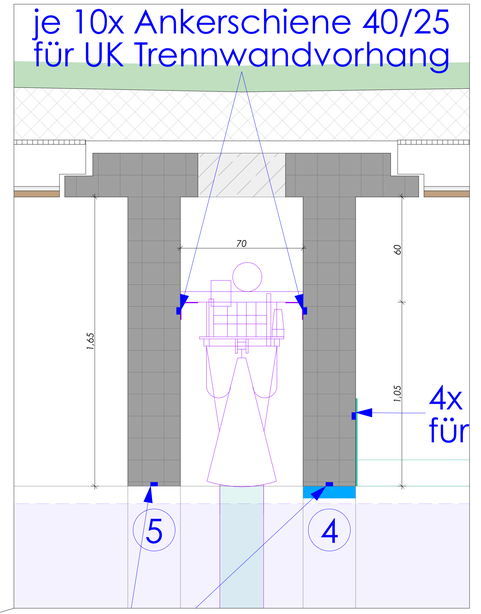

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

Schnitt / Schnittnummer
Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
Höhenmarke Oberkante Rohdecke
EB Bemaßung / Teil-Maßzug
1.0 Bemaßung / Teil-Rohbaumaß
1.0 Bemaßung / Teil-Außenabstand
1.0 Bemaßung / Teil-Blatt
1.0 Bemaßung / Teil-Öffnungen
1.0 Bemaßung / Teil-Putz, bündig
Teil-Stufe
OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKF / OKRD Oberkante Fußboden
UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
UK / OK Unterkante / Oberkante
UZ Unterzug
BRH Brüstungshöhe
UHD Unterhangdecke
D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
RA Rauchabzug
F.01.001 Bauteilnummern
Präfixe: Fmassiv-Fmassiv-Fmdecke-Dr-Dtreppe-Fmwand-Dr-Dtreppe-Fmdecke
Elektro-Übergabepunkt
Stahlbetonwand Ort-Beton
Stahlbeton-Fertigteil
Stahlbetonwand WU-Beton
Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
Mauerwerk, KS, RDK 1.4 (wenn nicht anders angegeben)
Oberfläche Schlitzeton
GK-Trockenbauwand
Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
Trockenbau/ GK Decke / Verkofelung
Dämmung EPS
Dämmung XPS druckfest
Dämmung MiWo nichtbrennbar
UZ / UK / FT Unterzug / Oberzug / Stütze
Strukt. Mauerwerksfuge
WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größenordnung)
EB / BH Bemaßung / BH Rohhülse in Wänden - RA=Rohrache
BT Bahntone
DD Deckendurchbrüche
CEC Kennzeichnungen Decke blau: EAD Einlegerboard Decke
DA Deckenaussparung (Verteilung)
Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
Estrichfuge: Scheinfuge, verhaarzen
Estrichfuge: Schtreifsch Hebelreise, verhaarzen
Estrichfuge: Bauweitsfuge, durchgehend
Meßbezugspkte für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
M 1:10 Detailmaßstab

Brandschutzanforderungen

EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

EI90-S_{aaC} feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
EI60-S_{aaC} hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
EI30-S_{aaC} feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
S_{aaC} rauchdicht, selbstschließend (RS)
S_aC_c dicht- und selbstschließend (Profilzeugnis erforderlich)
S_a dichtschließend (Profilzeugnis erforderlich)
dsm dichtschließend, selbstschließend (kein Profilzeugnis erforderlich)
dsm dichtschließend (kein Profilzeugnis erforderlich)
o.A. ohne Anforderung

C_s Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
RM Obentürschließer mit Rauchmelder
ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
FL Obentürschließer mit Freilauf
Fse Feldelleinrichtung

FW-v Fluchtweg, Fluchtrichtung
TP, VP Teilpanik, Vollpanik
P Panikbeschlag
BT Bindebänder

xx dB geforderter Schallschutz
LS Lüftungsschlitt
F Feuchtraumtür
N Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Detailpläne

Sporthalle Prallwand 1 + Trennwandvorhang

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Index:
002808g003_2_5_ARC_DE58_-_5.DS8a		-
gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Gö	18.12.2024	1470x841	1:50, 1:10