Ansicht Prallwand Achse 5
M 1:50

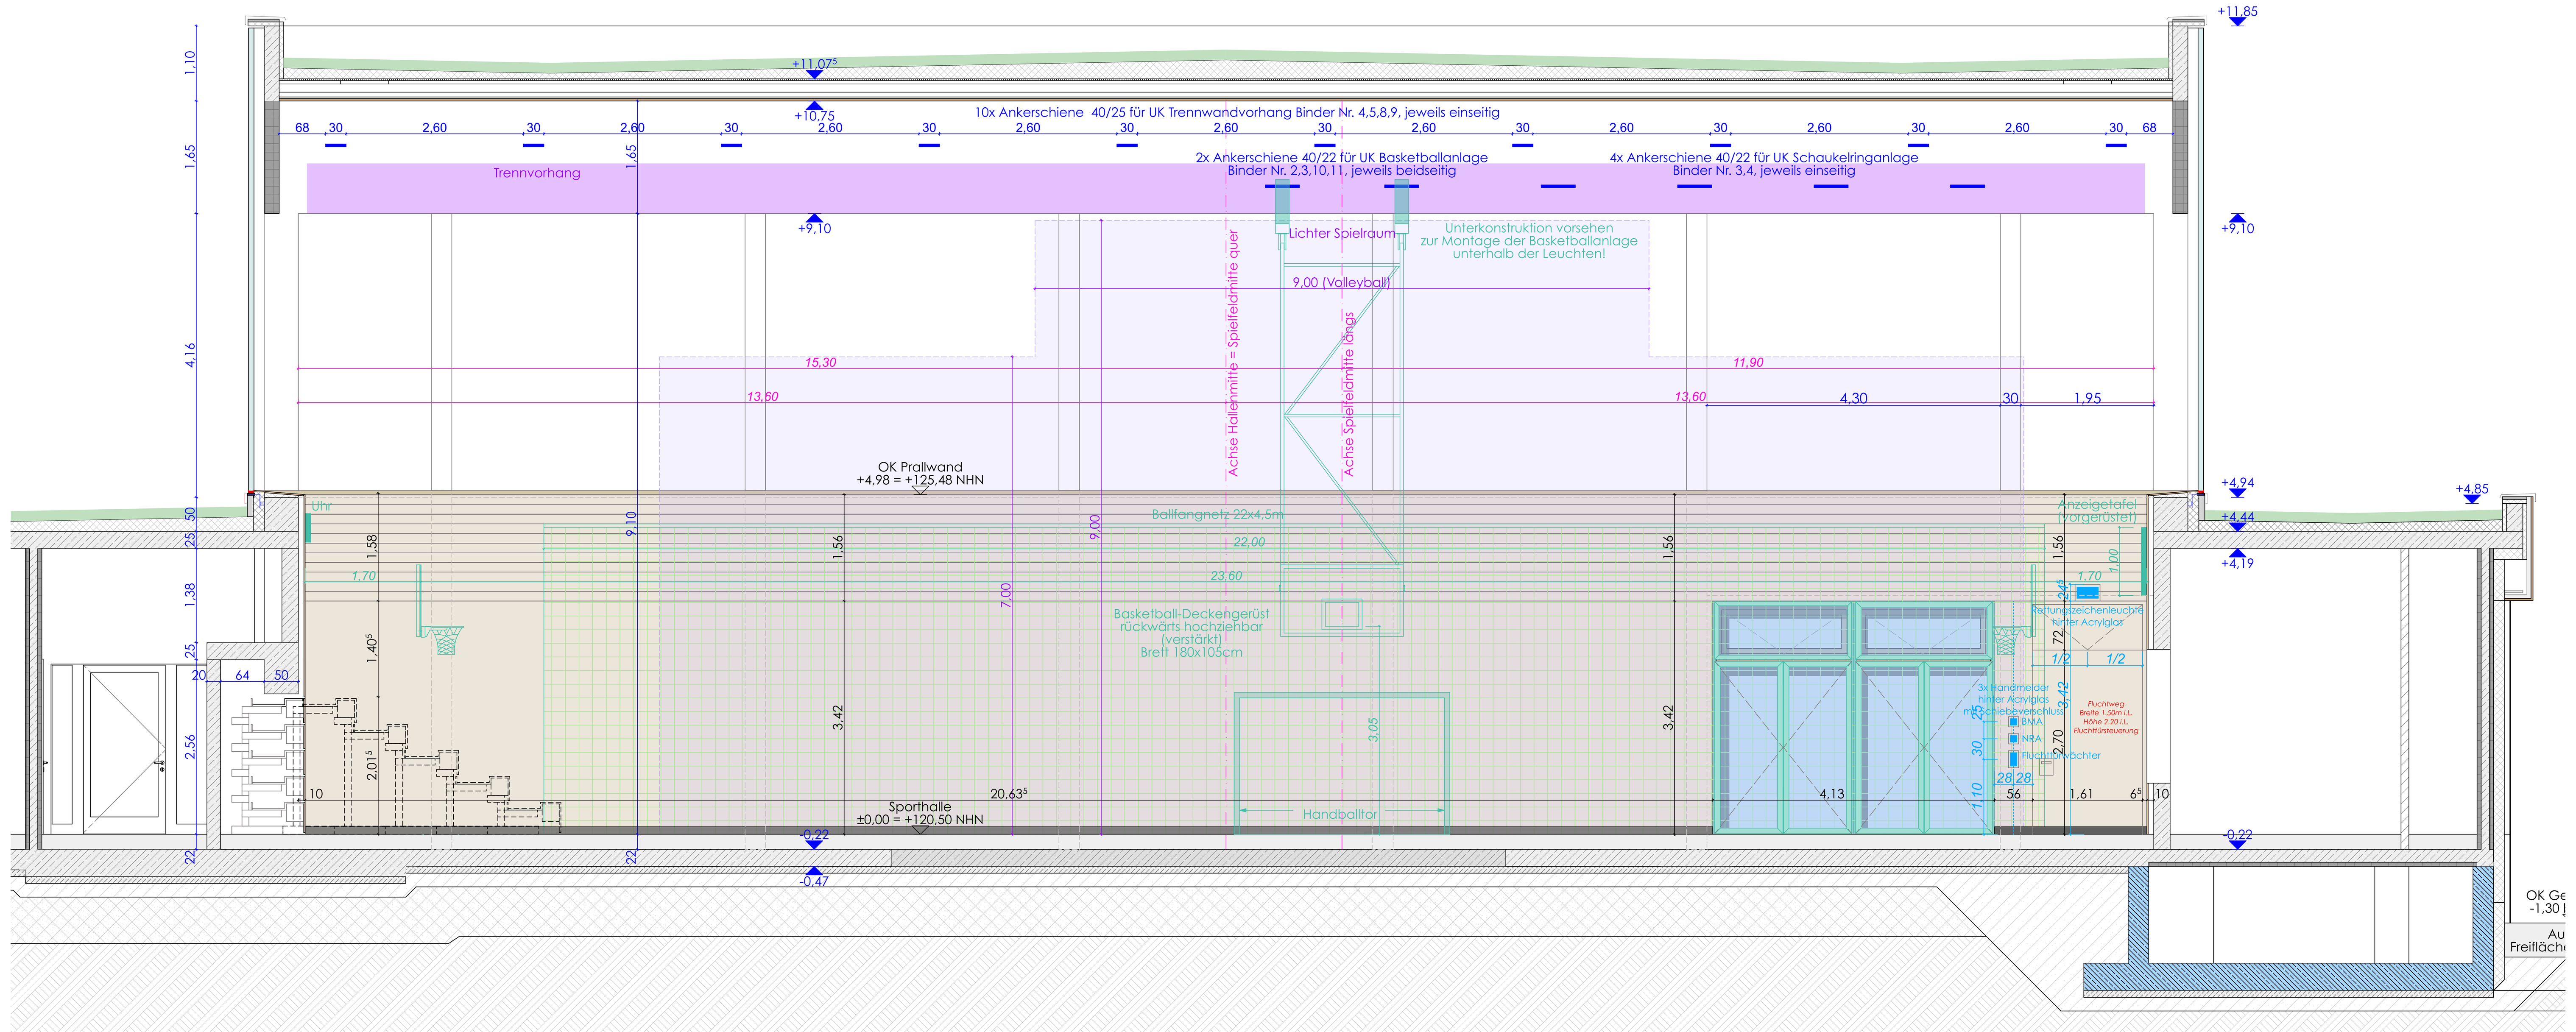

Ansicht Prallwand Achse 2
M 1:50

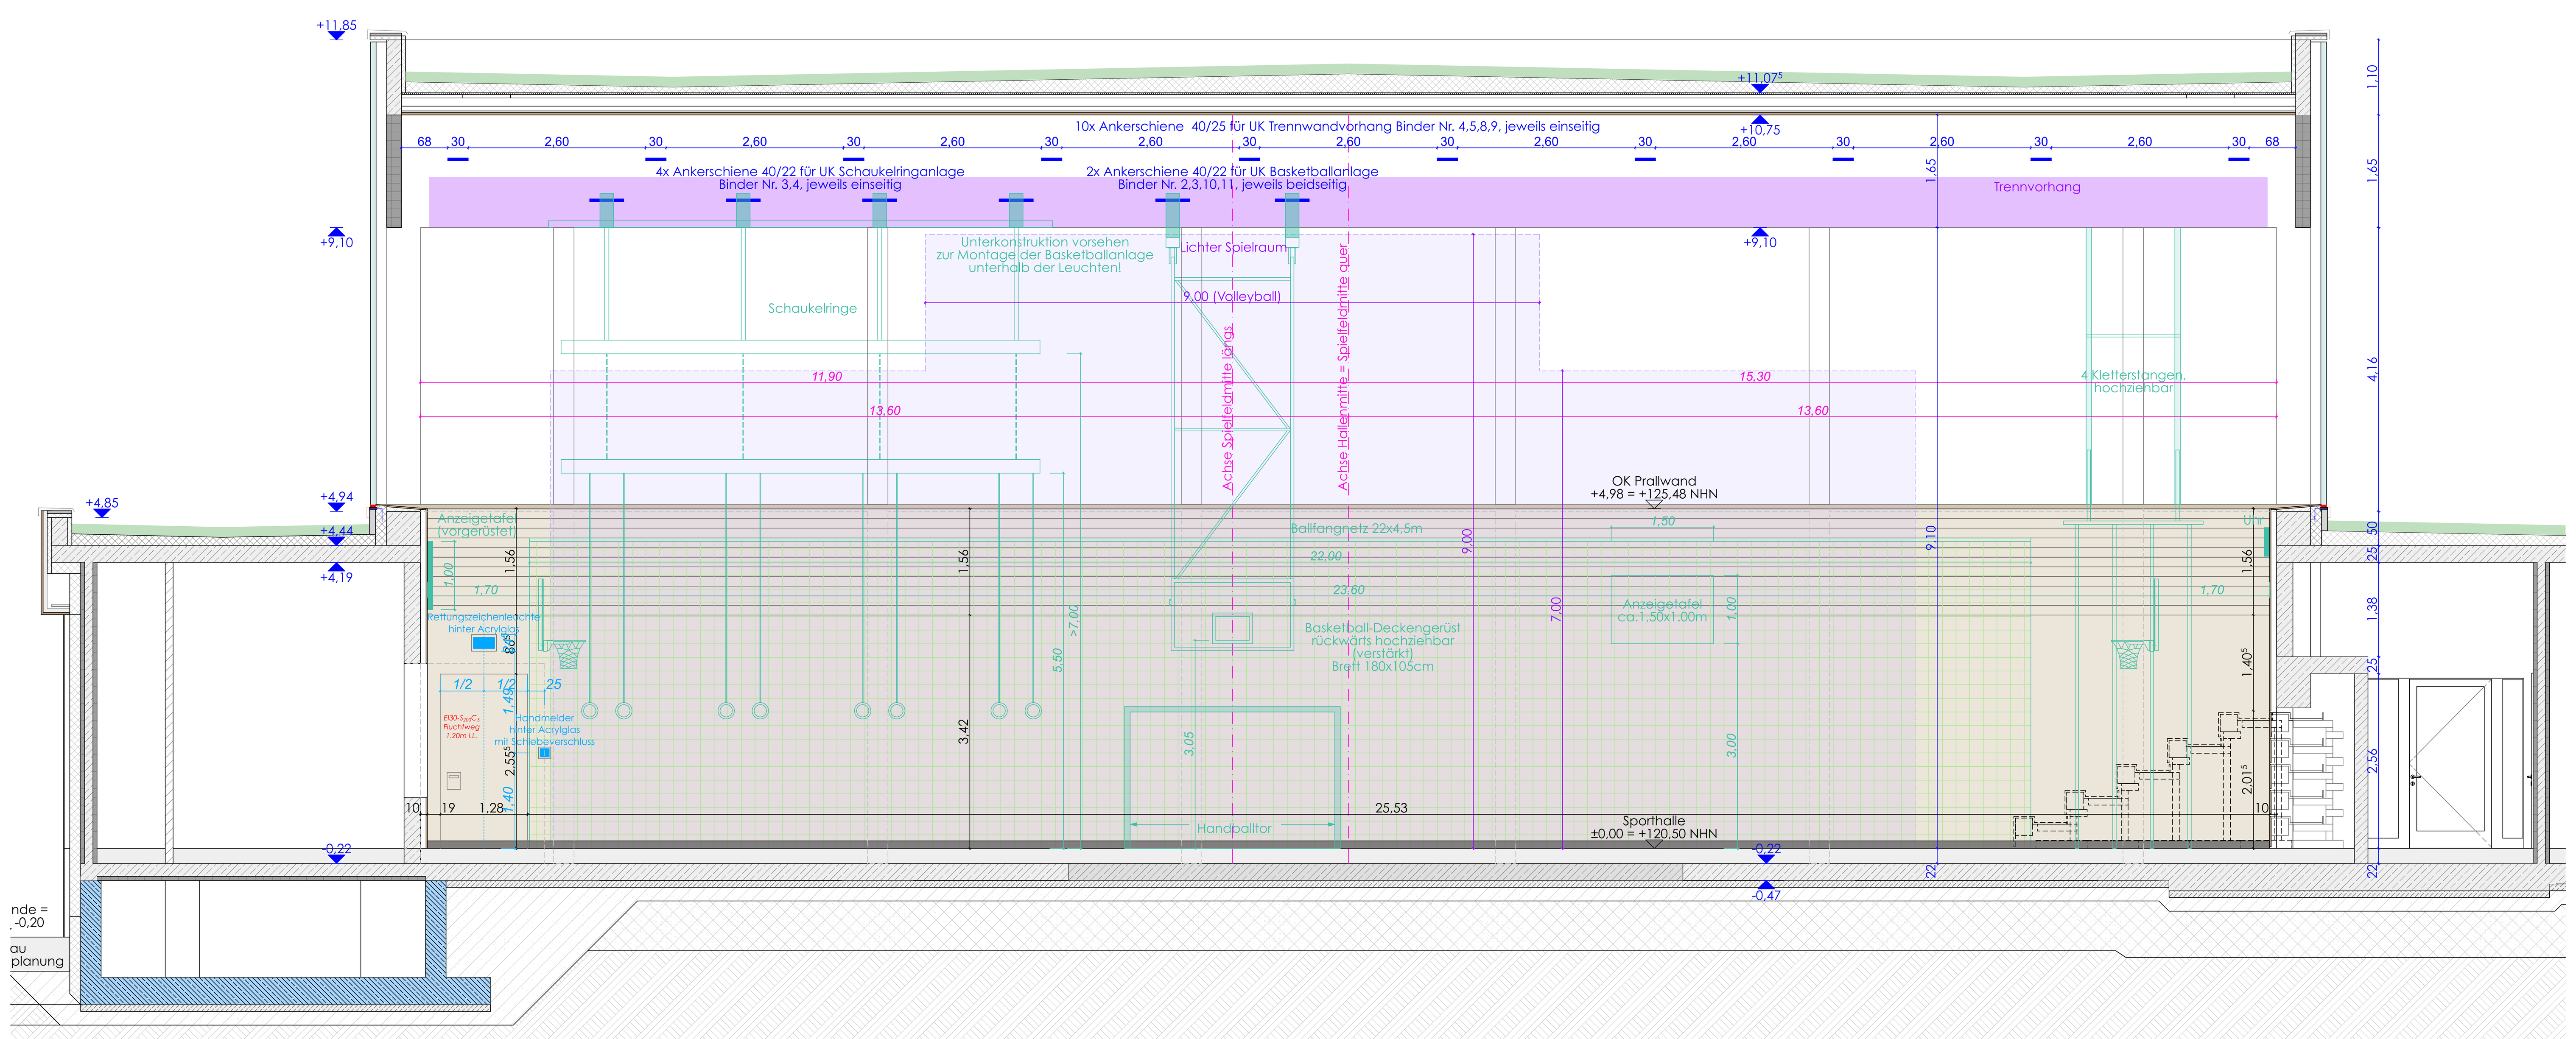

Schnitt Prallwand
M 1:5

Schnitt Sportboden Parkett
M 1:5

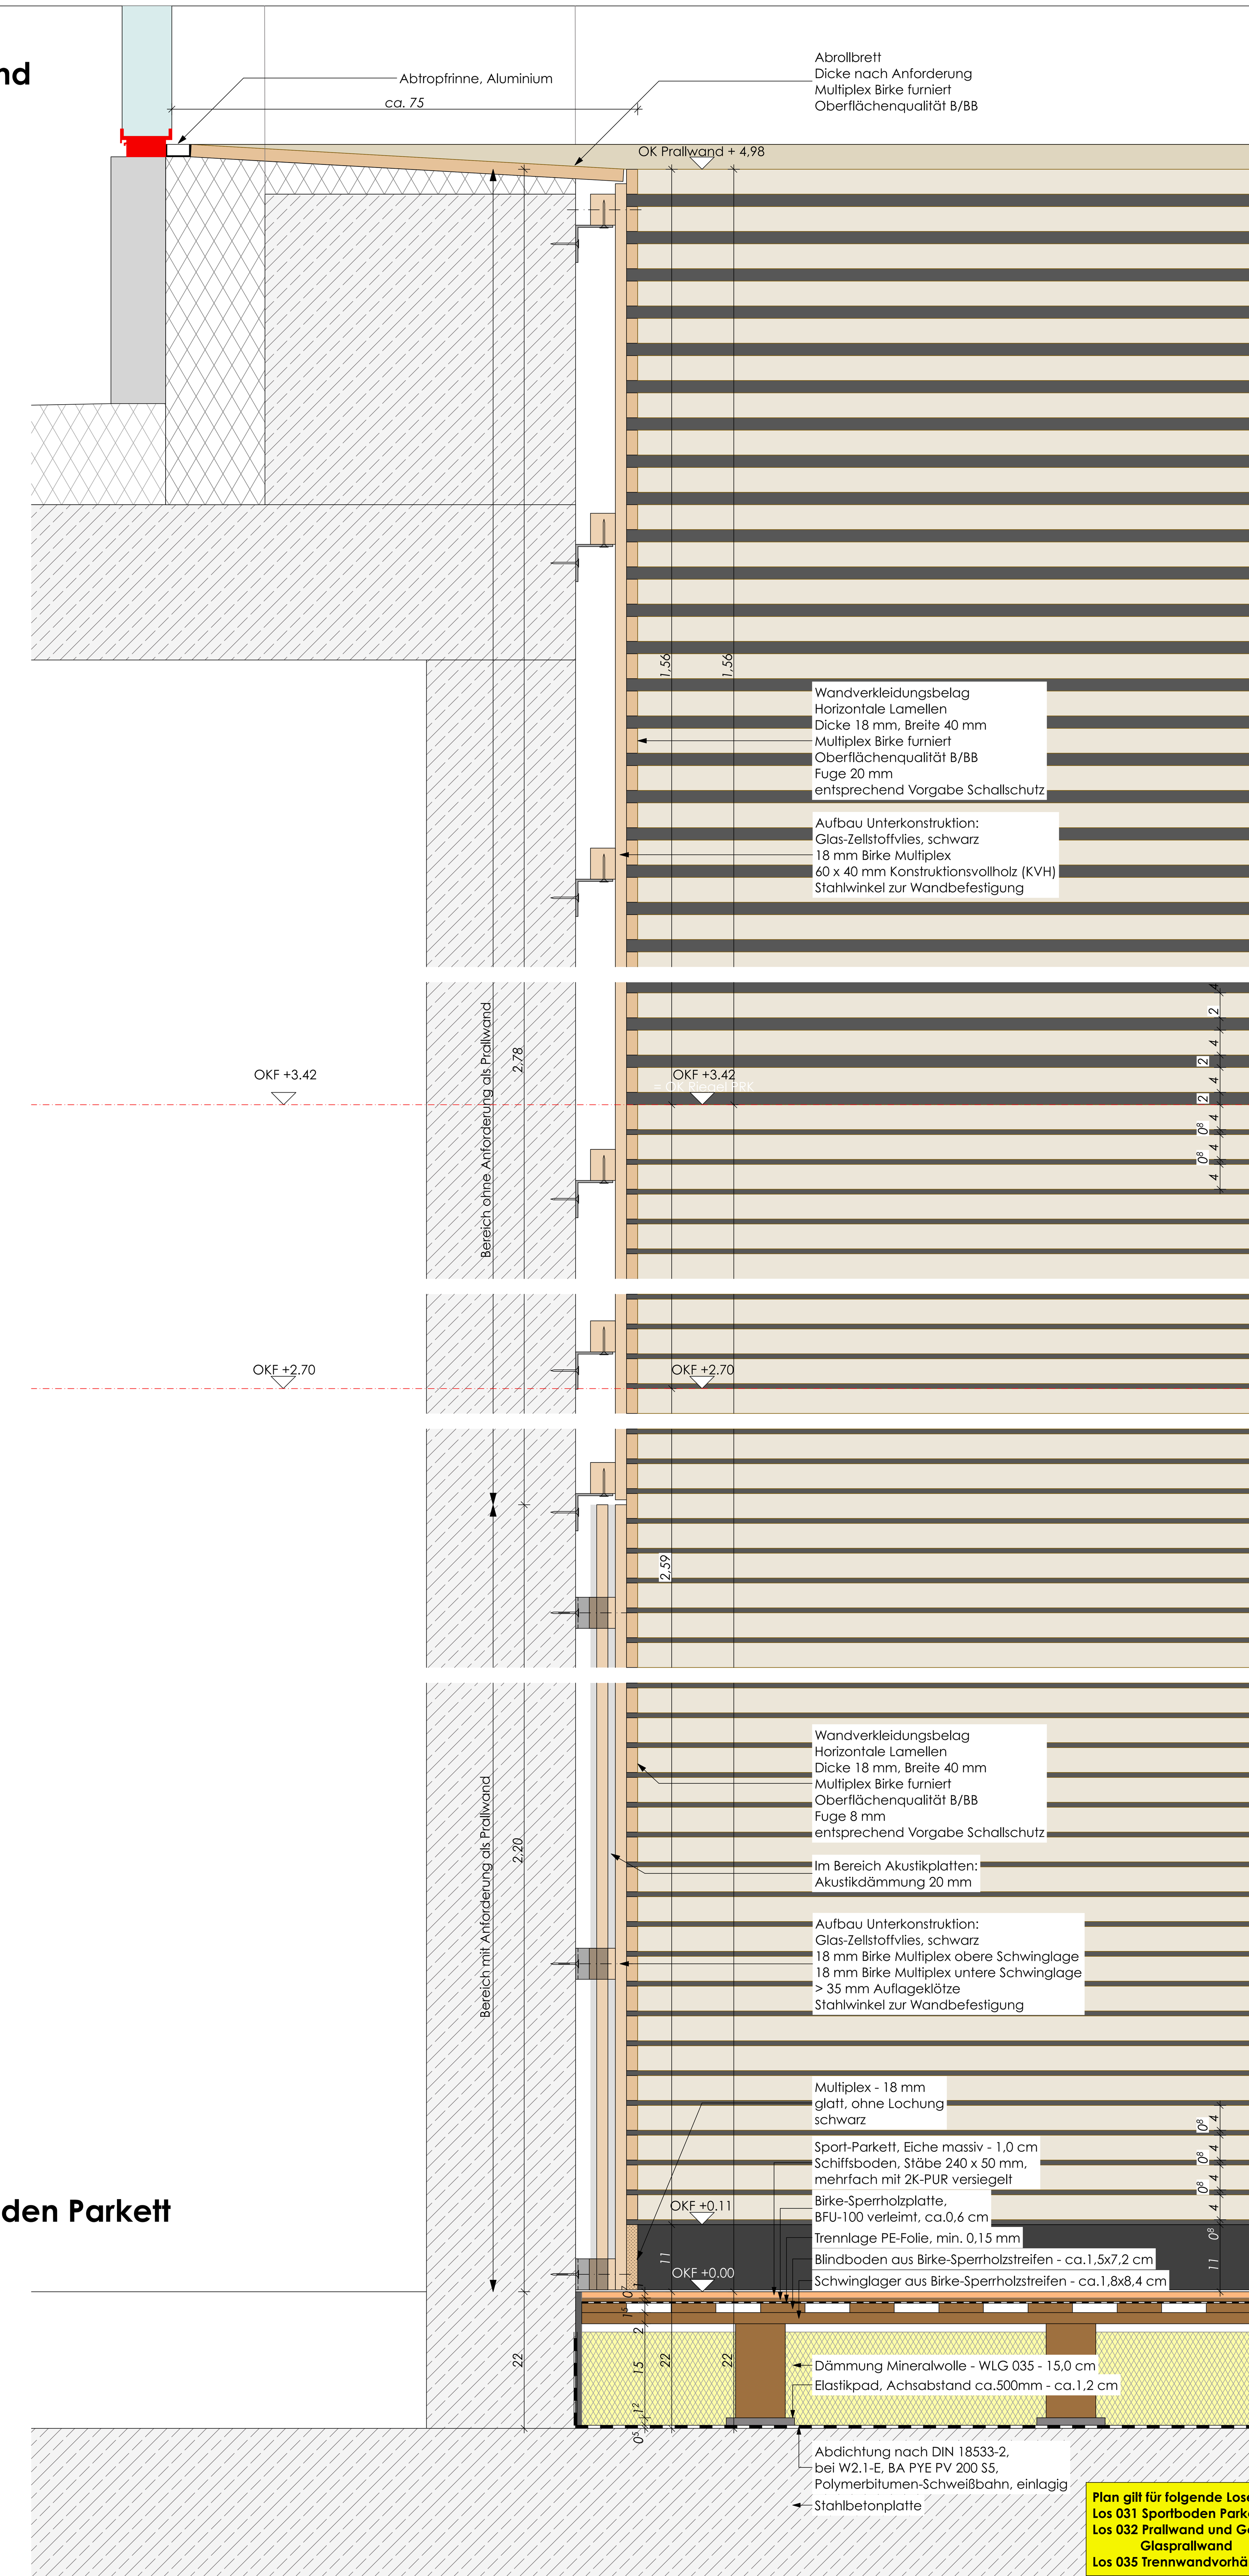

Plan gilt für folgende Lose:
Los 031 Sportboden Parkett
Los 032 Prallwand und Geräteraumtore
Glasprallwand
Los 035 Trennwandvorhänge

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben. Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

- Schnitt / Schnittnummer
- Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
- Höhenmarke Oberkante Rohdecke
- 1,0 Bemaßung / Text Rohbau
- 1,0 Bemaßung / Text Trockenbau
- 1,0 Bemaßung / Text HLS-Installationen
- 1,0 Bemaßung / Text Elektro
- 1,0 Bemaßung / Text Estrichfugen
- 1,0 Bemaßung / Text Putz, Sonstiges
- 1,0 Text Statik
- OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
- UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
- UK / OK Unterkante / Oberkante
- UZ Unterzug
- BRH Brüstungshöhe
- UHD Unterhangdecke
- D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
- RA Rauchabzug
- F.01.001 Bauteilnummern (F=Fenster, T=Innentür, AT=Außentür, OL=Oberlicht, IF=Innenfenster, G=Geräteraumtor)
- Elektro-Übergabepunkt
- Stahlbetonwand Ort-Beton
- Stahlbeton-Fertigteil
- Stahlbetonwand WU-Beton
- Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
- Mauerwerk, KS, RDK 1,4 (wenn nicht anders angegeben)
- Oberfläche Sichtbeton
- GK-Trockenbauwand
- EI30 Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
- Trockenbau: GK-Decke / Verkofferung
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS druckfest
- Dämmung MiWo nichtbrennbar
- UZ / OZ / S Unterzug / Überzug / Stütze
- Sturz Mauerwerkssturz
- WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
- KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
- BZ Bohrzone
- DD Deckendurchbrüche
- KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke
- DA Deckenaussparung (Vertiefung)
- Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
- Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
- Estrichfuge: Sichtestrich Heizkreise, verharzen
- Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
- Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
- Detailmarker

Brandschutzanforderungen

- EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
- EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
- EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
- EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

- EI90-$S_{200}C_S$ feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
- EI60-$S_{200}C_S$ hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
- EI30-$S_{200}C_S$ feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
- $S_{200}C_S$ rauchdicht, selbstschließend (RS)
- S_aC_S dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- S_a dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- ds+s dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- ds dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- o.A. ohne Anforderung
- C_S Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
- RM Obentürschließer mit Rauchmelder
- ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
- FL Obentürschließer mit Freilauf
- Fse Feststelleinrichtung
- FW→ Fluchtweg, Fluchtrichtung
- TP, VP Teilpanik, Vollpanik
- P Panikbeschlag
- BZ Blindzylinder
- xx dB geforderter Schallschutz
- US Unterschnitt
- F Feuchtraumtür
- N Nassraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name

STADT LEIPZIG
NEUES RATHAUS 04092 LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt
Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Detailpläne
Sporthalle Prallwand 2 + Aufbau

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:	Index:
002808g003_2_5_ARC_DE58b_-_5.D58b	-

gezeichnet:	Datum:	Format:	Maßstab:
Gö	18.12.2024	1470x841	1:50, 1:5