- untere Lage -

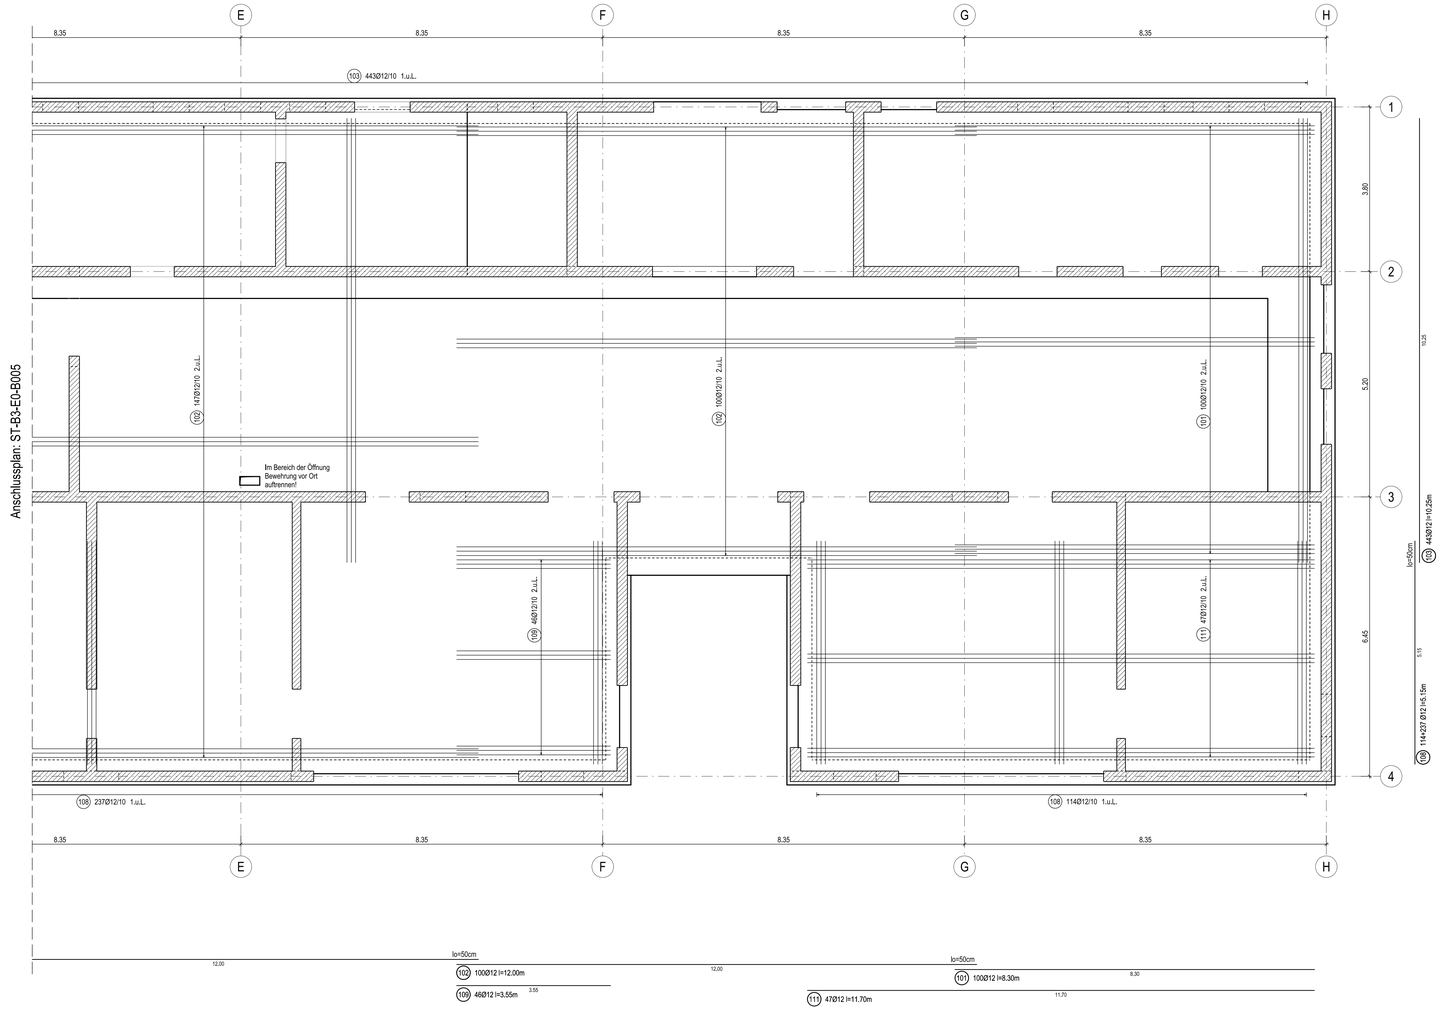

Zur Information:
- untere Lage (Plan B005, B006): ab Pos. 100
- obere Lage (Plan B007, B008): ab Pos. 200

BW Rundstahl (Plan B009, B010, B011): ab Pos. 300

Pos	Anz	Ø [mm]	Länge [m]	Total-Länge [m]	Gewicht [kg]	Aufzeichnung und Radius in m, cm Abbiegungen nach DIN EN 1992-1-1	Obr [mm]	Bemerkungen	Betonstahlsorte
100	12	12	3,25	39,00	34,61	6,50			B500A
101	108	12	8,30	830,00	737,04	8,30			B500A
102	347	12	12,00	4164,00	3697,63	12,00			B500A
103	562	12	10,25	5765,50	5119,32	10,25			B500A
104	18	12	2,15	38,70	34,37	2,15			B500A
105	22	12	8,40	184,80	164,16	8,40			B500A
106	18	12	7,30	131,40	116,68	7,30			B500A
107	47	12	9,00	423,00	375,62	9,00			B500A
108	426	12	5,15	2193,90	1948,18	5,15			B500A
109	46	12	3,55	163,30	145,01	3,55			B500A
110	22	12	11,45	251,90	223,69	11,45			B500A
111	47	12	11,70	549,90	488,37	11,70			B500A
112	12	12	5,90	70,80	62,87	5,90			B500A
113	46	12	9,40	432,40	383,97	9,40			B500A
114	45	12	5,00	125,00	106,99	5,00			B500A
Gesamtgewicht [kg]					13634,00				

Legende für Bezeichnungen auf Schal- und Bewehrungsplänen

Status A:	VORABZUG Ersterstellung Schalplan
Status B:	VORABZUG Schalplan mit Schlitzen und Durchbrüchen
Status V:	VORABZUG Bewehrungsplan
Status F:	FREIGEGEBEN Schal- bzw. Bewehrungsplan

BEACHTE
Ausschließlich mit dem Status "F" gekennzeichnete Pläne sind zur Bauausführung freigegeben!

BRH:	Brüstungshöhen ab OK RFB (Rohfußboden)
UZ/ UEZ:	Unterzug (Höhe bis UK RD) / Überzug (Höhe ab OK RD)
WD/ WS/ DD:	Wanddurchbruch/ Wandschlitz/ Deckendurchbruch
UK RD/ OK RD:	Unterkante Rohdecke/ OK Rohdecke
u.L./ m.L./ o.L.:	untere Lage/ mittlere Lage/ obere Lage

ÜBERSICHT

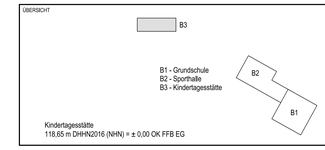

ANagel_KITA — **ST-B3-E0-B006-00-F**
PROJEKT — PLANER BAUTEIL EBENE PLANNR INDEX STATUS

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	VERFASSER

Mindestwerte der Biegerollendurchmesser d_{br}

Haken, Winkelhaken Schlaufen d_{br} 1		Schrägstäbe und andere gebogene Stäbe d_{br} 2		
Stabdurchmesser		Mindestmaße der Betondeckung c rechtwinklig zur Krümmungsebene		
c_d ≤ 20mm	c_d ≥ 20mm	> 100mm oder > 7 d_s	> 50mm oder > 3 d_s	≤ 50mm oder ≤ 3 d_s
4 d_s	7 d_s	10 d_s	15 d_s	20 d_s

BETONSTAHL: B500A — LAGE der BEWEHRUNG durch ABSTANDHALTER sichern!

BEACHTE
Rüttelgassen zum Betonieren entsprechend gewählter Verdichtungstechnik anordnen!

Vorhaltemaß Δ_c (DIN EN 1992-1-1/NA)

XC 1	Δ_c = 10mm
sonst	Δ_c = 15mm

Verlegemaß c_{nom}: c_{nom} = c_{min} + Δ_c + Δ_{dur}; c_{min} ≥ d_s

Bauteil	Betonfestigkeit	Expositionsklasse	Feuchtigkeitsklasse	Betondeckung c_{nom} in cm unten	oben	innen	außen
Stb-Wände	C25/30	XC 1	WO			3,5	3,5
Bodenplatte	C25/30	oben: XC 1 unten: XC 2, XA 1	oben: WO unten: WA	5,5	2,5		
Streifenfundamente	C25/30	XC 2, XA 1	WA	5,5		3,5	3,5

ARCHITEKT

PLAN/ERFASSER

BAUVORHABEN: **Neubau Kindertagesstätte in Leipzig**
Arthur-Nagel-Straße
04249Leipzig

AUFTRAGGEBER: **Stadt Leipzig - Amt für Gebäudemanagement**
Prager Str. 126 - 128 / Haus B
04249 Leipzig

LEISTUNGSPHASE: **AUSFÜHRUNGSPLANUNG** — PLANER: **STATIK**

PLANART: **BEWEHRUNGSPLAN**

PLANINHALT: **Bodenplatte untere Lage Achse E-H, Teil 2**

ERST.-DATUM	ERST.	BEARB.	PLANFORMAT	MASZSTAB	PLOT-DATUM
20.09.2024	SR	FP	118.9 x 59.4	1:50	14.10.2024

ANagel_KITA — **ST-B3-E0-B006-00-F**
PROJEKT — PLANER BAUTEIL EBENE PLANNR INDEX STATUS

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Jedwede Vervielfältigung und Weiterleitung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Verfassers!