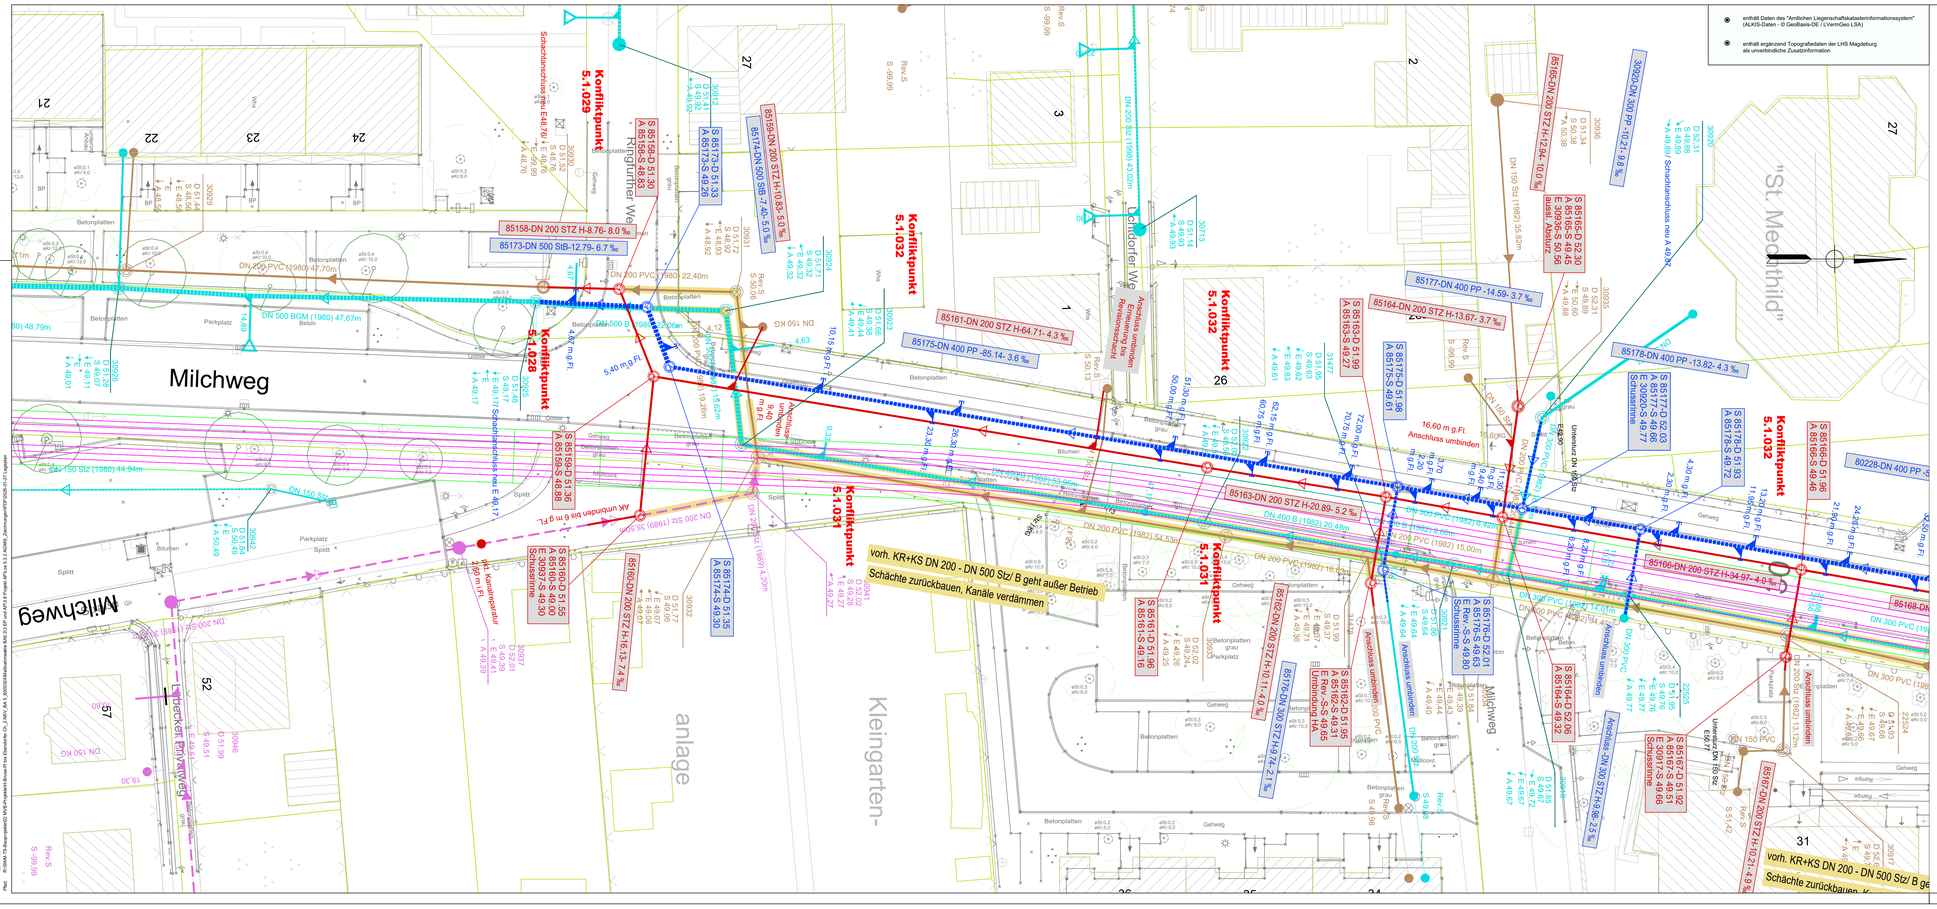
Milchweg
Lübecker Privatweg
Kleingarten-anlage
"St. Medthild"
Kringlumer Weg
Dodendorfer Weg
Konfliktpunkt 5.1.028
Konfliktpunkt 5.1.029
Konfliktpunkt 5.1.031
Konfliktpunkt 5.1.032
Konfliktpunkt 5.1.032
Konfliktpunkt 5.1.032
Konfliktpunkt 5.1.032
Konfliktpunkt 5.1.032
85158-DN 200 STZ H-8.76- 8.0 ‰
85173-DN 500 SIB-12.79- 6.7 ‰
85159-DN 200 STZ H-10.83- 5.0 ‰
85174-DN 500 SIB -7.40- 5.0 ‰
85161-DN 200 STZ H-64.71- 4.3 ‰
85175-DN 400 PP -85.14- 3.6 ‰
85177-DN 400 PP -14.59- 3.7 ‰
85164-DN 200 STZ H-13.67- 3.7 ‰
85178-DN 400 PP -13.82- 4.3 ‰
85163-DN 200 STZ H-20.89- 5.2 ‰
85166-DN 200 STZ H-34.97- 4.0 ‰
85168-DN
85160-DN 200 STZ H-16.13- 7.4 ‰
85162-DN 200 STZ H-10.11- 4.0 ‰
85176-DN 300 STZ H-74.21 ‰
80228-DN 400 PP -5
vorh. KR+KS DN 200 - DN 500 Stz/ B geht außer Betrieb
Schächte zurückbauen, Kanäle verdämmen
vorh. KR+KS DN 200 - DN 500 Stz/ B ge
Schächte zurückbauen, K
Anschluss umbinden
16.60 m g.Fl.
Anschluss umbinden
DN 200 PVC (1982) 53,06m
DN 200 PVC (1982) 54,53m
DN 200 PVC (1982) 6,42m
DN 200 PVC (1982) 15,00m
DN 200 PVC (1982) 10,12m
DN 200 PVC (1982) 14,61m
DN 200 PVC (1982) 13,37m
DN 200 PVC (1982) 13,72m
DN 200 PVC (1982) 13,20m
DN 200 PVC (1982) 13,20m
DN 200 PVC (1982) 13,20