


Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

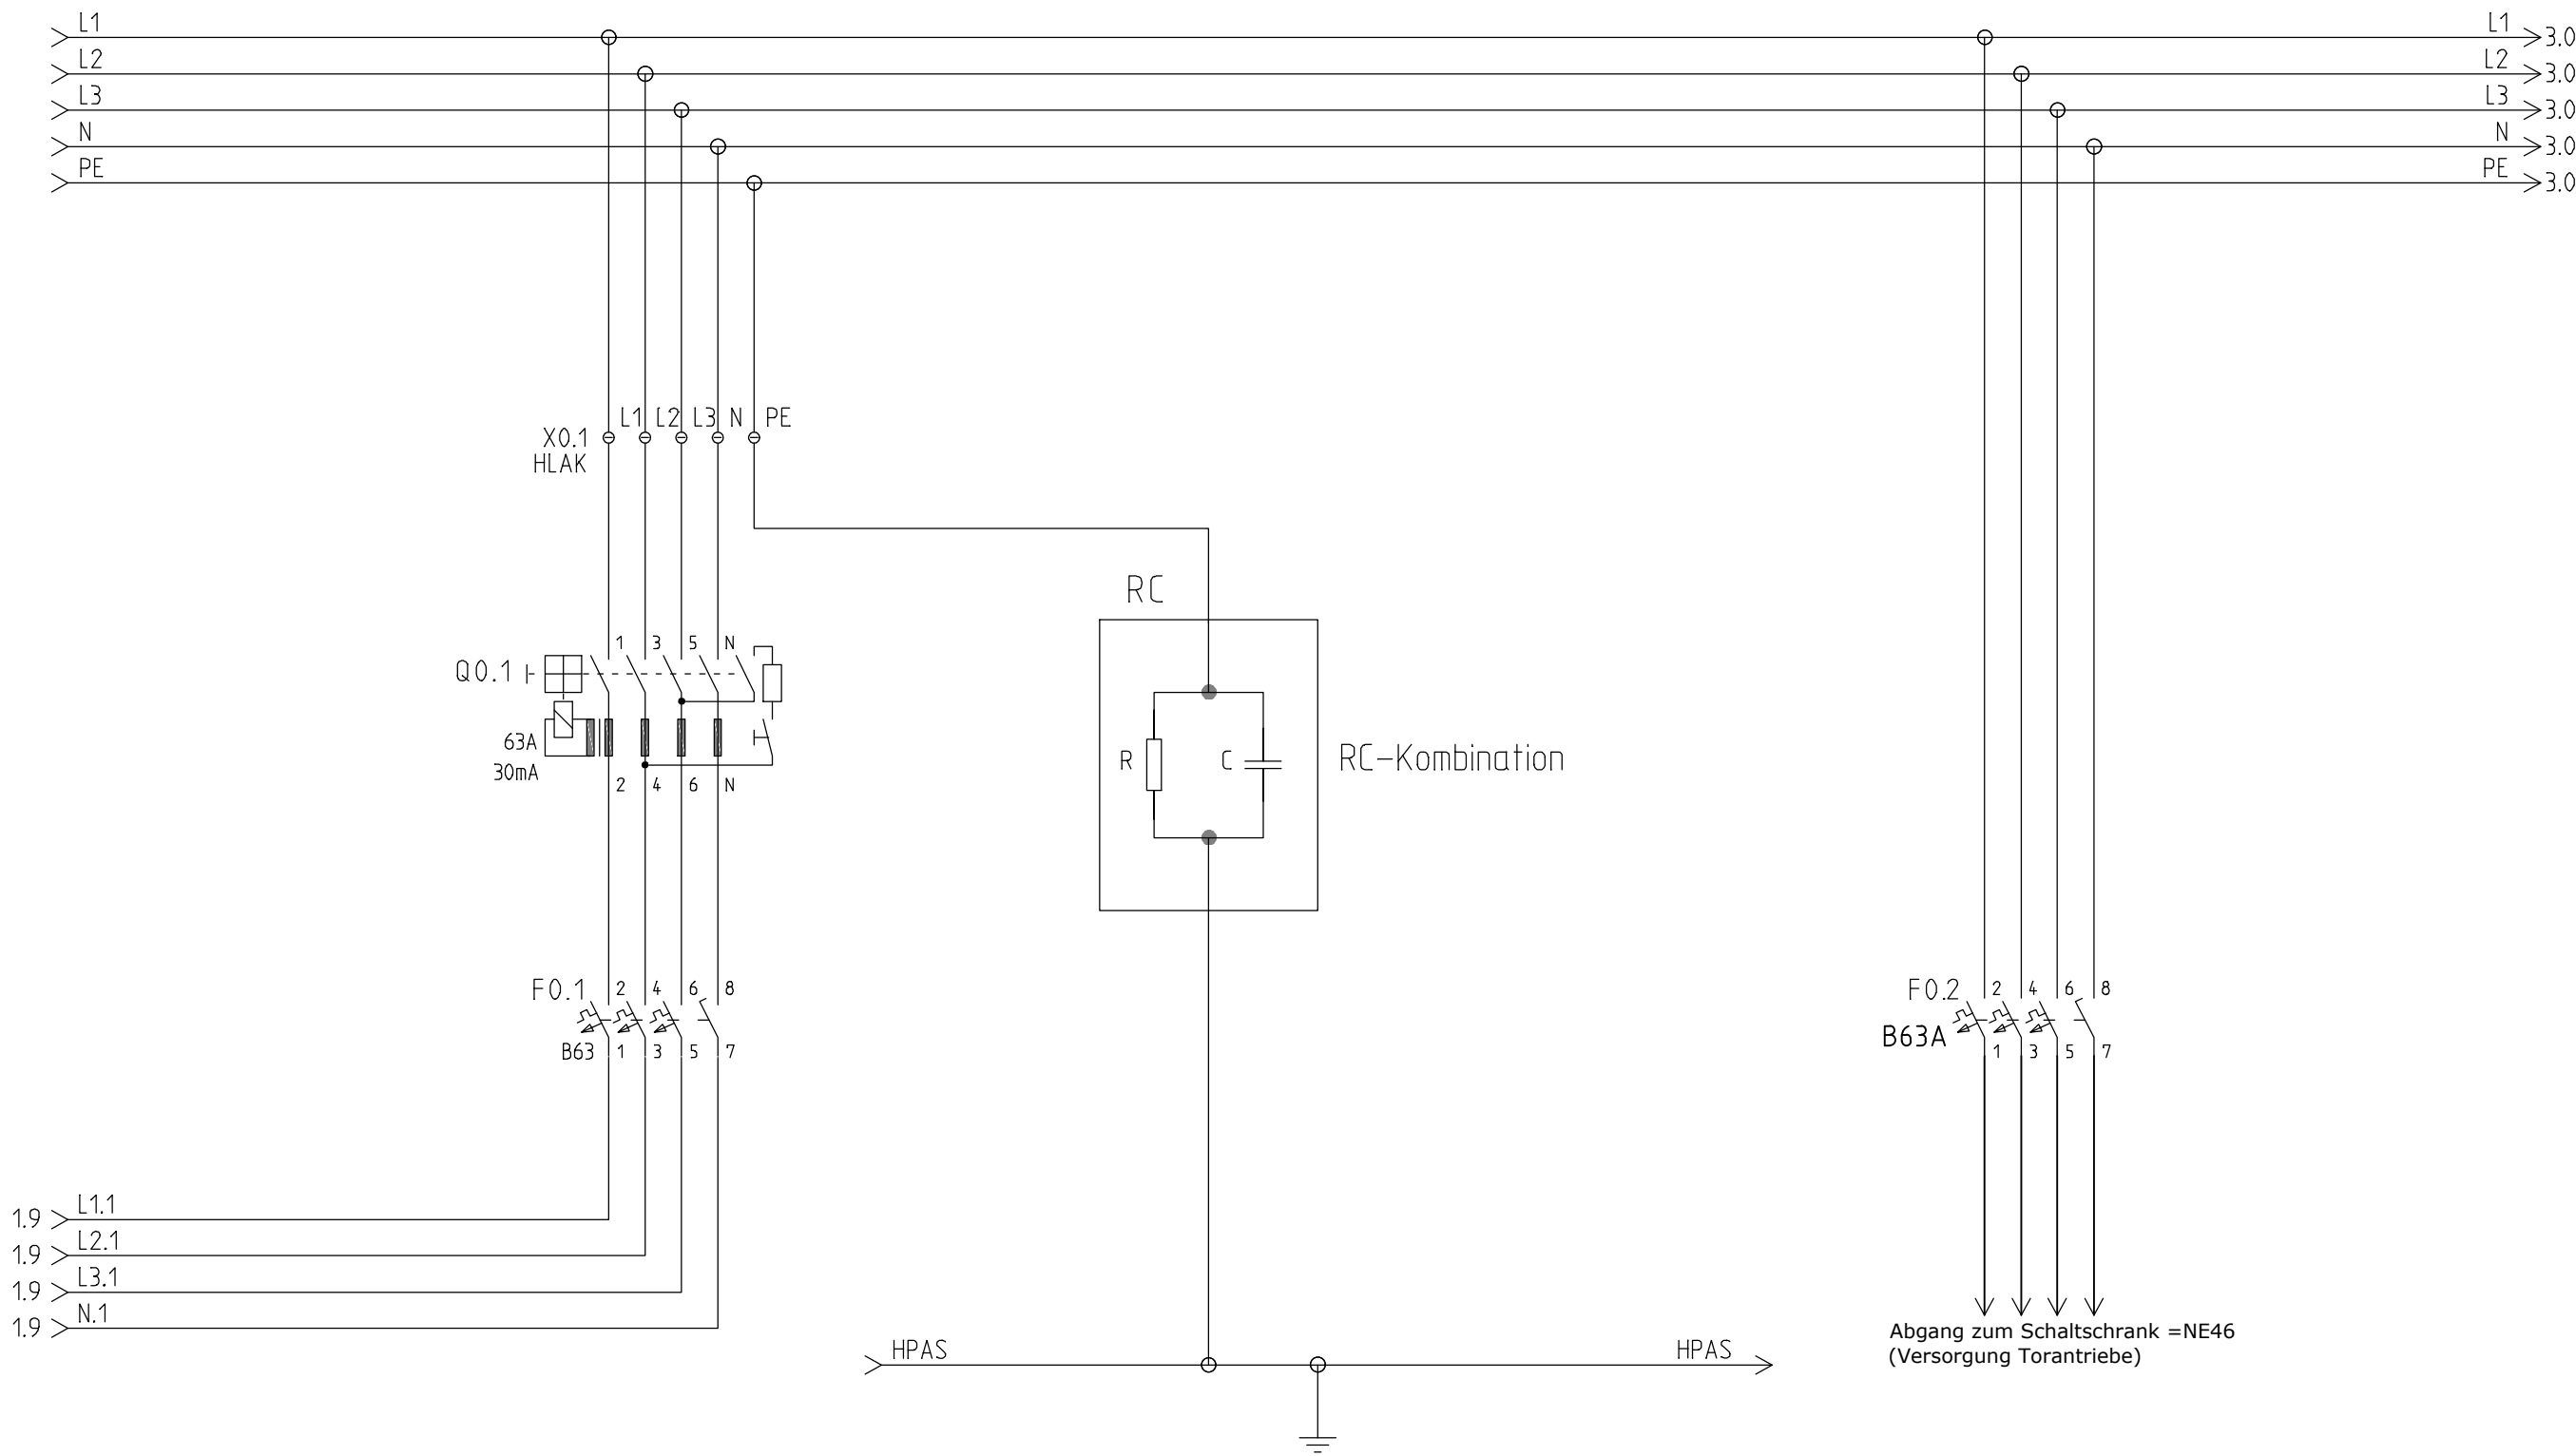

|      |          |       |      |         |          |      |   |  |  |                        |  |                                     |  |
|------|----------|-------|------|---------|----------|------|---|--|--|------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Ind. | Änderung | Datum | Name | Projekt | Datum    | Name | MVB Magdeburger Verkehrsbetriebe<br>BA5 Herman-Bruse-Platz bis Ebendorfer<br>Chaussee<br>Stromlaufplan für die Haltestellenversorgung |  | Stromlaufplan =NE35<br>Übergabebereich | Stromlaufplan          |  | Anlage:                             |  |
|      | Änd.1    |       |      | Bearb.  | 10.01.24 | FUMA |   |  |  |                        |  | Ort: Hst. Ringfurter Weg            |  |
|      | Änd.2    |       |      | Gepr.   | 27.03.18 | Jos  |   |  |  | Projektnummer: PA08011 |  | Unterlage / Blatt-Nr.: 21.3 / 001.2 |  |
|      | Änd.3    |       |      | Norm    |          |      |   |  |  |                        |  |                                     |  |