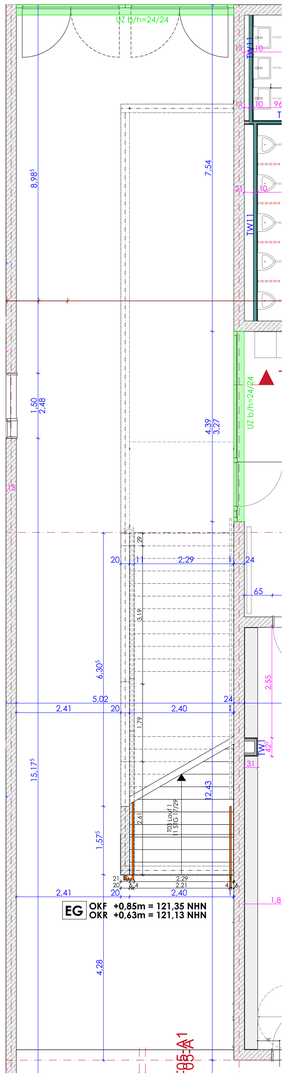

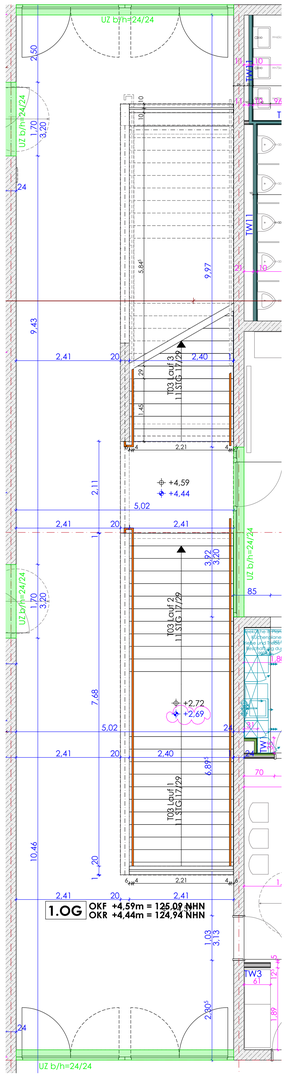

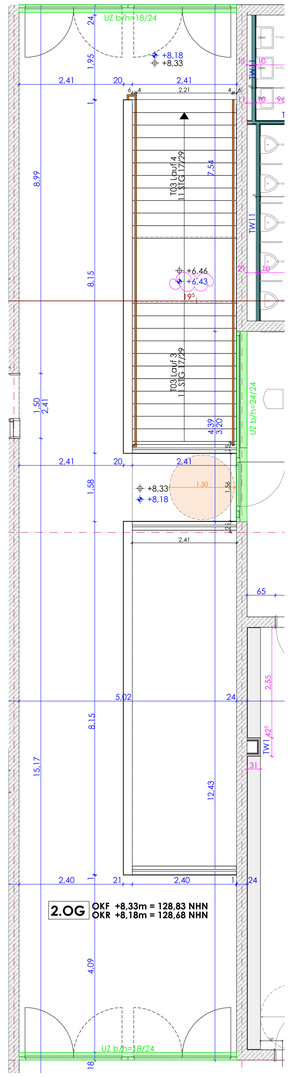

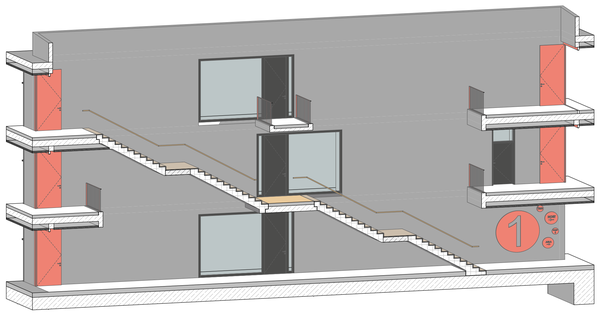

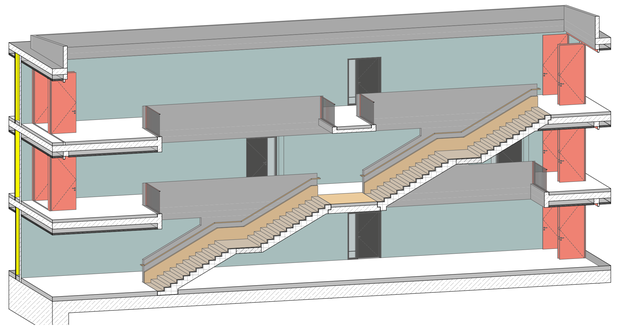

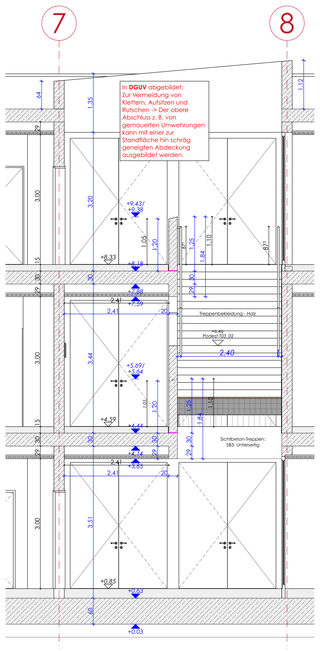

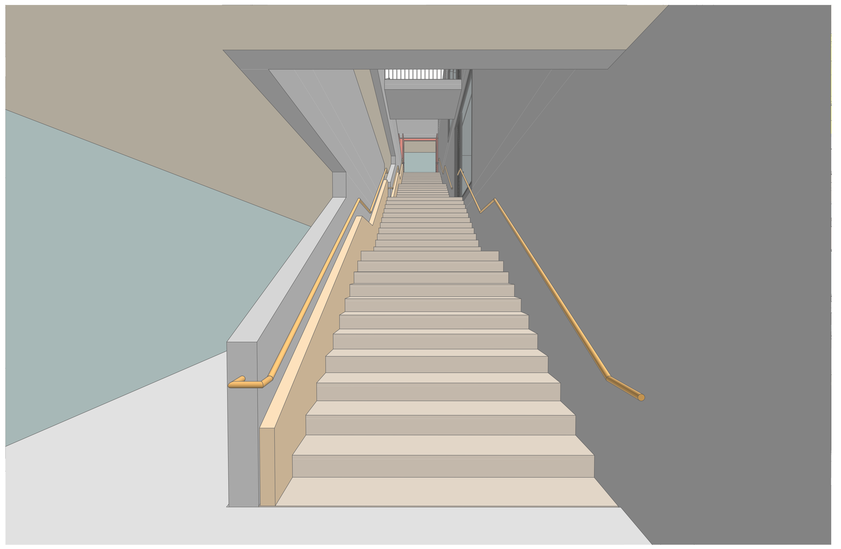

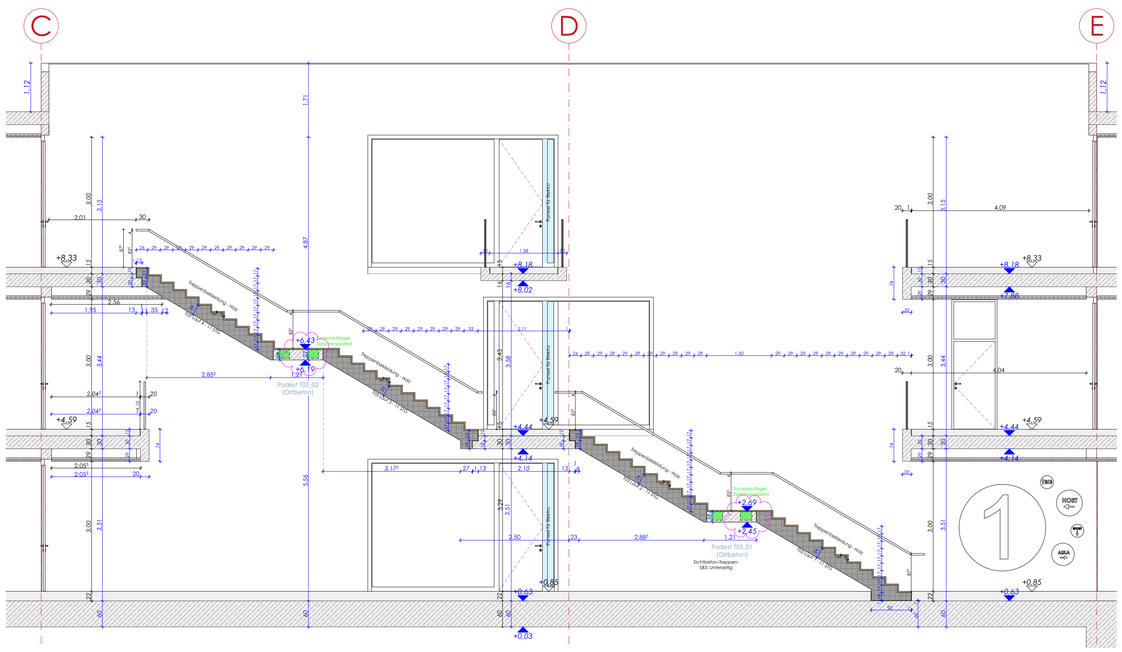

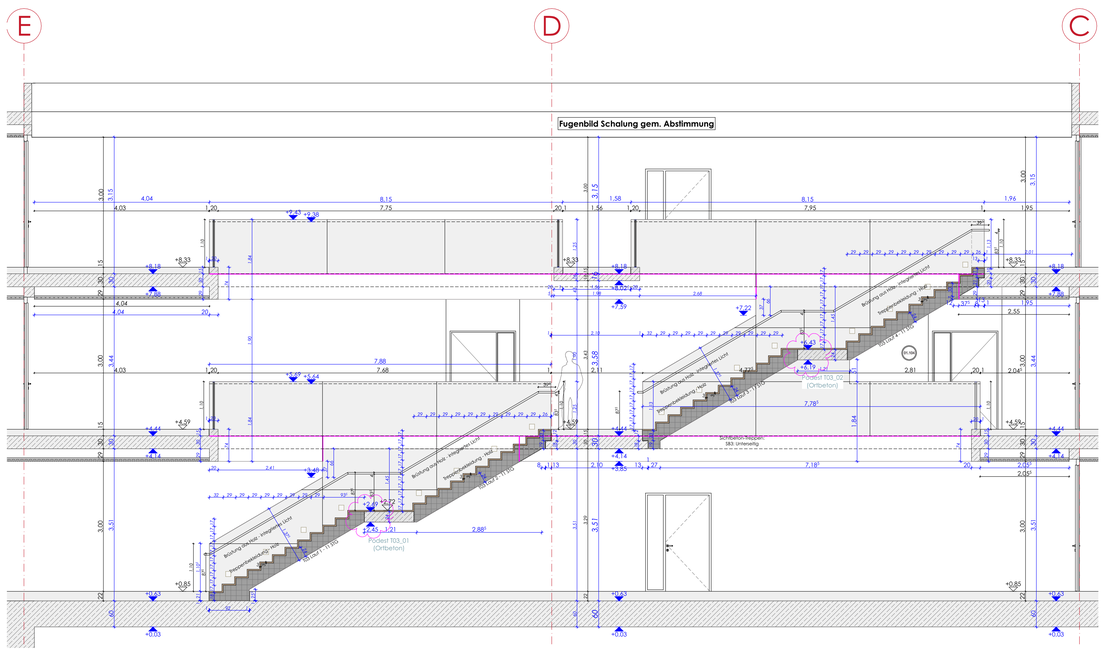

Alle Maße sind generell vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen! Die Pläne gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Schal- und Bewehrungsplänen und Ausführungs-/ Durchbruchsplänen der Fachplaner.

Tür- und Brüstungshöhen, Höhen von Durchbrüchen, Kernbohrungen und Rohrhülsen sind für den Rohbau von OK-Rohdecke angegeben.
Die Vermaßung der Ausbaugewerke bezieht sich auf OK-Fertigfußboden.

OKF EG +0.00 = 120.50 m

- Schnitt / Schnittnummer
- Höhenmarke Oberkante fertiger Fußboden
- Höhenmarke Oberkante Rohdecke
- 1,0 Bemaßung / Text Rohbau
- 1,0 Bemaßung / Text Trockenbau
- 1,0 Bemaßung / Text HLS-Installationen
- 1,0 Bemaßung / Text Elektro
- 1,0 Bemaßung / Text Brüstungen
- 1,0 Bemaßung / Text Putz, Sonstiges
- 1,0 Text Stahl
- OKF / OKFF Oberkante Fertigfußboden
- OKR / OKRF Oberkante Rohfußboden
- UKRD / OKRD Unterkante / Oberkante Rohdecke
- UK / OK Unterkante / Oberkante
- UZ Unterzug
- BRH Brüstungshöhe
- UHD Unterhangdecke
- D / DK Drehflügel / Dreh-Kipp-Flügel
- RA Rauchabzug
- F.01.001 Bauteilnummern (Präfixe: Trennstütz, KF=Kellerfrz, Ü=Überbeton, R=Ramentierleiste, G=Gleitbaumtor)
- E1 Elektro-Übergabepunkt
- Stahlbetonwand Ort-Beton
- Stahlbetonwand-Fertigteil
- Stahlbetonwand WU-Beton
- Stahlbetonwand mit Brandschutzanforderung mind. EI90
- Mauerwerk, KS, RDK 1.4 (wenn nicht anders angegeben)
- Oberfläche Sichtbeton
- GK-Trockenbauwand
- F30 Mauerwerks- / GK-Trockenbauwand mit Brandschutzanforderung
- Trockenbau; GK-Decke / Verkofterung
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS druckfest
- Dämmung MiWo nichtbrennbar
- UZ / OZ / S Unterzug / Überzug / Stütze
- Sturz Mauerwerkstur
- WD / WA Wanddurchbruch / Wandaussparung (Größen in cm)
- KB Kernbohrung / RH Rohrhülse in Wänden - RA=Rohrachse (Größen in cm)
- BZ Bohrzone
- DD Deckendurchbrüche
- KBD Kernbohrungen Decke bzw. EAD Einlegearbeit Decke
- DA Deckenaussparung (Verteilung)
- Estrichfuge: Bewegungsfuge, durchgehend, offen
- Estrichfuge: Scheinfuge, verharzen
- Estrichfuge: Schfestrich Heizbreise, verharzen
- Estrichfuge: Bauwerksfuge, durchgehend
- Maßbezugslinie für Trockenbau, Fliesen, HLS, Elektro
- 1.5 m Detailmarker

Brandschutzanforderungen

- EI90-M wärmedämmend, feuerbeständig, mech. Einwirkung z.B. Brandwand
- EI90 wärmedämmend, feuerbeständig (F90)
- EI60 wärmedämmend, hochfeuerhemmend (F60)
- EI30 wärmedämmend, feuerhemmend (F30)

Hinweis: Der Feuerwiderstand des Tragwerks ist dem Standsicherheitsnachweis zu entnehmen!

Türanforderungen

- EI90-S$_{sm}$C$_2$ feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend (T90-RS)
- EI60-S$_{sm}$C$_2$ hochfeuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T60-RS)
- EI30-S$_{sm}$C$_2$ feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend (T30-RS)
- S$_{sm}$C$_2$ rauchdicht, selbstschließend (RS)
- S$_a$C$_2$ dicht- und selbstschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- S$_a$ dichtschließend (Prüfzeugnis erforderlich)
- dl+s dicht- und selbstschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- dl dichtschließend (kein Prüfzeugnis erforderlich)
- o.A. ohne Anforderung

- C$_2$ Obentürschließer für Feuerschutz-/Rauchschutztüren
- RM Obentürschließer mit Rauchmelder
- ÖU Obentürschließer mit Öffnungsunterstützung
- FL Obentürschließer mit Freilauf
- Fse Feststelleinrichtung

- FW→ Fluchtweg, Fluchtrichtung
- TP, VP Teilpanik, Vollpanik
- P Panikbeschlag
- BZ Blindzylinder

- xx dB geforderter Schallschutz
- US Unterschnitt
- F Feuchtraumtür
- N Nasraumtür

Ind.	Art der Änderung	Datum	Name
A	Höhenlage Roh-Zwischenpodeste	XX.01.2025	SB

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEGEBEN

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau einer 4-zügigen Grundschule
mit Dreifeld-Schulsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig - Thekla

Auftraggeber
Stadt Leipzig - Dezernat VI
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 118-136
04317 Leipzig
Tel: 0341-123-7451
Fax: 0341-123-7370

Architekt | Fachplaner

NUR ZUR AUSSCHREIBUNG

Uebersicht

Planbezeichnung
Treppen

Treppe_03

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:		Index:
002808g003_01_5_ARC_KP03_A_5.42		A
gezeichnet:	Datum:	Format: / Maßstab:
KB, SB	08.05.2024	DIN A0 / 1:50