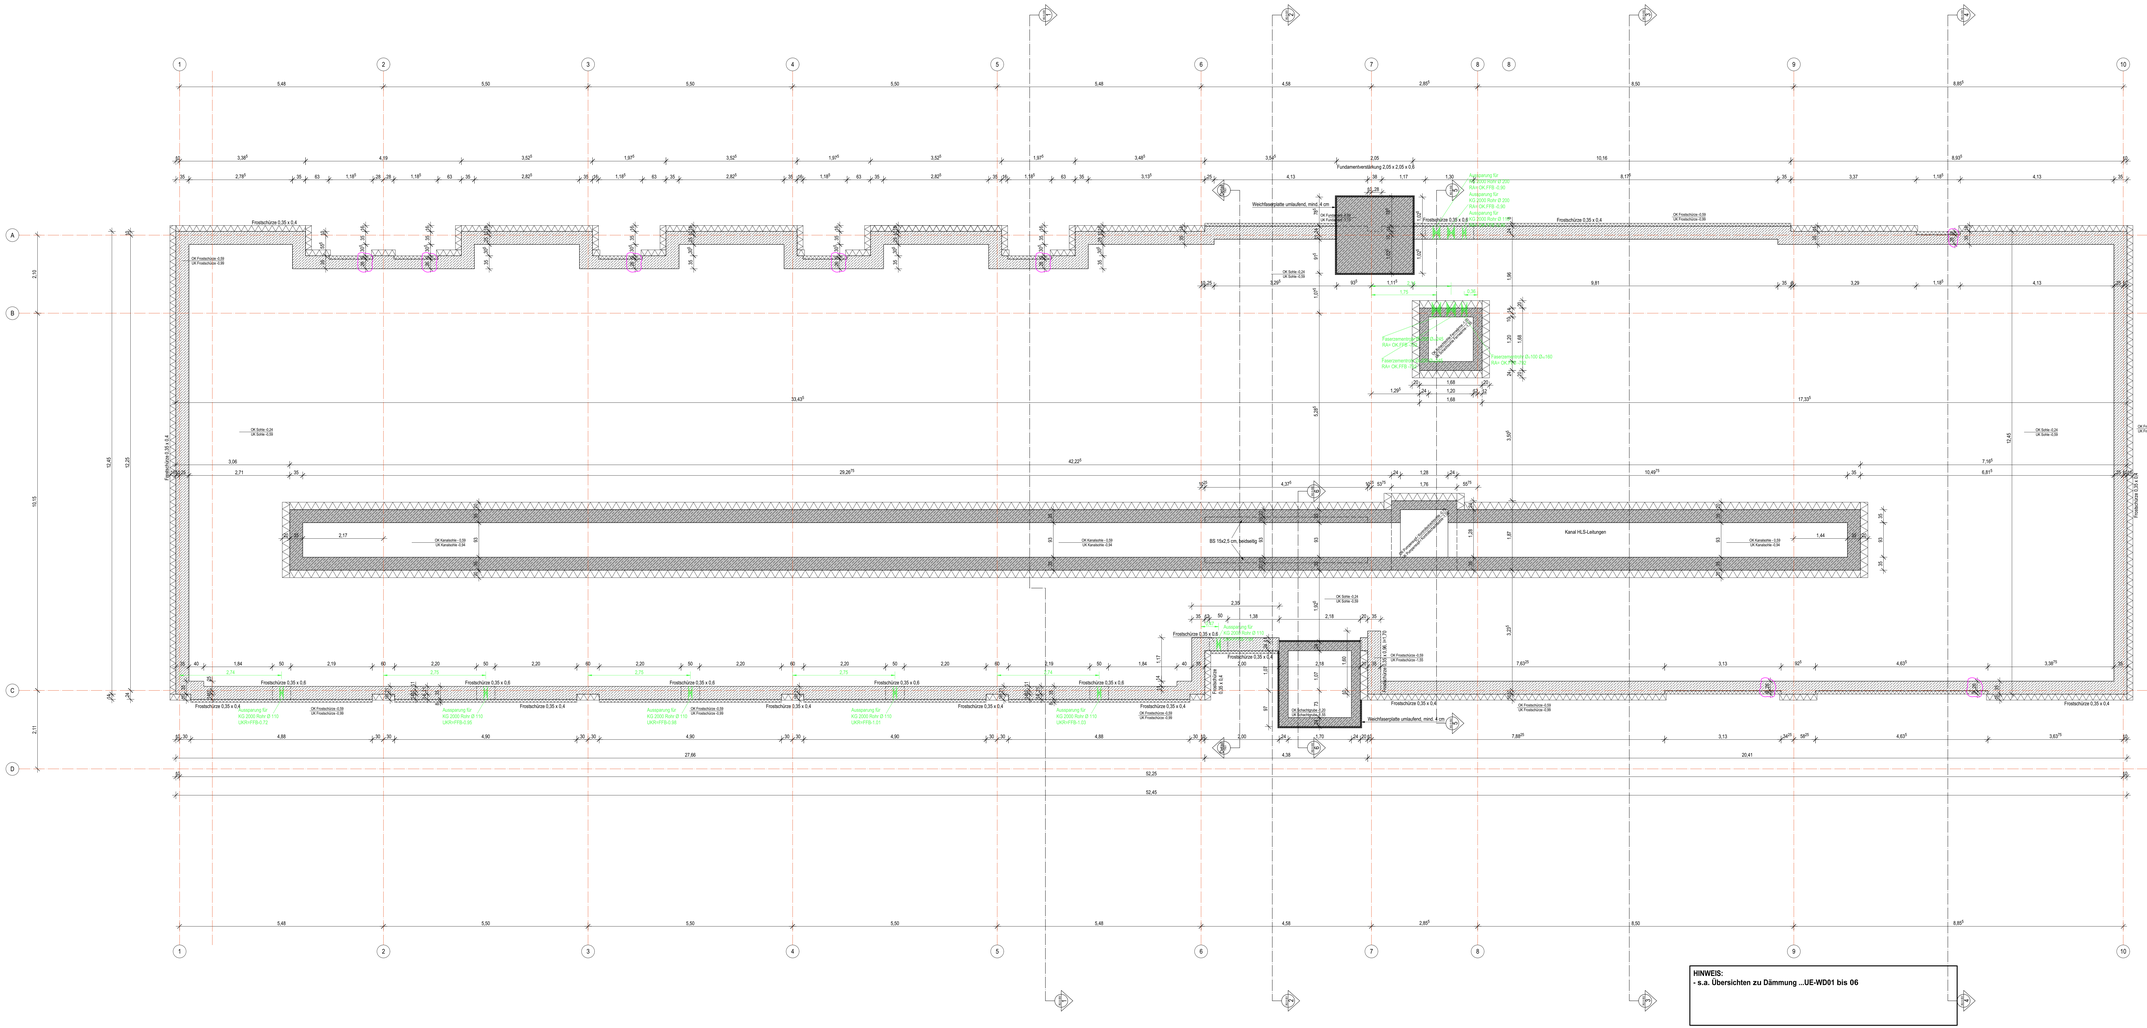
Fundamentverbreiterung 2.05 x 2.05 x 0.6
Wechselsprengstelle umlaufend, mind. 4 cm
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 200; RA=OK FFB -0.90
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 200; RA=OK FFB -0.90
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 110 UKRoHFB -1.00
Fensterbank Edelstahl
Kanal HLS-Leitungen
BS 15x2.5 cm, bedeckt
Frostschürze 0.35 x 0.4
Frostschürze 0.35 x 0.6
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 110 UKRoHFB-0.72
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 110 UKRoHFB-0.95
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 110 UKRoHFB-1.01
Aussparung für KG 2000 Rohr Ø 110 UKRoHFB-1.03
OK Frostschürze -0.38
UK Frostschürze -0.68
OK Sohle -0.24
UK Sohle -0.50
OK Kanalsohle -0.39
UK Kanalsohle -0.69
Feuerlöscherschrank
Feuerlöscher DL/100 DL/180
RA= OK FFB
5.48
5.50
4.58
2.85
8.50
8.85
10.16
4.13
3.37
3.29
8.81
17.33
42.22
29.26
10.49
7.16
6.81
1.44
2.17
3.06
2.71
1.68
1.20
1.26
1.28
1.76
1.38
2.18
2.39
2.00
7.85
7.63
3.13
4.63
3.36
3.62
4.88
4.90
4.38
20.41
27.66
52.25
52.45
12.45
12.25
10.15
11.75
2.10
2.11
2.17
2.75
1.84
2.19
2.20
1.19
1.17
1.07
1.85
1.87
1.78
1.26
1.44
1.64
1.70
1.75
1.80
1.90
2.00
2.18
2.39
2.50
2.75
3.20
3.30
3.50
3.70
3.80
4.00
4.30
4.50
4.70
4.90
5.00
5.20
5.30
5.50
5.70
5.80
6.00
6.20
6.30
6.50
6.70
6.80
7.00
7.20
7.30
7.50
7.70
7.80
8.00
8.20
8.30
8.50
8.70
8.80
9.00
9.20
9.30
9.50
9.70
9.80
10.00
10.20
10.30
10.50
10.70
10.80
11.00
11.20
11.30