




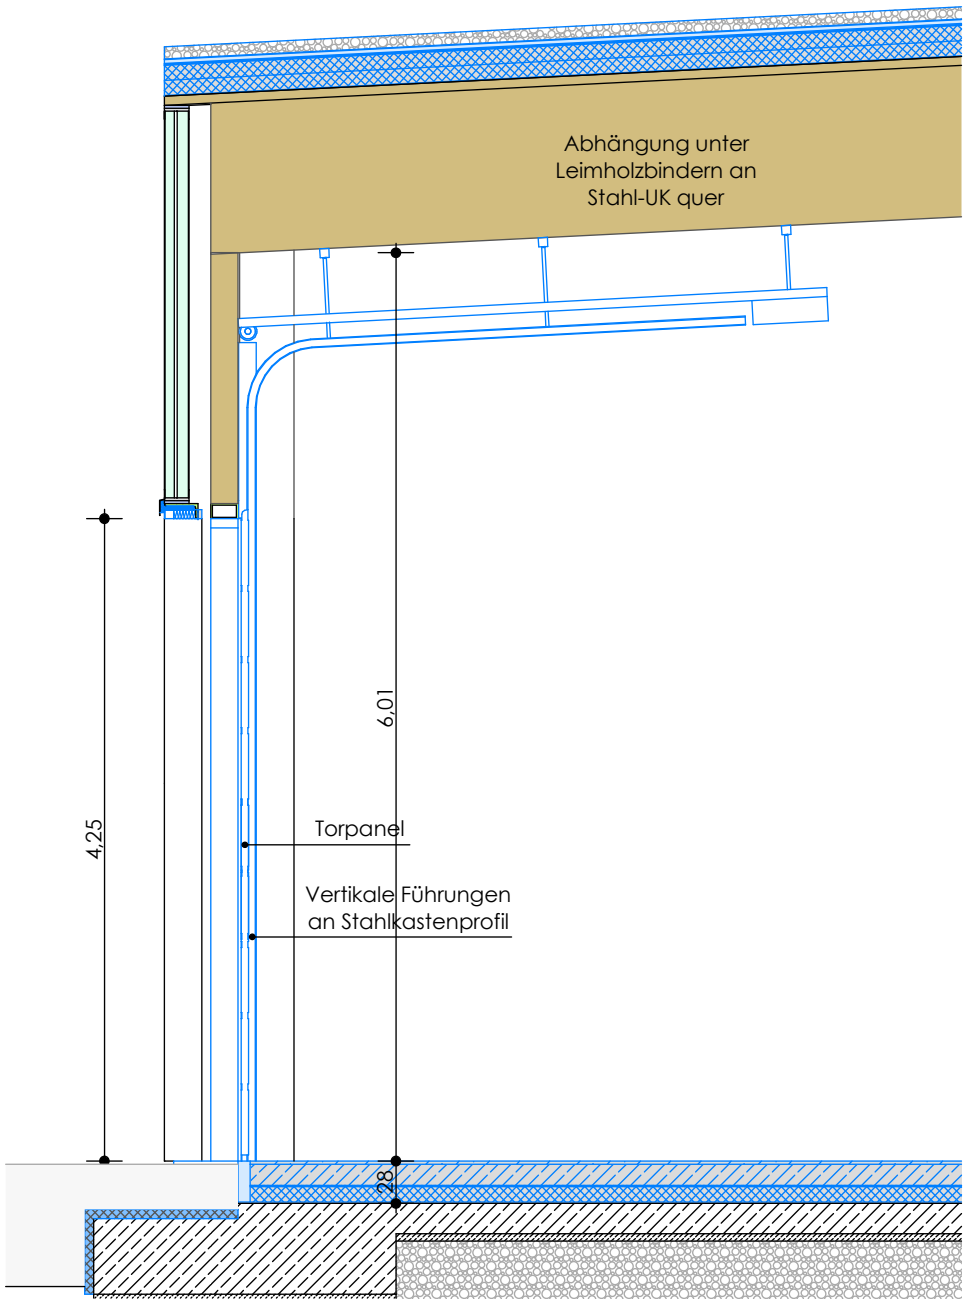

Schnitt

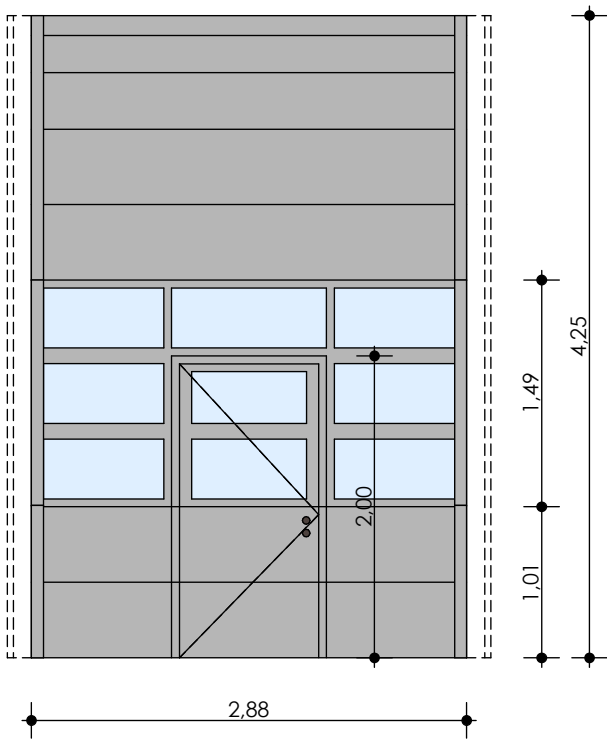

Ansicht von Außen: 1:50

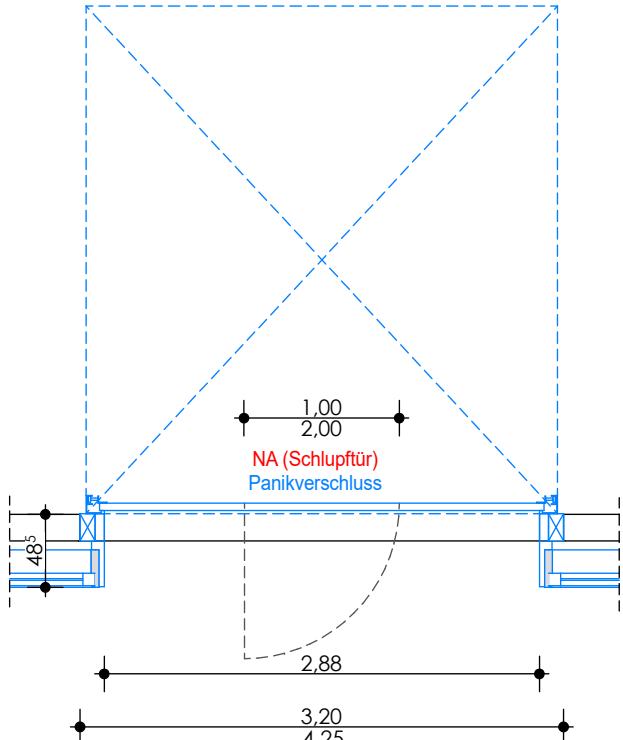

Grundriss: 1:50

ID	AT-2 D 0 01-01	AT-2 G 0 01-01	AT-2 H 0 02-01
	AT-2 F 0 01-01	AT-2 G 0 02-01	AT-2 I 0 01-01
	AT-2 F 0 02-01	AT-2 H 0 01-01	
Beschreibung	Rohbauöffnung: b=3,20, h=4,25		
	Torrahmen: Umfassungszarge dreiseitig/ Aluminiumprofil/ Zarge geeignet für Lagesicherung von Fassadenblech + 1 Schwelle Flachschwelle trittfest, trittsicher, überfahrbar für elektrische Hochhubwagen/ Dichtungsanschluss/ Verlängerung für Anschluss Entwässerungsrinne		
	Türrahmen: Blendrahmen dreiseitig/ entsprechend Sektionaltor-System/ + 1 Schwelle		
	Torblatt/Türblatt: Sandwichkonstruktion/ mit Wärmedämmkern und glatten Decklagen aus Aluminium/ Alle sichtbaren Rahmen und Paneele beschichtet/ ohne Profilierung/ Farbton außen RAL 8019/ Farbton innen ähnlich RAL 9002 nach Farbkarte Hersteller/ Glasauschnitte in den mittleren Sektionalbereichen/ Isolierverglasung undwarme Kante		
	Schallschutz: 26 dB		
	Schlagregendichtheit: 5A		
	Widerstand gegen Wind: B2		
	Luftdurchlässigkeitsklasse: 2		
	Windzone: 2		
	U _{gesamt} -Wert: 1,50W/(m²K)		
	Widerstandsklasse: RC2 N		
	Torbeschläge: Schloss = Innenverriegelung, Überwachung EMA/ Türöffner = Sektionaltorantrieb/ Bedieneinrichtung mit Schlüsselschalter und Notstop		
	Türbeschläge: Schloss = Selbstschließendes Schloss/ Riegelkontakt/ Lochung PZ, Türschließer= integriert/ Beschlag=Schutzbeschlag/ Wechselgarnitur/ Panikbeschlag mit Fluchttürwächter/ Drücker-Knauf / Einzelrosetten Edelstahl matt		
	Besonderheiten: Sichtbare Tormechanik in Elementfarbe/ Bauwerksanschlüsse (Dichtungsfolien) NICHT auf Innenleibung ziehen! Sichtbare Unterkonstruktionen		

						Planinhalt		Plan-Nr. 5-T-002 2000_300_5_--_D_0001_00_P
						Torliste		
					Gebäude / Maßnahme 2000	Planstatus	Format	Maßstab
Index	Datum	Änderung	bearbeitet	geprüft	Neubau Campus Handwerk	Anlage Ausschreibung	297x420	1:50