




Ansicht

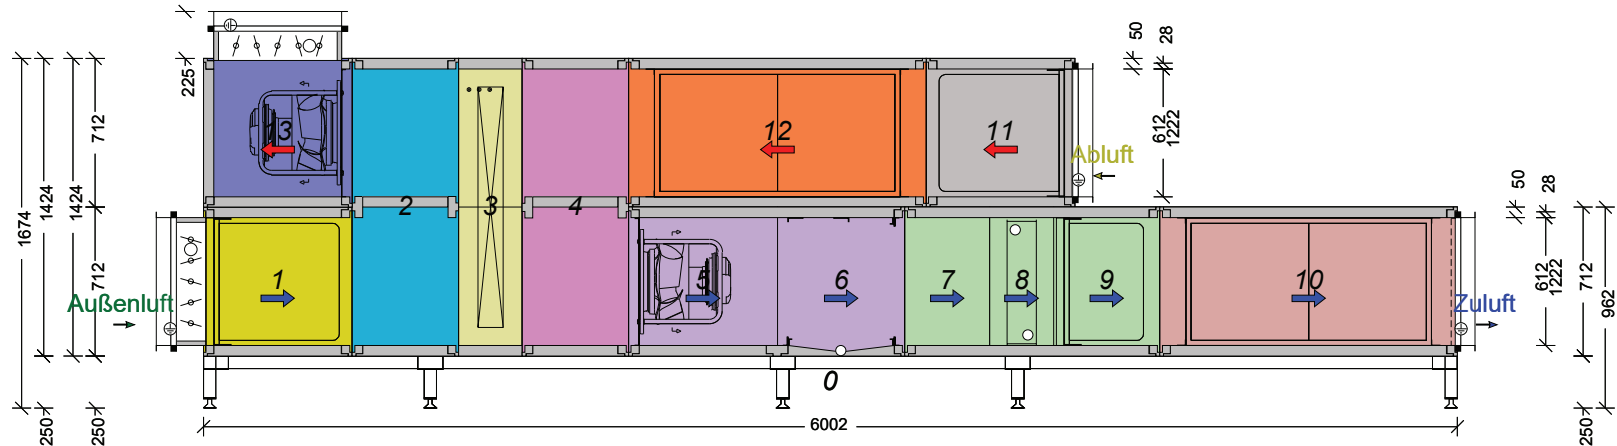

Draufsicht

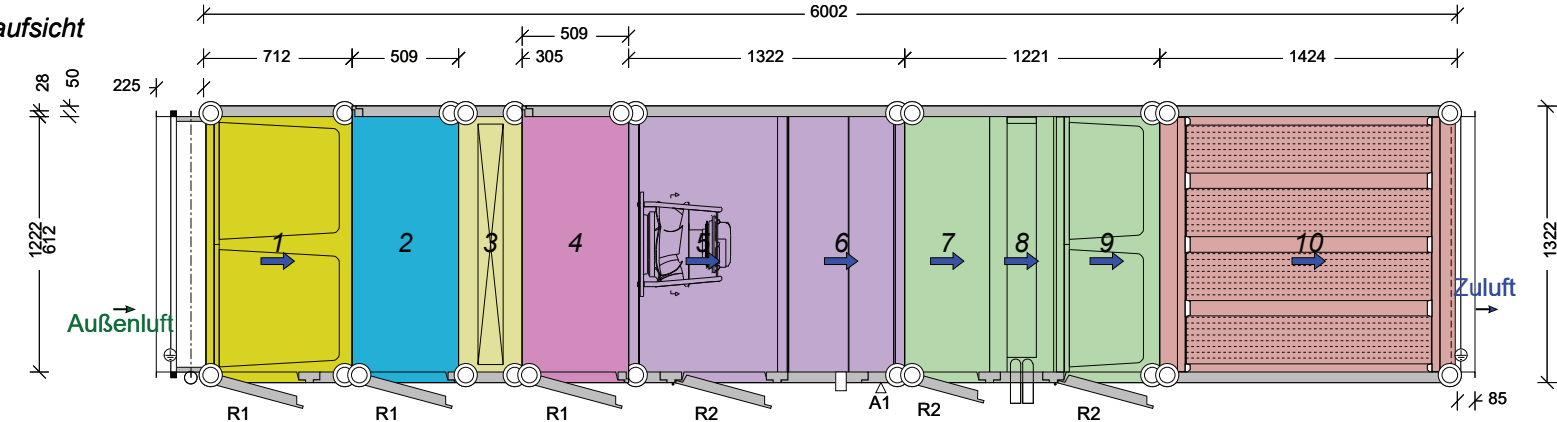

Draufsicht

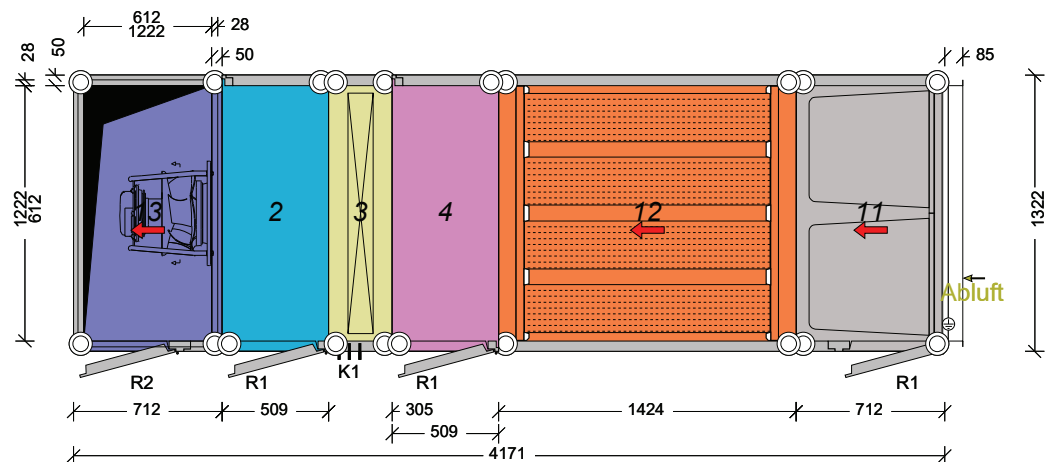

R2 = Revisionstüre druckseitig
R1 = Revisionstüre
K1 = 3 x Kabeldurchführung
A1 = Abnehmbare Platte



Gerät in 11 Teilen liefern

Teil	Bestehend aus Pos.Nr.:	Gewicht
A	0	ca. 90 kg
B	1	ca. 120 kg
C	2	ca. 99 kg
D	3	ca. 3 kg
E	4	ca. 99 kg
F	5, 6	ca. 180 kg
G	7, 8, 9	ca. 160 kg
H	10	ca. 190 kg
I	11	ca. 99 kg
J	12	ca. 180 kg
K	13	ca. 140 kg

Zuluft: 6000 m³/h ext. 500 Pa

Abluft: 6000 m³/h ext. 500 Pa

Überstand Jalousieklappengestänge in Lamellen-längsrichtung max. 120 mm ab Geräteaußenkante.
Die in der Angebotsphase angegeben Gerätemaße können sich im Auftragsfall ändern.
Ausführung nach VDI 6022

13	Ventilatorteil	ca. 140kg
12	Schalldämpfer Typ 13	ca. 180kg
11	Filter ISO ePM10 60%	ca. 99kg
10	Schalldämpfer Typ 13	ca. 190kg
MFE 9	Filter ISO ePM1 85%	ca. 160kg
8	Erhitzerteil	
7	Leerteil	
MFE 6	Kühlerleerteil	ca. 180kg
5	Ventilatorteil	
4	Anströmteil	ca. 99kg
3	Rotationswärmetauscher	ca. 3kg
2	Anströmteil	ca. 99kg
1	Filter ISO ePM1 50%	ca. 120kg
0	Grundrahmen für Innenaufstellung	ca. 90kg
	Gesamtgewicht (Netto)	ca.1360kg

MFE = Multifunktionseinheit

Kunde:			
Projekt: Hochschule Anhalt, Bernburg			
Position: RLT-Gerät Thünenhaus			
04.04.2025			
Datum	Name	Konfigurator	Information