Hinweis; Dreiwegeventil mit Verschraubungen wird mit RLT-Gerät ausgeliefert

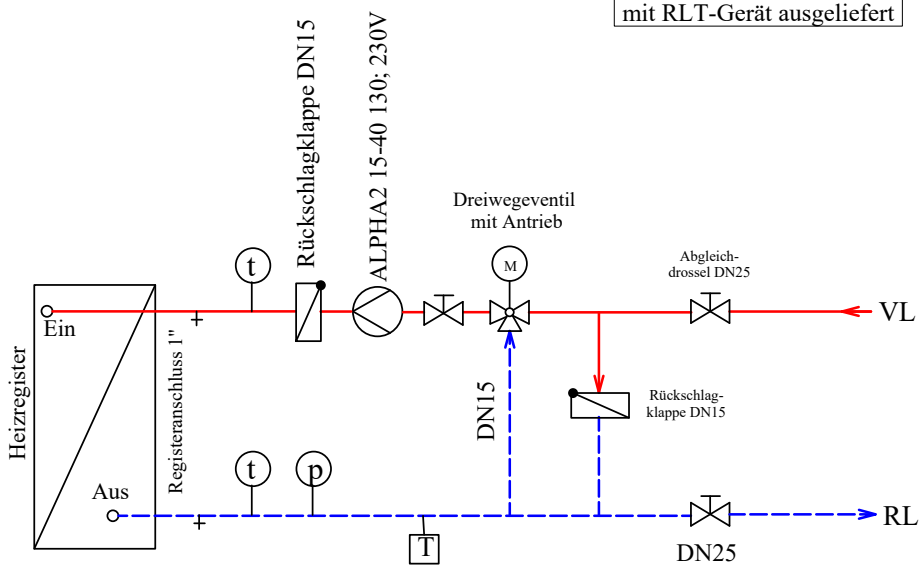

2025	Datum	Name
Bearb.	07.04.2025	HZ
Gepr.		
Norm.		

Anschlussschema Heizregister
RLT-Anlage Thünenhaus

Blatt

Bl.