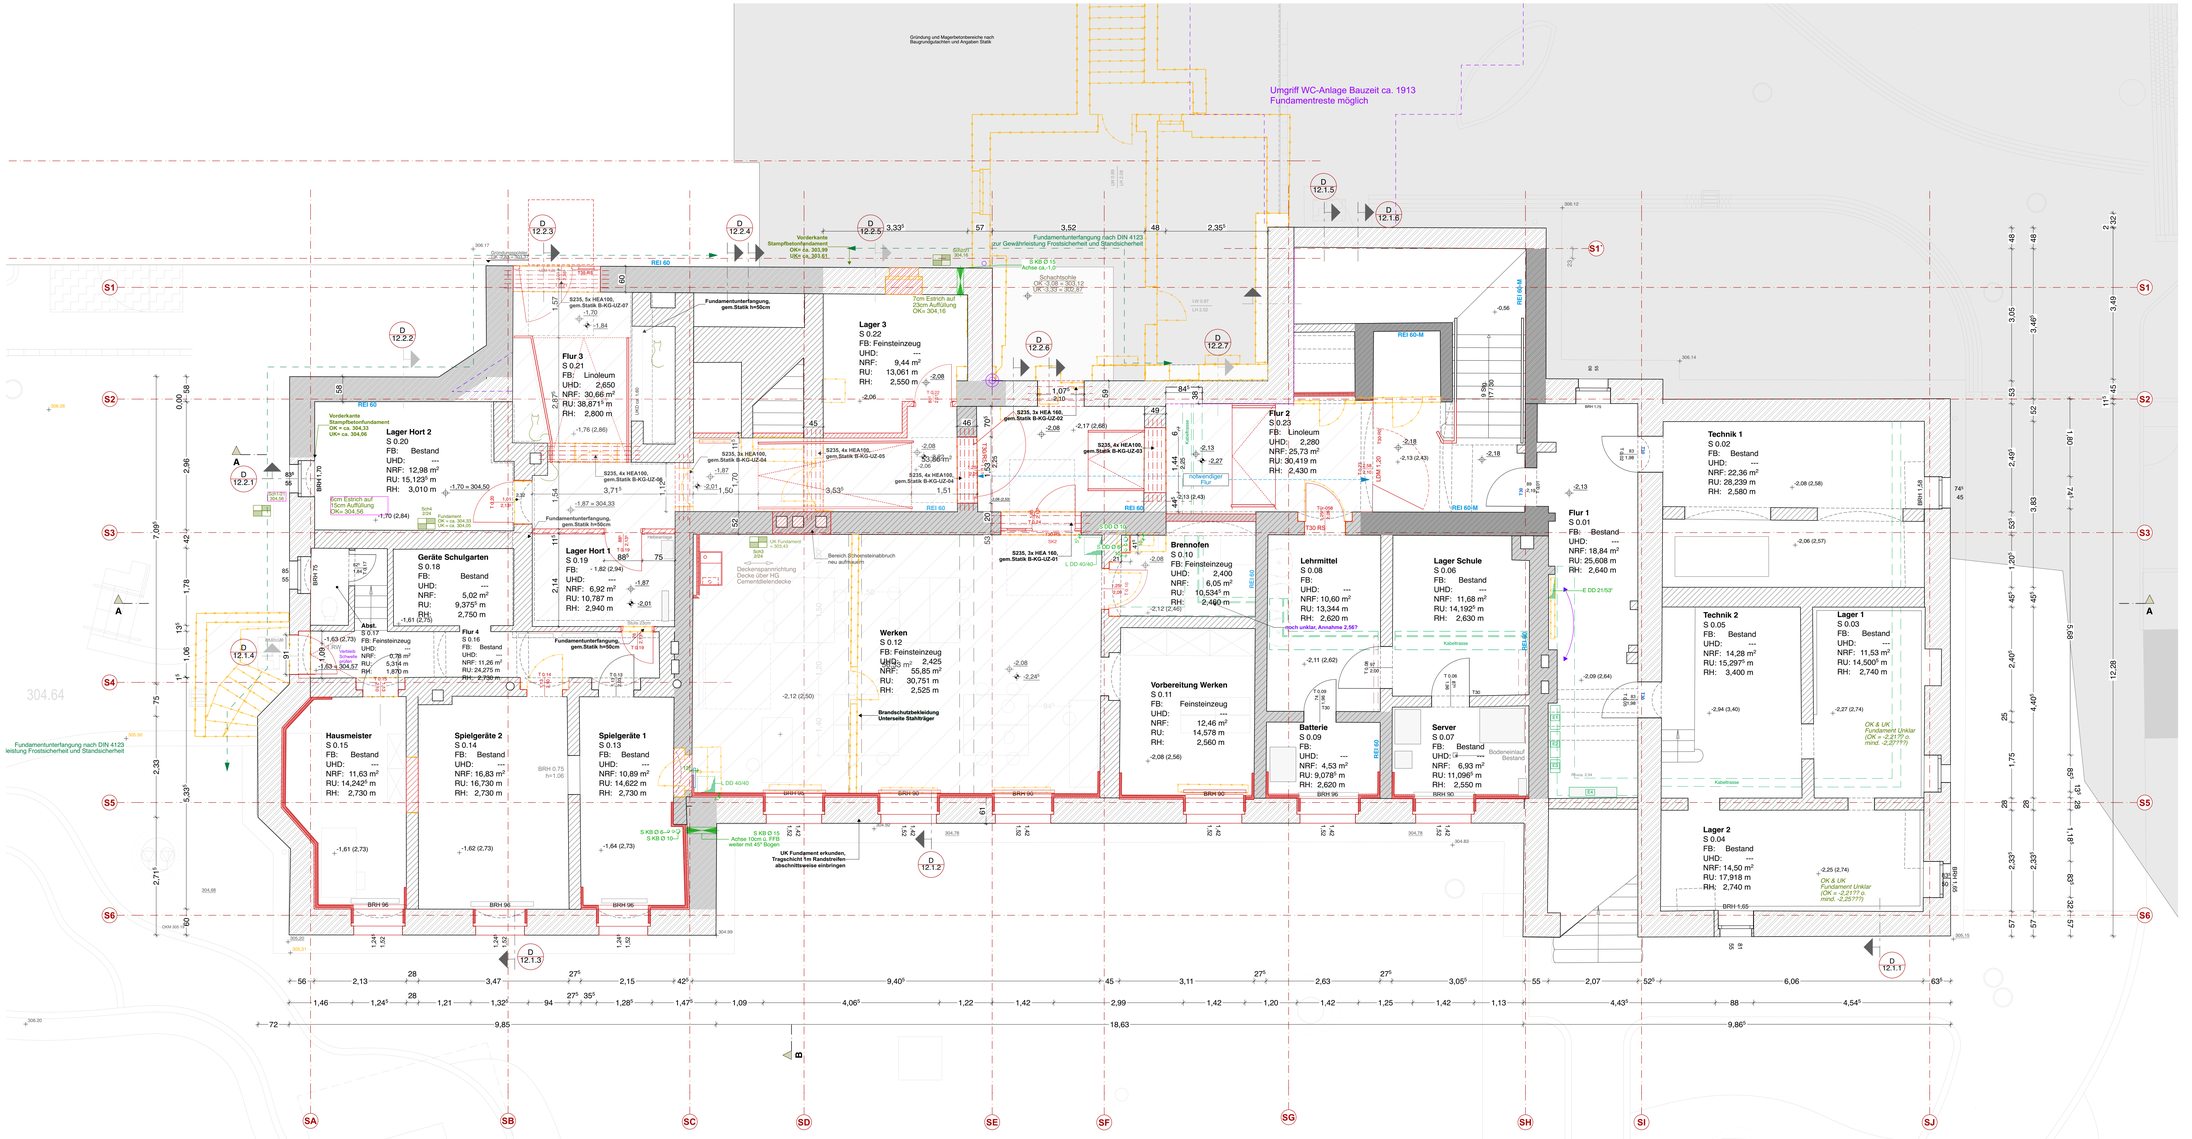
Gründung und Magerbetonbereiche nach Baugrundgutachten und Angaben Statik
Umgriff WC-Anlage Bauzeit ca. 1913
Fundamentreste möglich
Lager 3
S 0.22
FB: Feinsteinzeug
UHD: ---
NRF: 9,44 m²
RU: 13,061 m
RH: 2,550 m
Flur 3
S 0.21
FB: Linoleum
UHD: 2,650
NRF: 30,66 m²
RU: 38,871⁵ m
RH: 2,800 m
Lager Hort 2
S 0.20
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 12,98 m²
RU: 15,129⁵ m
RH: 3,010 m
Geräte Schulgarten
S 0.18
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 5,02 m²
RU: 9,375⁵ m
RH: 2,750 m
Abst.
S 0.17
FB: Feinsteinzeug
UHD: ---
NRF: 0,78 m²
RU: 5,314 m
RH: 1,870 m
Flur 4
S 0.16
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 11,26 m²
RU: 24,275 m
RH: 2,730 m
Lager Hort 1
S 0.19
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 6,92 m²
RU: 10,787 m
RH: 2,940 m
Hausmeister
S 0.15
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 11,63 m²
RU: 14,242⁵ m
RH: 2,730 m
Spielgeräte 2
S 0.14
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 16,83 m²
RU: 16,730 m
RH: 2,730 m
Spielgeräte 1
S 0.13
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 10,89 m²
RU: 14,622 m
RH: 2,730 m
Werken
S 0.12
FB: Feinsteinzeug
UHD: ---
NRF: 2,425 m²
RU: 30,751 m
RH: 2,525 m
Brennofen
S 0.10
FB: Feinsteinzeug
UHD: ---
NRF: 6,05 m²
RU: 10,534⁵ m
RH: 2,490 m
Vorbereitung Werken
S 0.11
FB: Feinsteinzeug
UHD: ---
NRF: 12,46 m²
RU: 14,578 m
RH: 2,560 m
Lehrmittel
S 0.08
FB: ---
UHD: ---
NRF: 10,60 m²
RU: 13,344 m
RH: 2,620 m
Lager Schule
S 0.06
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 11,68 m²
RU: 14,192⁵ m
RH: 2,630 m
Batterie
S 0.09
FB: ---
UHD: ---
NRF: 4,53 m²
RU: 9,078⁵ m
RH: 2,620 m
Server
S 0.07
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 6,93 m²
RU: 11,096⁵ m
RH: 2,550 m
Flur 2
S 0.23
FB: Linoleum
UHD: 2,280
NRF: 25,73 m²
RU: 30,419 m
RH: 2,430 m
Flur 1
S 0.01
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 18,84 m²
RU: 25,608 m
RH: 2,640 m
Technik 1
S 0.02
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 22,36 m²
RU: 28,239 m
RH: 2,580 m
Technik 2
S 0.05
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 14,28 m²
RU: 15,297⁵ m
RH: 3,400 m
Lager 1
S 0.03
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 11,53 m²
RU: 14,500⁵ m
RH: 2,740 m
Lager 2
S 0.04
FB: Bestand
UHD: ---
NRF: 14,50 m²
RU: 17,918 m
RH: 2,740 m
Fundamentunterfangung nach DIN 4123 zur Gewährleistung Frostsicherheit und Standsicherheit
Fundamentunterfangung, gem.Statik h=50cm
Fundamentunterfangung, gem.Statik h=80cm
Fundamentunterfangung, gem.Statik h=90cm
Vorderkante Stampfbetonfundament OK= ca. 303,99 UK= ca. 303,61
Vorderkante Stampfbetonfundament OK = ca. 304,33 UK= ca. 304,06
6cm Estrich auf 15cm Auffüllung OK= 304,56
7cm Estrich auf 25cm Auffüllung OK= 304,16
Schachtschleife OK = 306,12 UK = 305,87 – 302,87
Deckenspannrichtung Decke über HG Cementsteindecke
Bereich Schornsteinabbruch neu aufmauern
Brandschutzbekleidung Unterseite Stahlträger
UK Fundament erkunden, Tragschicht 1m Randstreifen abschnittsweise einbringen
Achse 10cm z. FFB weiter mit 45° Bogen
Rolloradiger Flur
Kabeltrasse
Bodeneinlauf Bestand
OK & UK Fundament Unklar (OK = -2,21?? o. mind. -2,29???)
mach unklar, Annahme 2,56?
REI 60
REI 60-M
T30 RS
S 235, 5x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-07
S235, 4x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-06
S235, 3x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-04
S235, 4x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-05
S235, 4x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-03
S235, 3x HEA 160, gem.Statik B-KG-UZ-02
S235, 4x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-01
S235, 3x HEA 160, gem.Statik B-KG-UZ-01
S 235, 3x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-04
S 235, 4x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-04
S 235, 4x HEA100, gem.Statik B-KG-UZ-03
S 235, 3x HEA 160, gem.Statik B-KG-UZ-01
L DD 40/40
S KB D 15
S KB D 10
S KB D 15 / S KB D 10
Achse 10cm z. FFB
Achse SA-SC
Achse SC-SJ
Achse S1-S6
Achse A-B
Achse 1-12
Achse 1-13
Achse 1-14
Achse 1-15
Achse 1-16
Achse 1-17
Achse 1-18
Achse 1-19
Achse 1-20
Achse 1-21
Achse 1-22
Achse 1-23
Achse 1-24
Achse 1-25
Achse 1-26
Achse 1-27
Achse 1-28
Achse 1-29
Achse 1-30
Achse 1-31
Achse