Übersichtspläne Montagehöhen:

Sanitär Montagehöhen SHU50 bis Sanitär Montagehöhen SHÜ52

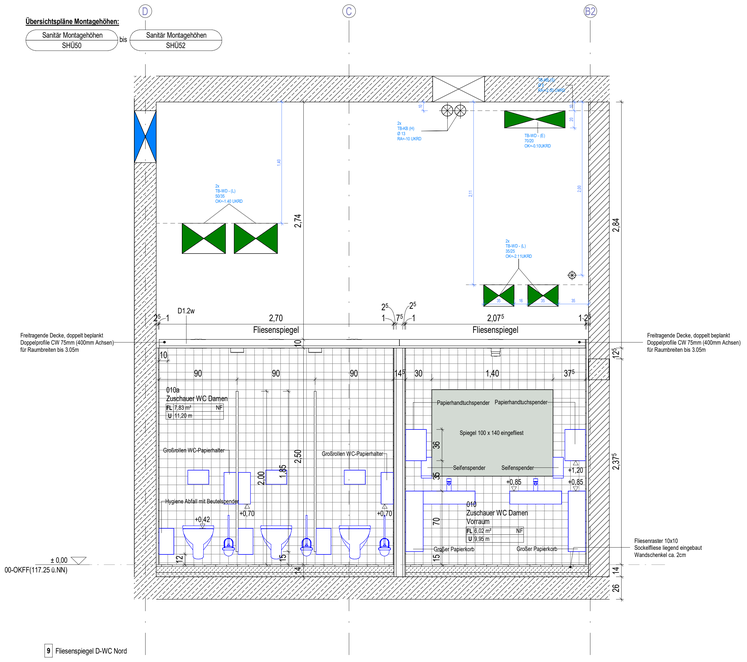

9 Fliesenspiegel D-WC Nord

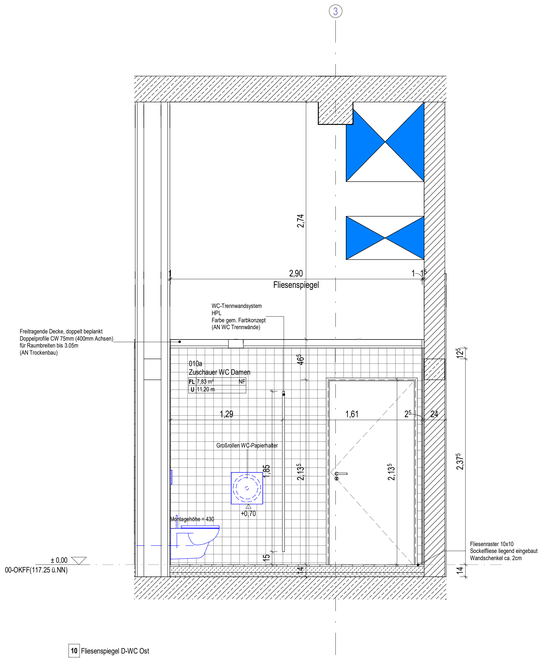

10 Fliesenspiegel D-WC Ost

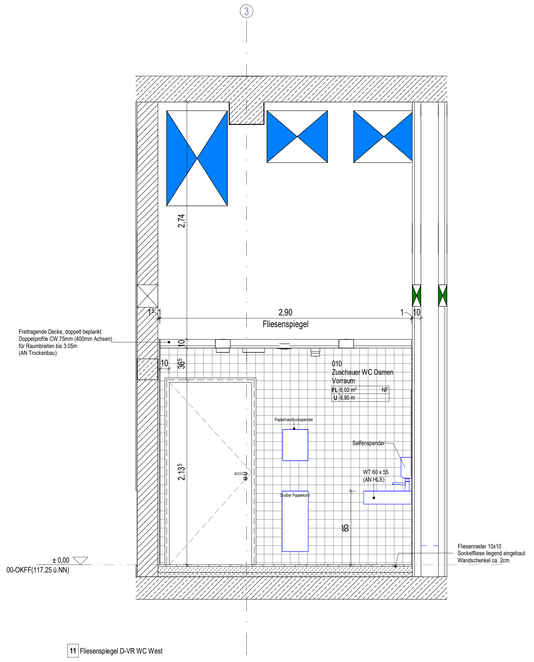

11 Fliesenspiegel D-VR WC West

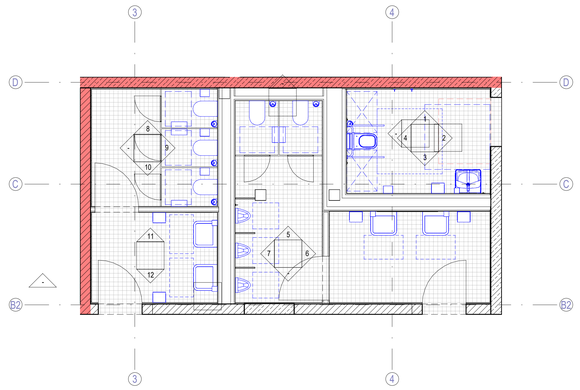

Legende der Fliesenspiegel 9-12

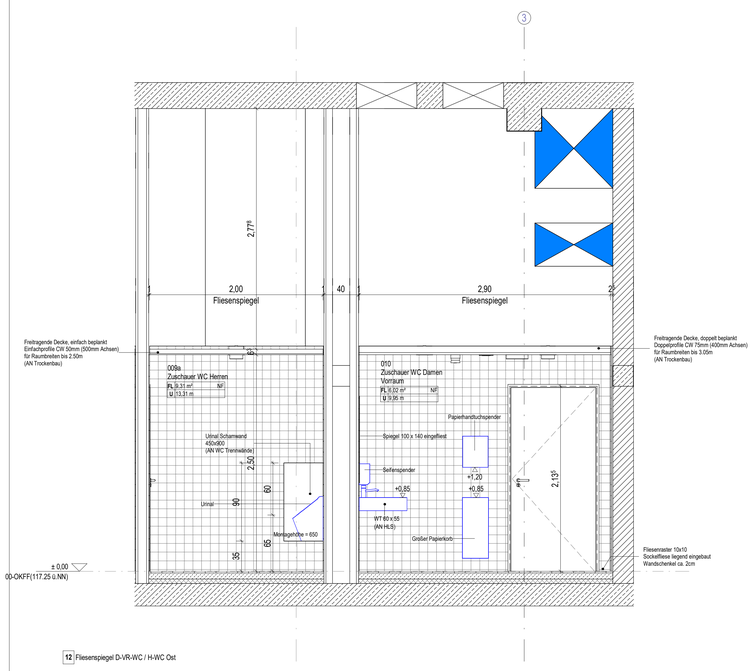

12 Fliesenspiegel D-VR-WC / H-WC Ost

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
AHD	Abhangdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
UZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RK	Revisionsklappe
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
mn	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände
- Gipskarton
- G1 GK - gespachtelt, Anstrich
- G2 GK - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm, Nassabreibebeständigkeit: siehe Übersichtsplan Wandbeläge

Beton - Oberflächenqualität
- S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
- S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm, Nassabreibebeständigkeit: siehe Übersichtsplan Wandbeläge

Wandbeläge

A1	Beton - Anstrich	M	Mauerwerk, unverputzt
A2	Beton - Schichte	M1	Mauerwerk, verputzt
A3	Beton - Verputzt und gefliest	M2	Mauerwerk, verputz, mit Sockelbeschichtung siehe oben
FL	Fliesen	PW	Prallwand
GL	Glas		
MD	MDF - HPL Beschichtung		
SP	Spiegel		

Boden
- B.1.1 Linoleum (EK34) - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.1.2 Linoleum (EK33) - RI, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.2.1 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 4kN**
- B.2.2 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 2kN**
- B.2.3 Fliesen - R10, AIV, schwimmender Heizestrich, 2. Abdichtung - **Einzellast 2kN**
- B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.3.2 Beschichtung - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.3.3 Beschichtung auf Rohbau - Ausgussfertigfarbt / Hebeanlage / Schächte
- B.3.4 Beschichtung auf Betonfertigteil - hydrophobierend, staubbindend
- B.3.5 Beschichtung abdichtfähig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.5.1 Linoleum - flächenelastischer Sportboden (Schwingboden) Verkehrslast 5kN/m²
- B.5.2 Linoleum - Sportboden stane Auflührung im Gerätenaum - Verkehrslast 5kN/m²
- B.6.1 Ballonbrüstene obere Halle mit Durchzugng - Verkehrslast 5kN/m²
- B.6.2 Riffelblech auf Stahl-UK - Hebeanlagen Überfahrt - Verkehrslast 5kN/m²

Symbol: Oberflächenlegende

Decken
- D.1.1(e) GK - Abhangdecke mit Anstrich **(AN Maler)** (freitragende Decke)
- D.1.2(w) GK - Abhangdecke Sanitär mit Anstrich **(AN Maler)** - Feuchtraum (freitragende Decke)
- D.1.3 GK - Abhangdecke Sanitär mit Anstrich **(AN Maler)** - Nassraum
- D.1.4 GK - Abhangdecke Brandschutz t30 mit Anstrich **(AN Maler)**

- D.2.1(e) HWL - Akustikabhangdecke (freitragende Decke)
- D.2.2(w) HWL - Akustikabhangdecke ballwurfsicher (freitragende Decke)

- D.3.1 Keine Abhangdecken - Anstrich/Versiegelung - Betonrohdecke
- D.3.2 Trapezblechdach - Akustikochung

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Natursteln
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekieoung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodendurchbruch
BA Bodenausparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfussboden OK Rohfussboden
Fertigfussboden
Rohfussboden
47dB Schallschutzanforderung R'w

Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang
Raumstempel

▲ UKRD Unterkante Rohdecke
UKF Unterkante Fertigdecke
UK Lichte Raumhöhe
OKF F. Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz Schallschutz
Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer

DETAIL Detailnummer
Detailverweis

Grün dargestellte Objekte: Leistung Kücheplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

E1 Fassadenelementtyp
F1 Fenstertyp
T1 Türtyp
M Motorbetriebenes Element: R = NRWG S = Innenliegender Vorhang

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwanddecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton.

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Grundlagen Ausschreibung Fliesen	25.05.2024	
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.08.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht verzeichnete Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Amt für Gebäudemanagement AUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg
Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt / Tragwerksplaner

VORABZUG
für Ausschreibung!

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index
DE52_SHWC3_25_A
Sporthalle - Detail Sanitärräume Erdgeschoss Besucher WCs 3

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Maßstab 1:25

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_I_CEW_INHA_INDEX 013882g004_5_ARC_DE52_A
Blattnr.: SHWC3
gezeichnet: IT
Datum: 06.06.2023
Format: A0 1189,0 x 841,0
Maßstab: 1:25