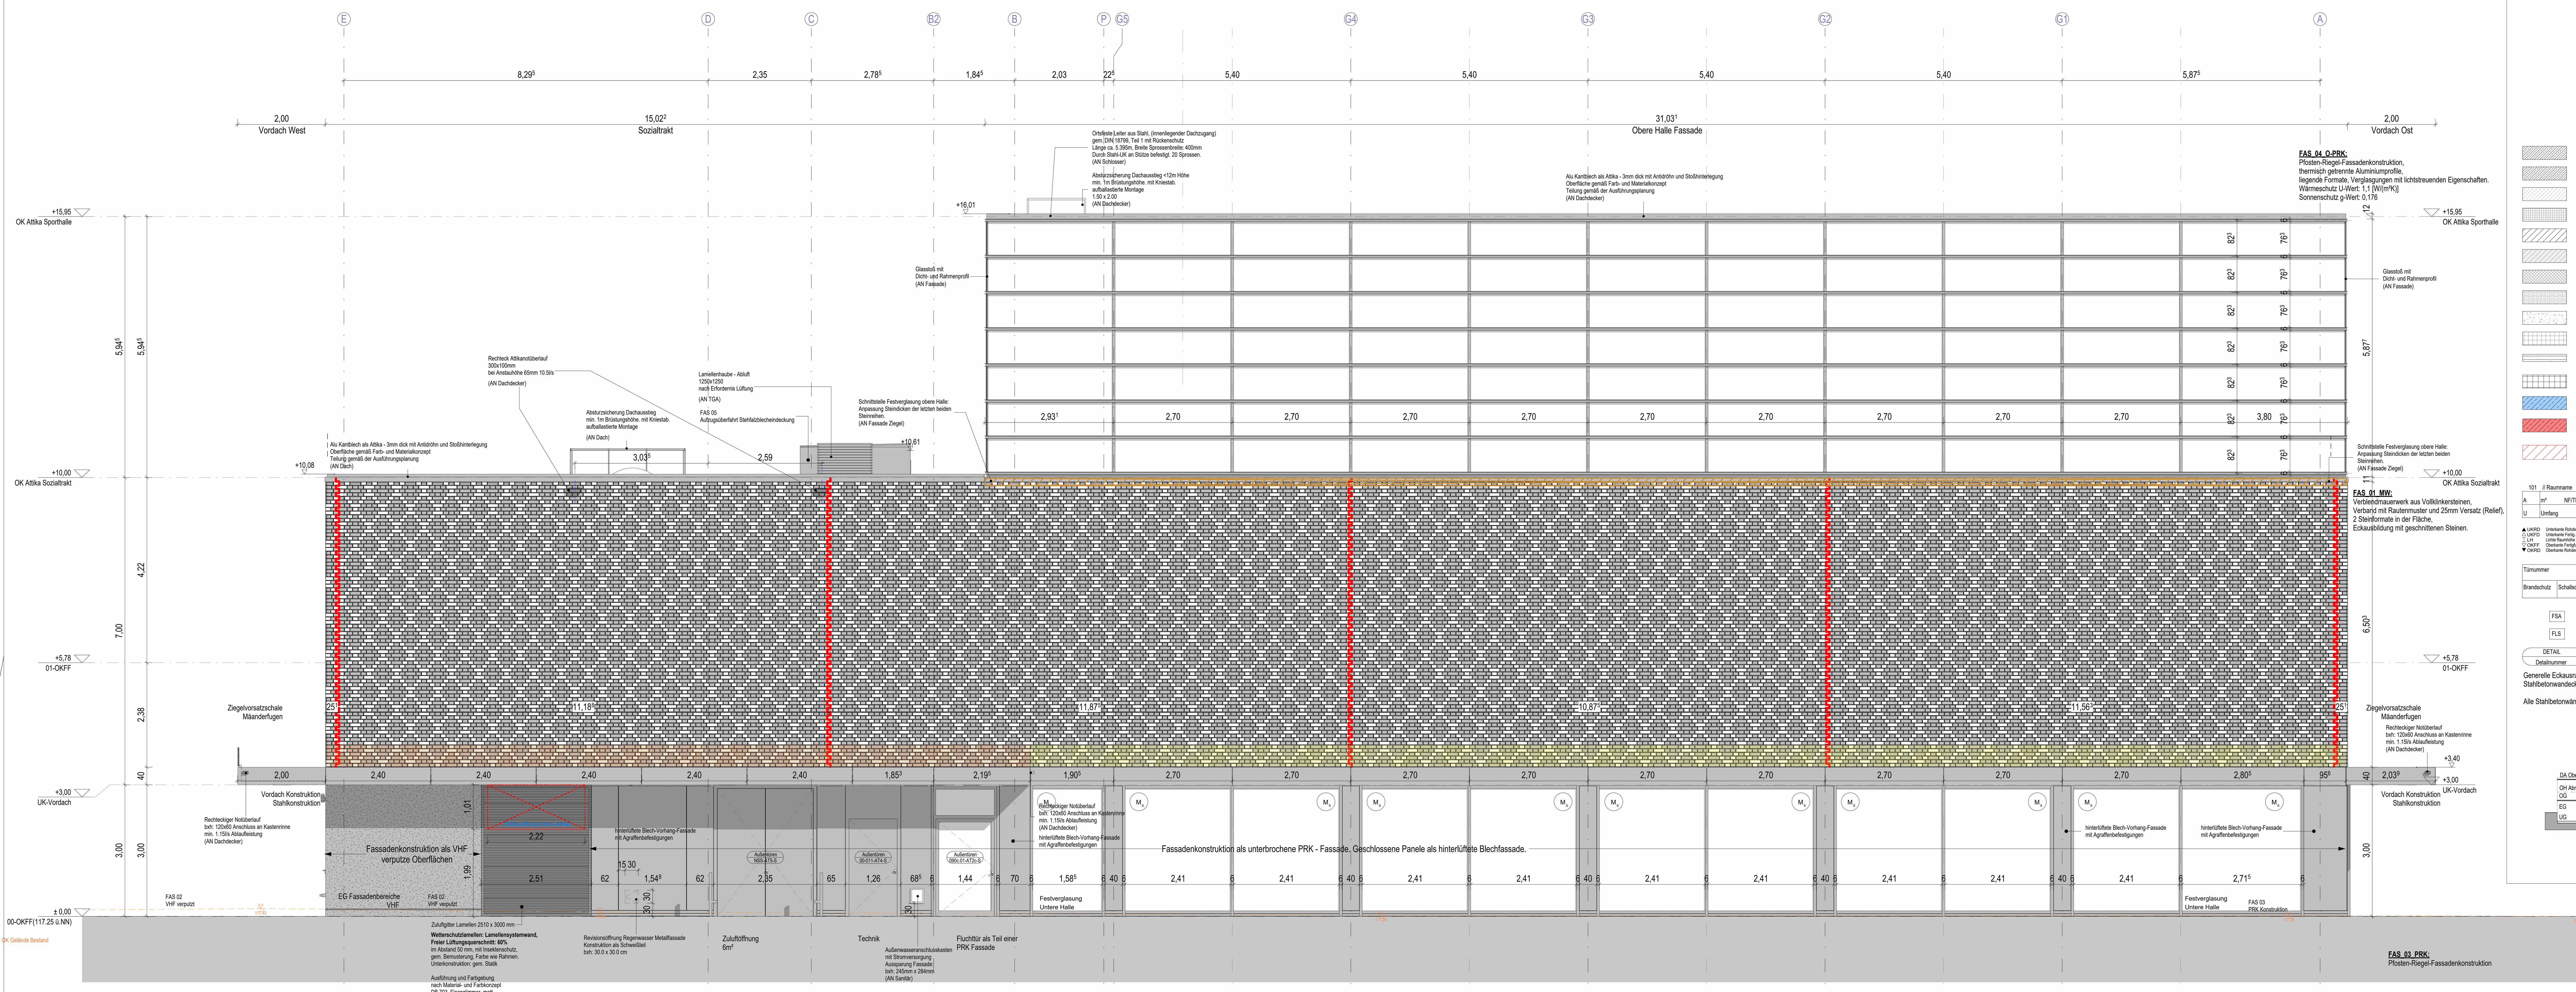

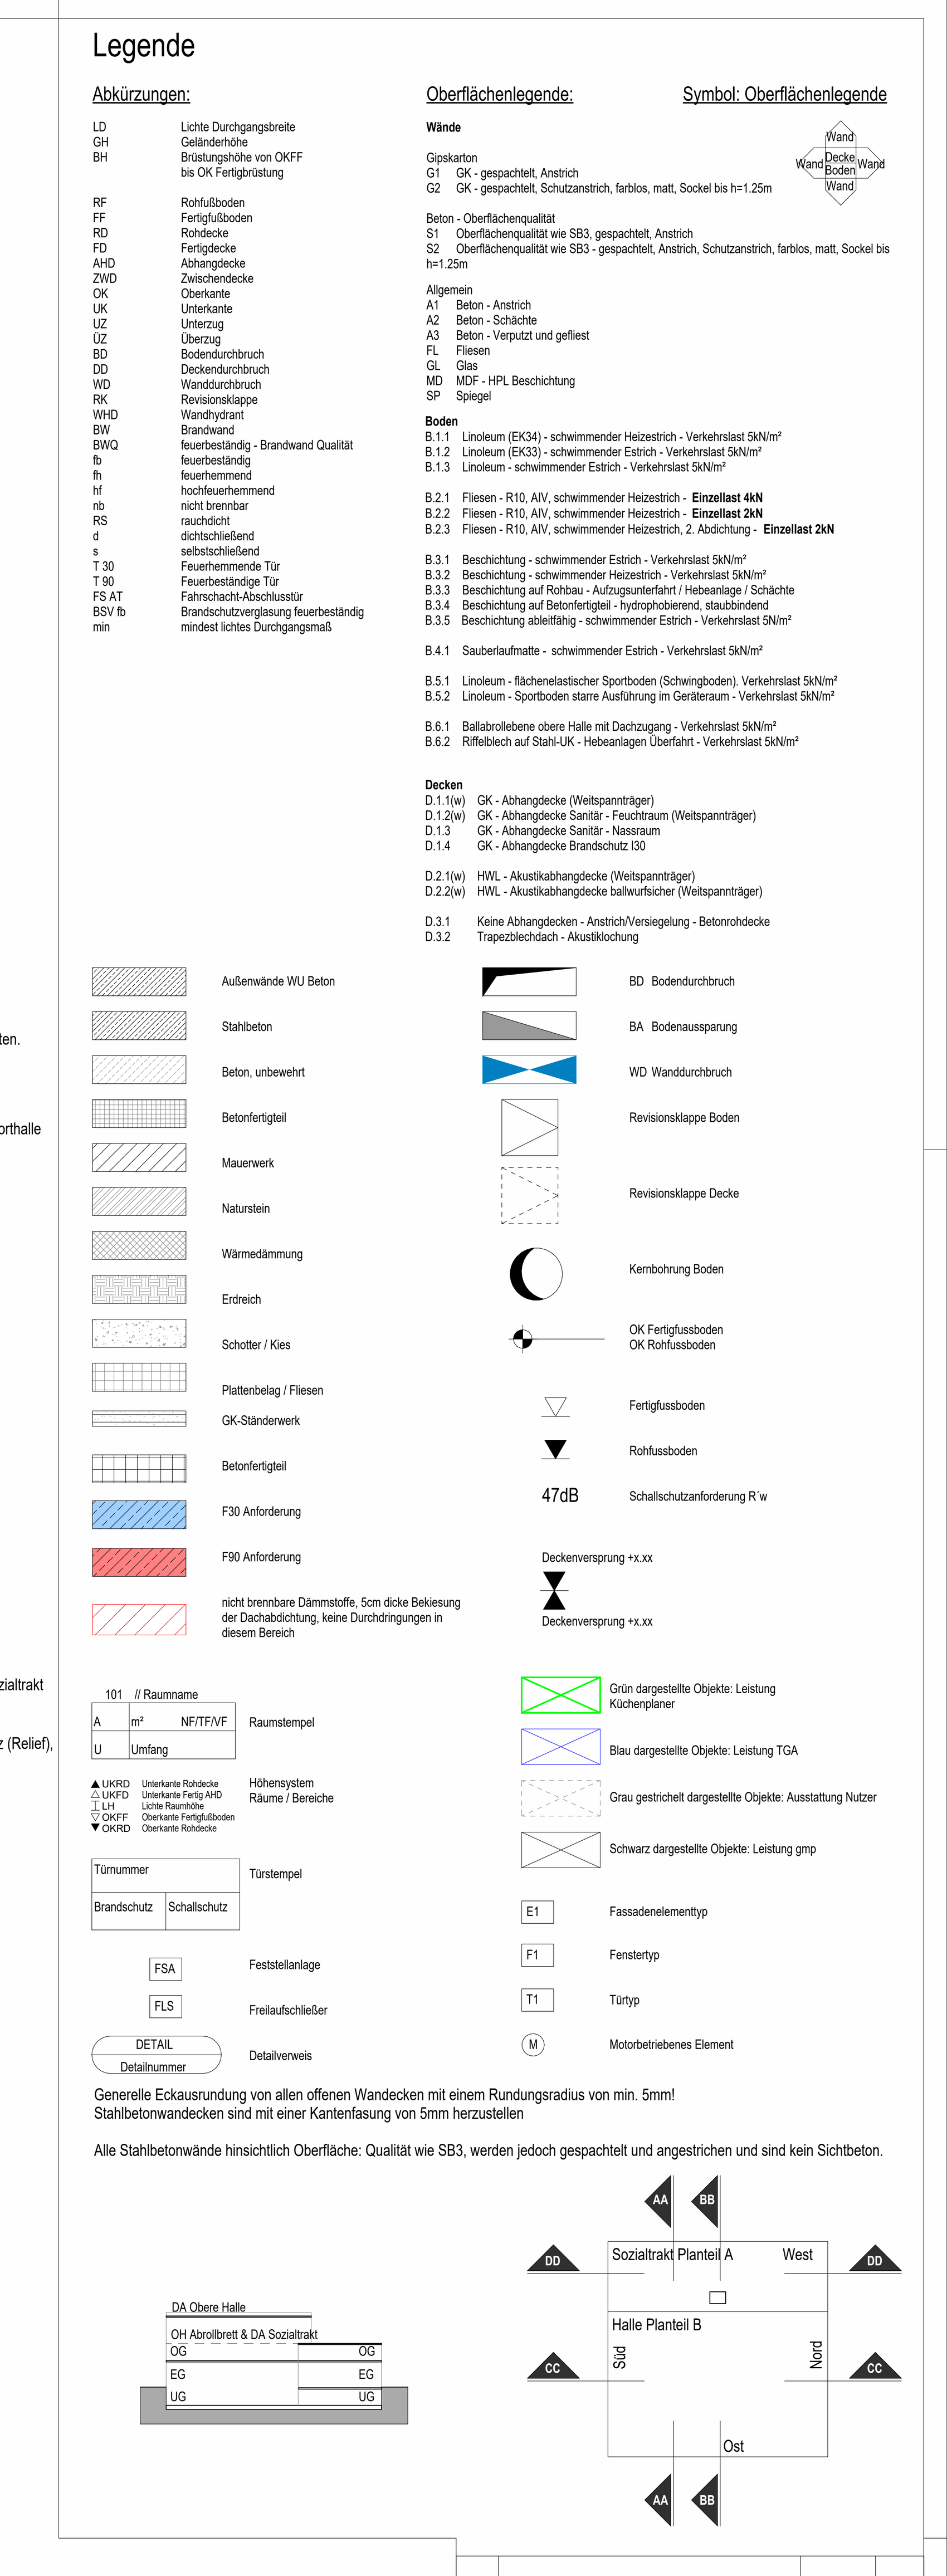

FAS_02_VHF:
Vorgehängtes hinterlüftetes Fassadendämmsystem, Nichtbrennbar,
nach DIN EN 13501-1 A2-s1, d0
Unterkonstruktion, Edelstahl-Wandhalter und Aluprofile,
Trägerplatten, Voranstriche, Gewebeeinlagen,
Unter- und Oberputz,
Anstrich als Grunddierung für wiederkehrende Graffitigestalltung.

Ansicht Süd

Mäanderfuge

Legende Ziegelfußpunkte:

- Ziegelverblendmauerwerk Winkelkonsolanker Normalanker (Giebelseiten)
- Ziegelverblendmauerwerk Winkelkonsolanker Normalanker mit Versatz (Vordachabdichtung)
- Ziegelverblendmauerwerk Winkelkonsolanker Normalanker mit Versatz (über RWA)

Wärmedämmungen Wände:

Perimeterdämmplatte:
80mm Perimeterdämmplatte **WLS 038**

Standardwandaufbau:
120mm Mineralwolle **WLG 035**

hinterlüftete Vorhang-Fassaden:
120mm (160mm) Mineralwolle **WLG 035**

Wärmedämmungen Decken / Dächer:

Flachdach Halle:
160mm Mineralwolle **WLG 040**

Eingang Decke nach oben:
100mm Mineralwolle **WLG 040**

Eingang Decke nach unten:
80mm Mineralwolle **WLG 040**

Flachdach Grunddämmung:
80mm Mineralwolle **WLG 040**

Flachdach Gefälledämmung (Dicke im Mittel):
80mm Mineralwolle **WLG 040**

Wärmedämmungen Bodenplatten:

Keine:
Erfüllung durch Fußbodenaufbau

Angaben gem. Nachweis Nach GEG
Bauphysik Sporthalle 29.10.2021

Legende Fassadentypen

- FAS_01_MW:
- FAS_02_VHF:
- FAS_03_PRK:
- FAS_04_OKA:
- FAS_05_SF:
- FAS_06_MT:

FAS_01_MW:
Verblendmauerwerk aus Vollklinkersteinen,
Verband mit Rautenmuster und 25mm Versatz (Relief),
2 Steinformate in der Fläche,
Eckausbildung mit geschnittenen Steinen.

FAS_02_VHF:
Vorgehängtes hinterlüftetes Fassadendämmsystem, Nichtbrennbar,
nach DIN EN 13501-1 A2-s1, d0
Unterkonstruktion, Edelstahl-Wandhalter und Aluprofile,
Trägerplatten, Voranstriche, Gewebeeinlagen,
Unter- und Oberputz,
Anstrich als Grunddierung für wiederkehrende Graffitigestalltung.

FAS_03_PRK:
Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion,
thermisch getrennte Aluminiumprofile,
2-fach Verglasgungen und Blindfelder
Wärmeschutz U-Wert: 1,5 [W/(m²K)]
Sonnenschutz g-Wert: 0,30

FAS_04_O-PRK:
Pfosten-Riegel-Fassadenkonstruktion,
thermisch getrennte Aluminiumprofile,
liegende Formate, Verglasgungen mit lichtstreuenden Eigenschaften.
Wärmeschutz U-Wert: 1,1 [W/(m²K)]
Sonnenschutz g-Wert: 0,176

FAS_05_SF:
Stehfalzblecheindeckung, Aufzugsüberfahrt
(AN Dachdecker)

FAS_06_MT:
Metallpanelfassade, Vordachbekleidungen, Vordachhorizont

Index	Änderungen	Datum	Name
E	Grundlage Ausschreibung Schlosser/Innentüren	12.11.2023	
D	Index D / Fachplaner dwgs / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023	
C	Abgleich zur Schalplanerstellung UG-OG	20.02.2023	
B	Hebeanlage UG	23.01.2023	
A	WP II KW47 an TWP	25.11.2022	
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.08.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN

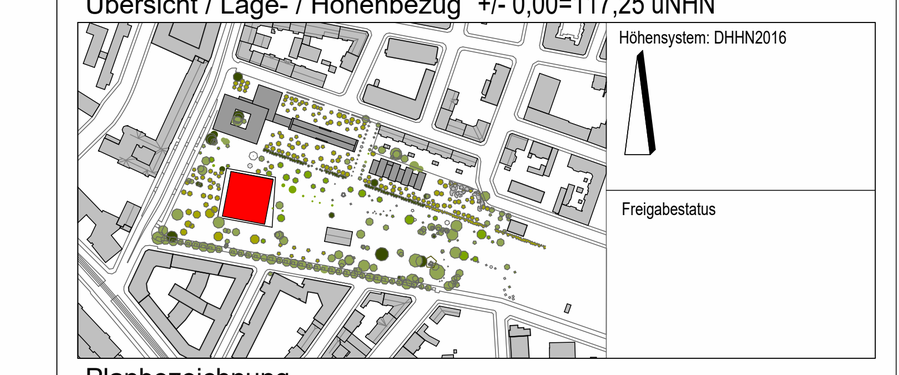

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index
AN04_SHAN3_50_E
Sporthalle - Ansicht Süd

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Liegenschaft_Gebäude_GT_L_GEW_INHA_INDEX 013882g004_5_ARC_AN03_E			Blattnr.: SHAN3
gezeichnet: IT	Datum: 09.08.2023	Format: A0+1350mm 841.0 x 1350.0	Maßstab: 1:50