Übersichtspläne Montagehöhen:

Sanitär Montagehöhen SHU50 bis Sanitär Montagehöhen SHU52

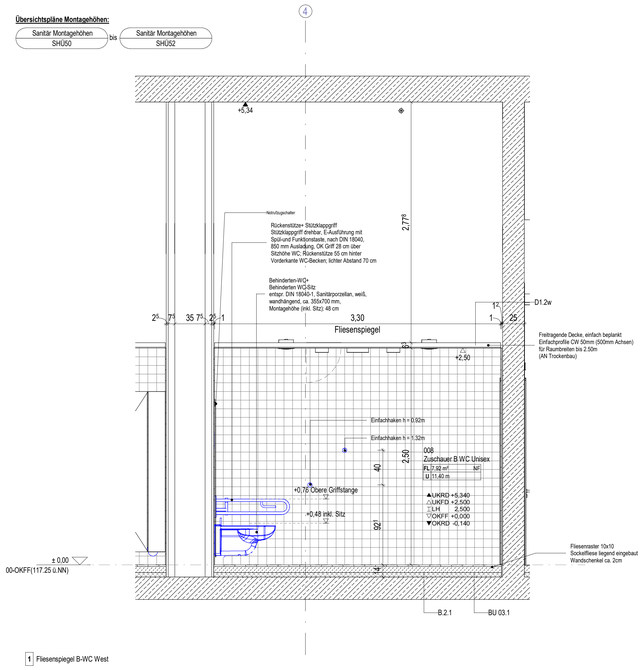

1 Fliesenspiegel B-WC West

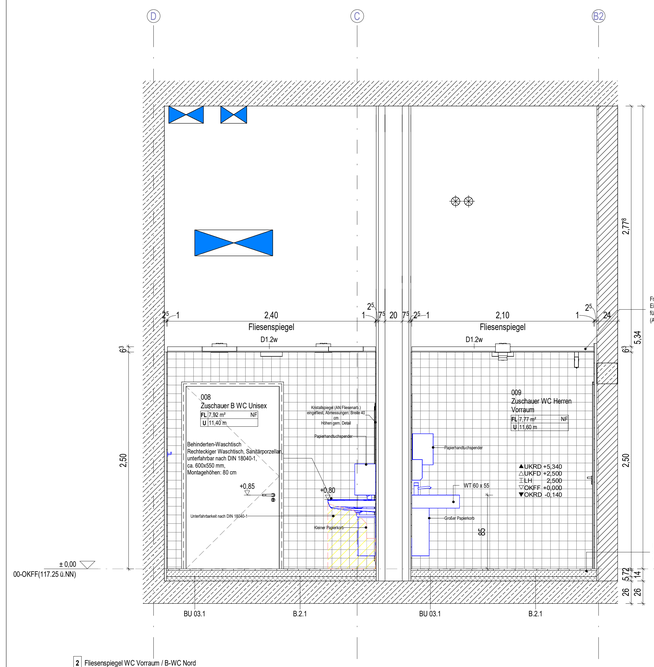

2 Fliesenspiegel WC Vorraum / B-WC Nord

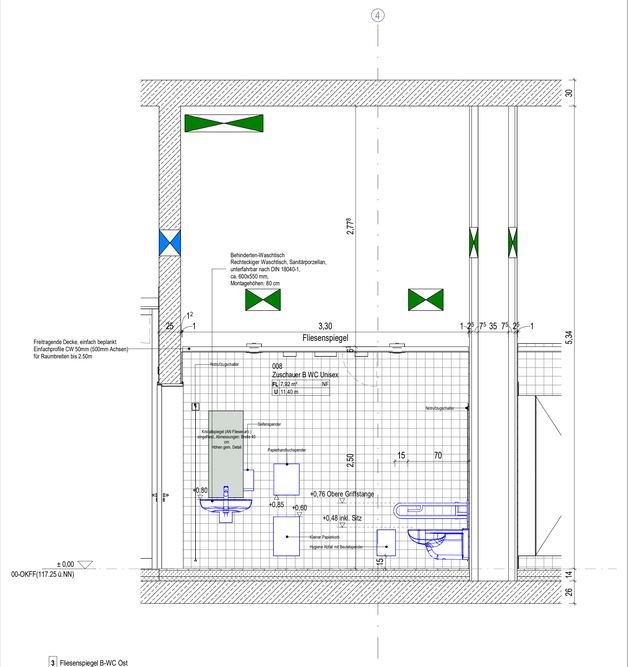

3 Fliesenspiegel B-WC Ost

Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigdrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
AHD	Abhangdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Untertrag
OZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RK	Revisionsklappe
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
mn	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände
Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm, Nassabriebbeständigkeit: siehe Oberschichtplan Wandbeläge

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Sockelbeschichtung: mittlerer Glanz, Höhe 120 cm, Nassabriebbeständigkeit: siehe Oberschichtplan Wandbeläge

Wandbeläge
A1 Beton - Anstrich
A2 Beton - Schichte
A3 Beton - Verputzt und gefliest
FL Fliesen
GL Glas
MD MDF - HPL Beschichtung
SP Spiegel
M Mauerwerk, unverputzt
M1 Mauerwerk, verputz
M2 Mauerwerk, verputzt, mit Sockelbeschichtung siehe oben
PW Prallwand

Boden
B.1.1 Linoleum (EK34) - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.1.2 Linoleum (EK33) - RII, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.2.1 Fliesen - R10, AVI, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 4kN**
B.2.2 Fliesen - R10, AVI, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 2kN**
B.2.3 Fliesen - R10, AVI, schwimmender Heizestrich, 2. Abdichtung - **Einzellast 2kN**
B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.3.2 Beschichtung - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.3.3 Beschichtung auf Rohbau - Aufzugsunterfahrt / Hebeanlage / Schachte
B.3.4 Beschichtung auf Betonfertigteil - hydrophobiert, staubbindend
B.3.5 Beschichtung abieitfähig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.4.1 - Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B.5.1 Linoleum - flächenelastischer Sportboden (Schwingboden) - Verkehrslast 5kN/m²
B.5.2 Linoleum - Sportboden stane Auflöhnung in Geräteraum - Verkehrslast 5kN/m²
B.6.1 Ballastrollsiere obere Halle mit Durchzugang - Verkehrslast 5kN/m²
B.6.2 Riffelblech auf Stahl-UK - Hebeanlagen Überfahrt - Verkehrslast 5kN/m²

Symbol: Oberflächenlegende

Wand, Decke, Boden, Wand

Decken
D.1.1(w) GK - Abhangdecke mit Anstrich (**AN Maler**) (freitragende Decke)
D.1.2(w) GK - Abhangdecke Sanitär mit Anstrich (**AN Maler**) - Feuchtraum (freitragende Decke)
D.1.3 GK - Abhangdecke Sanitär mit Anstrich (**AN Maler**) - Nassraum
D.1.4 GK - Abhangdecke Brandschutz I30 mit Anstrich (**AN Maler**)

D.2.1(w) HWL - Akustikabhangdecke (freitragende Decke)
D.2.2(w) HWL - Akustikabhangdecke baliwerfischer (freitragende Decke)

D.3.1 Keine Abhangdecken - Anstrich/Versiegelung - Betonrohdecke
D.3.2 Trapezblechdach - Akustikichung

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Naturstein
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekieseung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodendurchbruch
BA Bodenaussparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfussboden
OK Rohfussboden
Fertigfussboden
Rohfussboden
47dB Schallschutzanforderung R'w

Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang
Raumstempel

▲ UKRD Unterkante Rohdecke
△ UKFD Unterkante Fertigdecke
LH Lichte Raumhöhe
▽ OKFF Oberkante Fertigfußboden
▼ OKRD Oberkante Rohdecke
Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz Schallschutz
Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer

DETAIL Detailnummer
Detailverweis

Grün dargestellte Objekte: Leistung Kücheplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

E1 Fassadenelementtyp
F1 Fenstertyp
T1 Türtyp
M Motorbetriebenes Element:
R = NRWG
S = Innenliegender Vorhang

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton.

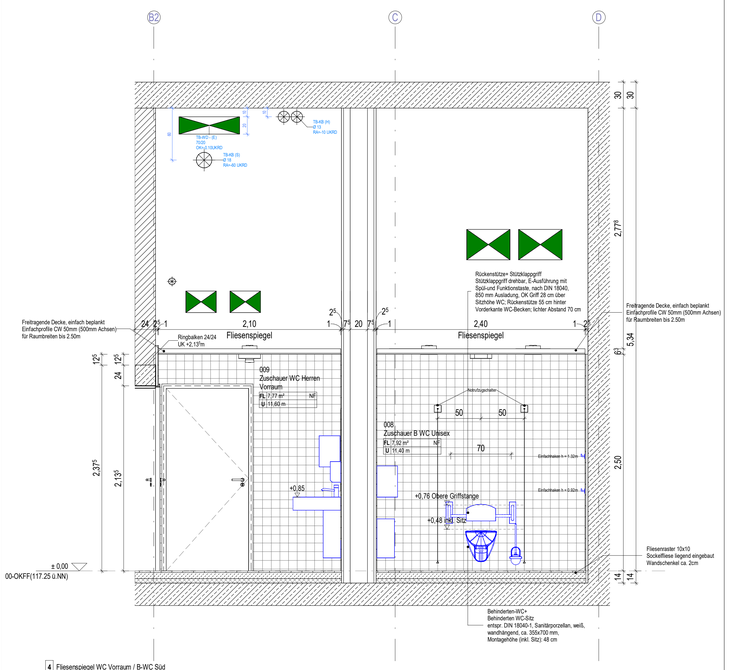

4 Fliesenspiegel WC Vorraum / B-WC Süd

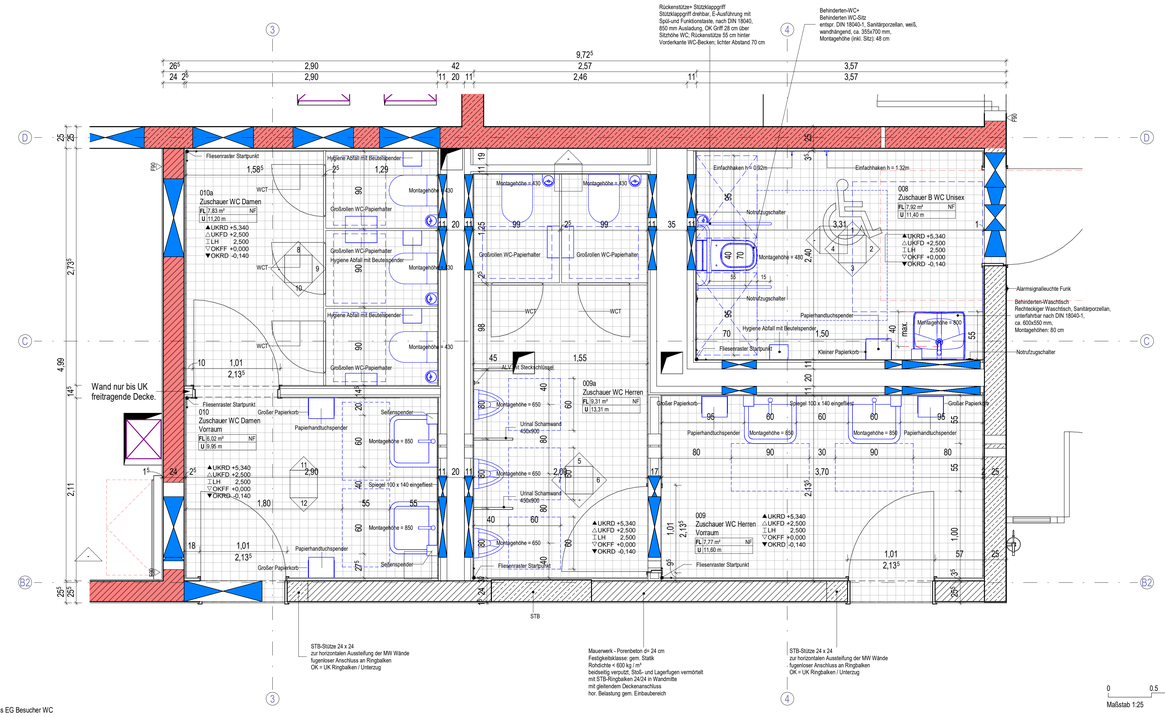

0 Fliesenspiegel Grundriss EG Besucher WC

Index	Änderungen	Datum	Name
A	Grundlagen Ausschreibung Fliesen	20.05.2024	
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.06.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht verplante Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
ANTON-ZIMMERMANN-HAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg
Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
04092 Leipzig

Architekt / Tragwerksplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0.00=117.25 üNHN
Höhensystem: DHHN2016

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_MaSstab_Index
DE50_SHWC1_25_A
Sporthalle - Detail Sanitärräume Erdgeschoss Besucher WCs 1

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Ordner\Unterordner\Dateiname_Index
013882g004_5_ARC_DE50_A

Blattnr.: SHWC1
Maßstab: 1:25
gezeichnet: IT
Datum: 06.06.2023
Format: A0 1189,0 x 841,0

VORABZUG für Ausschreibung!